
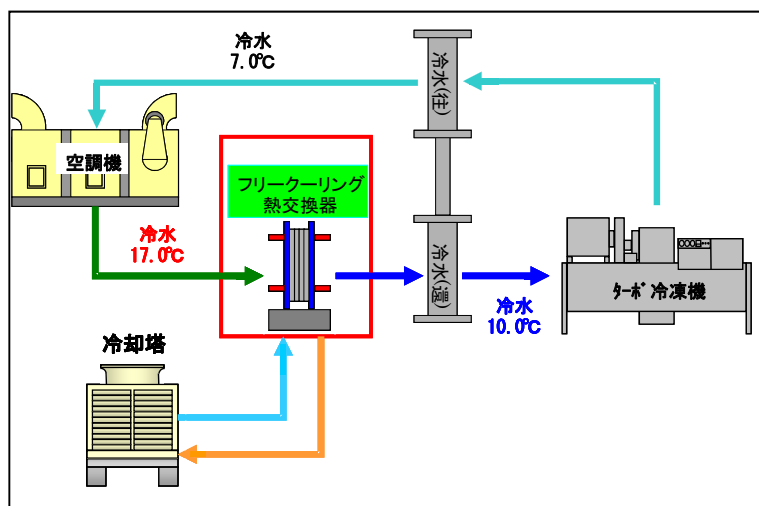



■フリークーリング改善内容■

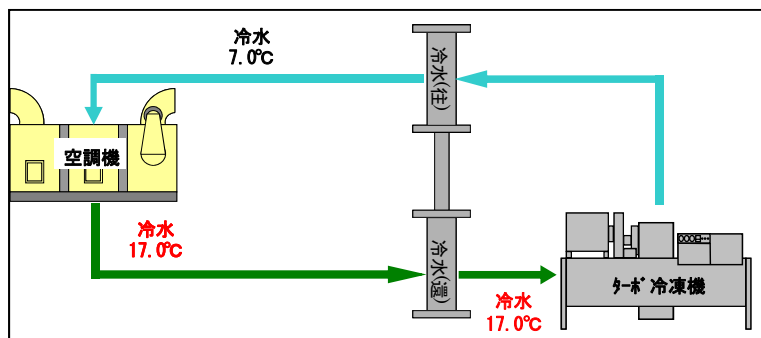



フリークーリングシステム

* 冬季に自然エネルギー(冷気)を利用し、空調戻り冷水を冷却塔で冷やされた冷却水で一次処理し、冷水戻り温度を17℃→10℃にする事により、冷凍機負荷を低減。

■フリークーリング改善効果■

改善前

改善後

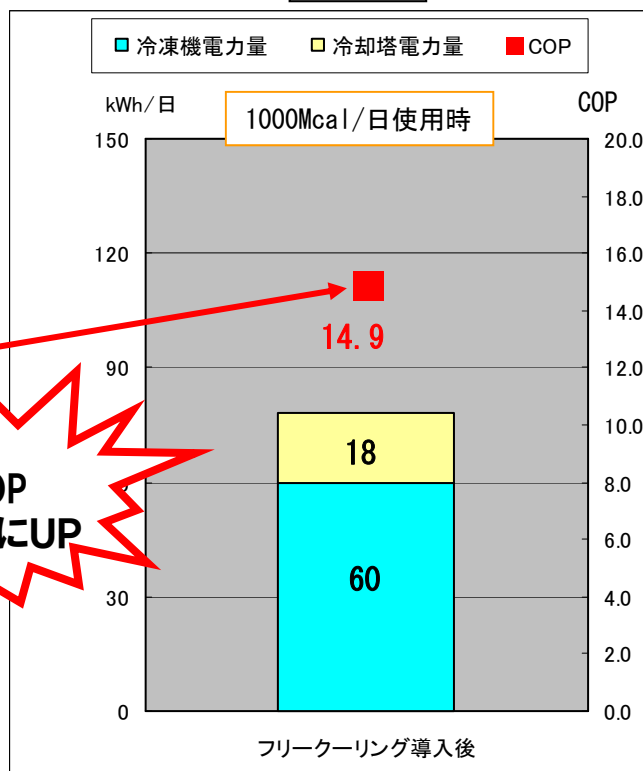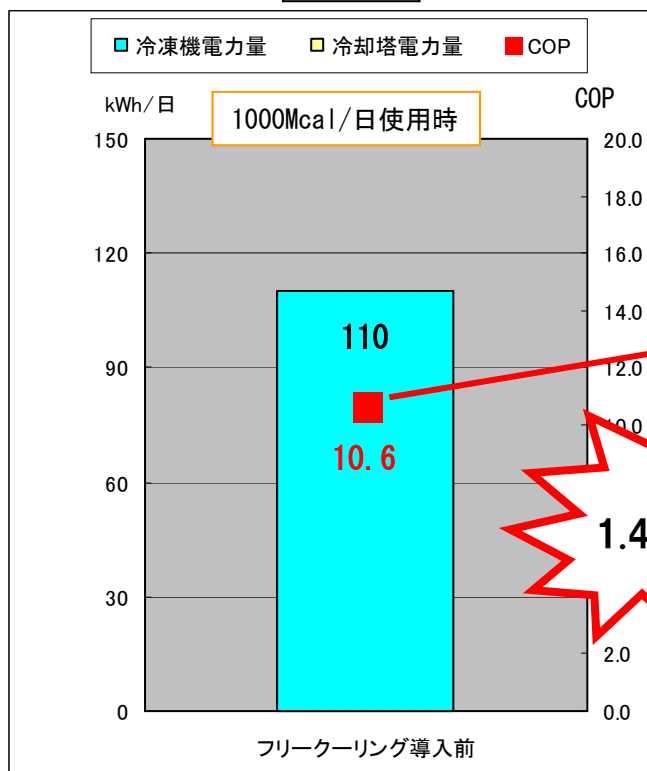

COP
1.4倍にUP