


発 電 設 備 運 転 状 況

操業態様： 3月

月間予想運転日数： 20 日

年間予想運転日数： 260 日

時	総 需 要 (31) + ³² (kW)	売 電 (31) (kW)	買 電 (kW) ³²
1	1	0	1
2	1	0	1
3	1	0	1
4	1	0	1
5	1	0	1
6	1	0	1
7	5	0	5
8	10	0.7	9.3
9	15	1	14
10	30	4	26
11	45	5	40
12	45	6	39
13	45	6	39
14	45	6	39
15	20	5	15
16	20	3	17
17	45	1	44
18	45	1	44
19	45	0	45
20	20	0	20
21	45	0	45
22	45	0	45
23	1	0	1
24	1	0	1
合 計	533	38.7	494.3
(30分最大)	()	()	()
最 大	45	6.0	45
平 均	22.2	1.6	20.6

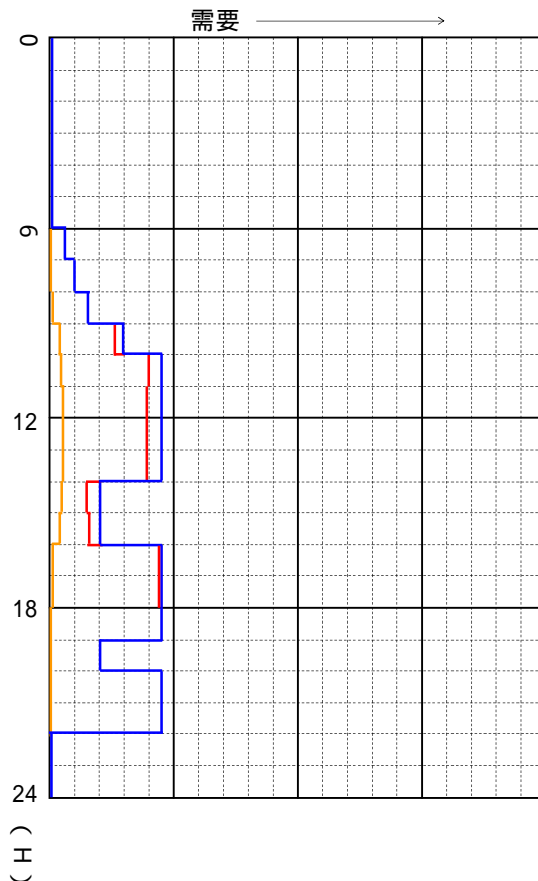

記載要領

この様式は、予想されるあらゆる操業態様ごとの日負荷曲線を記入して頂くものです。

注 1 . 操業態様は次の状態ごとに分けて作成下さい。

- () 正常操業状態 (各季節ごとに)
- () 定期期間中
- () 発電設備事故時
- () その他予想されるあらゆる操業態様時

注 2 . 右欄の負荷曲線は総需要 (黒)、発電 (赤)、買電 (緑) に色分けして下さい。