


連系制約エリア⑩周辺の送電系統図

制約エリア以外の送電系統は隣接回線のみ記載

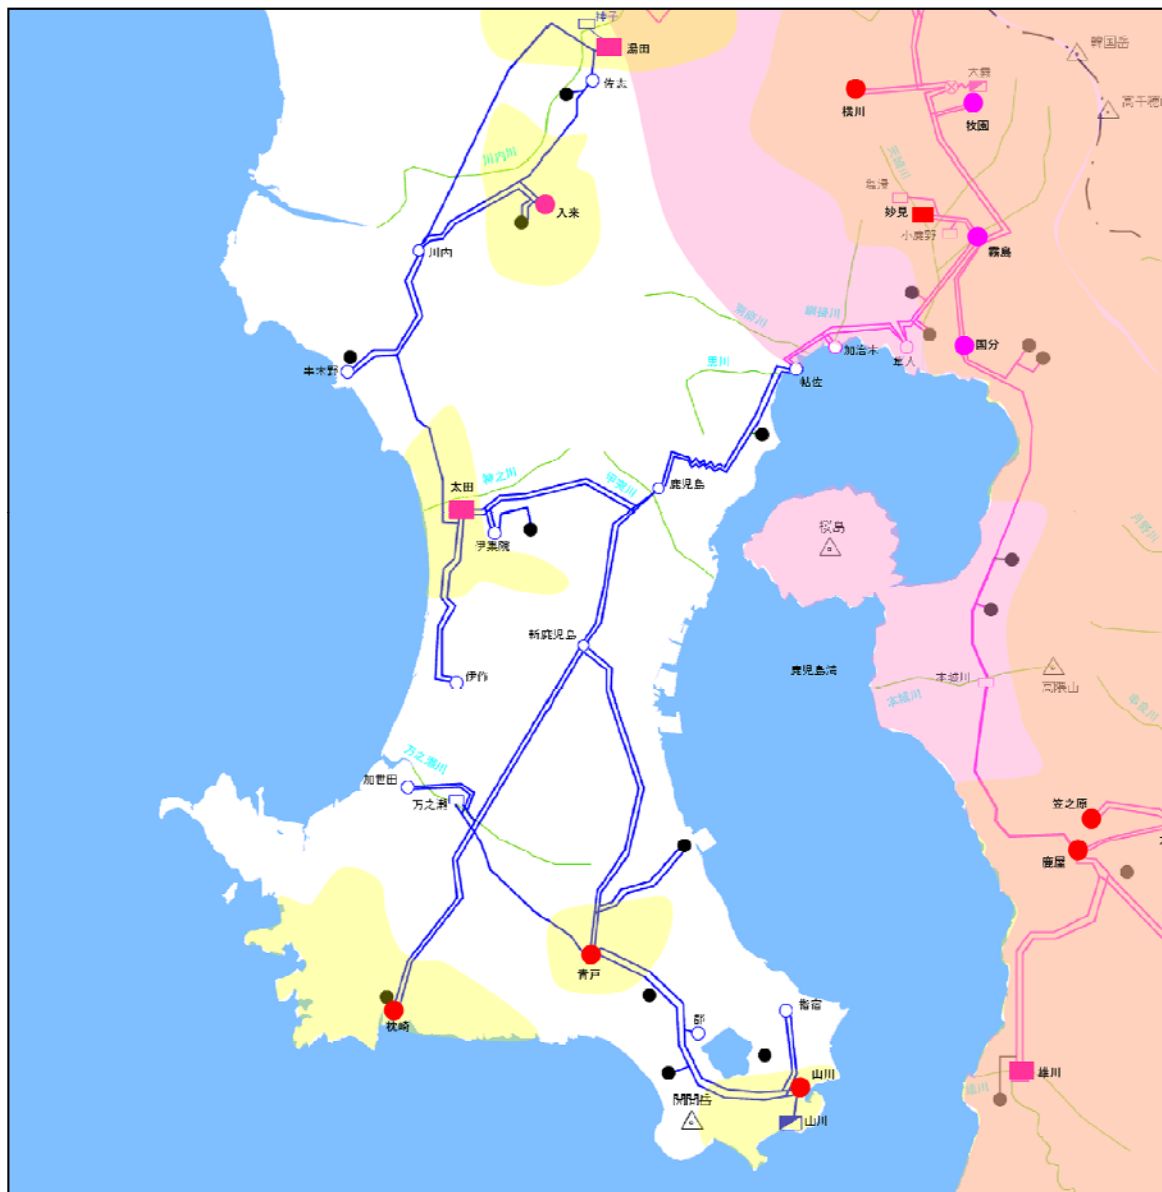

〔送電線、系統用変圧器〕 (6~110kV系統への連系)

- 熱容量面での連系可能量1万kW未満
- 熱容量面での連系可能量 ゼロ
- 連系制約のあるエリア

〔変電所、発電所〕 (6~22kV系統への連系)

- ■ 熱容量面の制約により110kV以下配電用変圧器の増強が必要となる可能性あり
- ■ 熱容量面の制約により110kV以下配電用変圧器の増強が必要
- ■ 連系制約のあるエリア

〔凡例〕

- 送電線 (66kV, 110kV) ○ 変電所 ⊗ 開閉所 □ 水力発電所 ▢ 地熱発電所
- 他社送電線 (66kV, 110kV) ● 他社変電所 ■ 他社発電所