連系制約エリア①周辺の送電系統図

制約エリア以外の送電系統は隣接回線のみ記載

〔凡例〕
— 送電線（66kV, 110kV） ○ 変電所 ⊗ 開閉所 □ 水力発電所 ◪ 火力発電所
— 他社送電線（66kV, 110kV） ● 他社変電所 ■ 他社発電所

〔送電線の制約状況※〕
— 容量面で接続可能量がゼロ
— 容量面で接続可能量が1万kW未満
— 容量面で制約なし
※220kV系統用変圧器に制約がある場合を含む
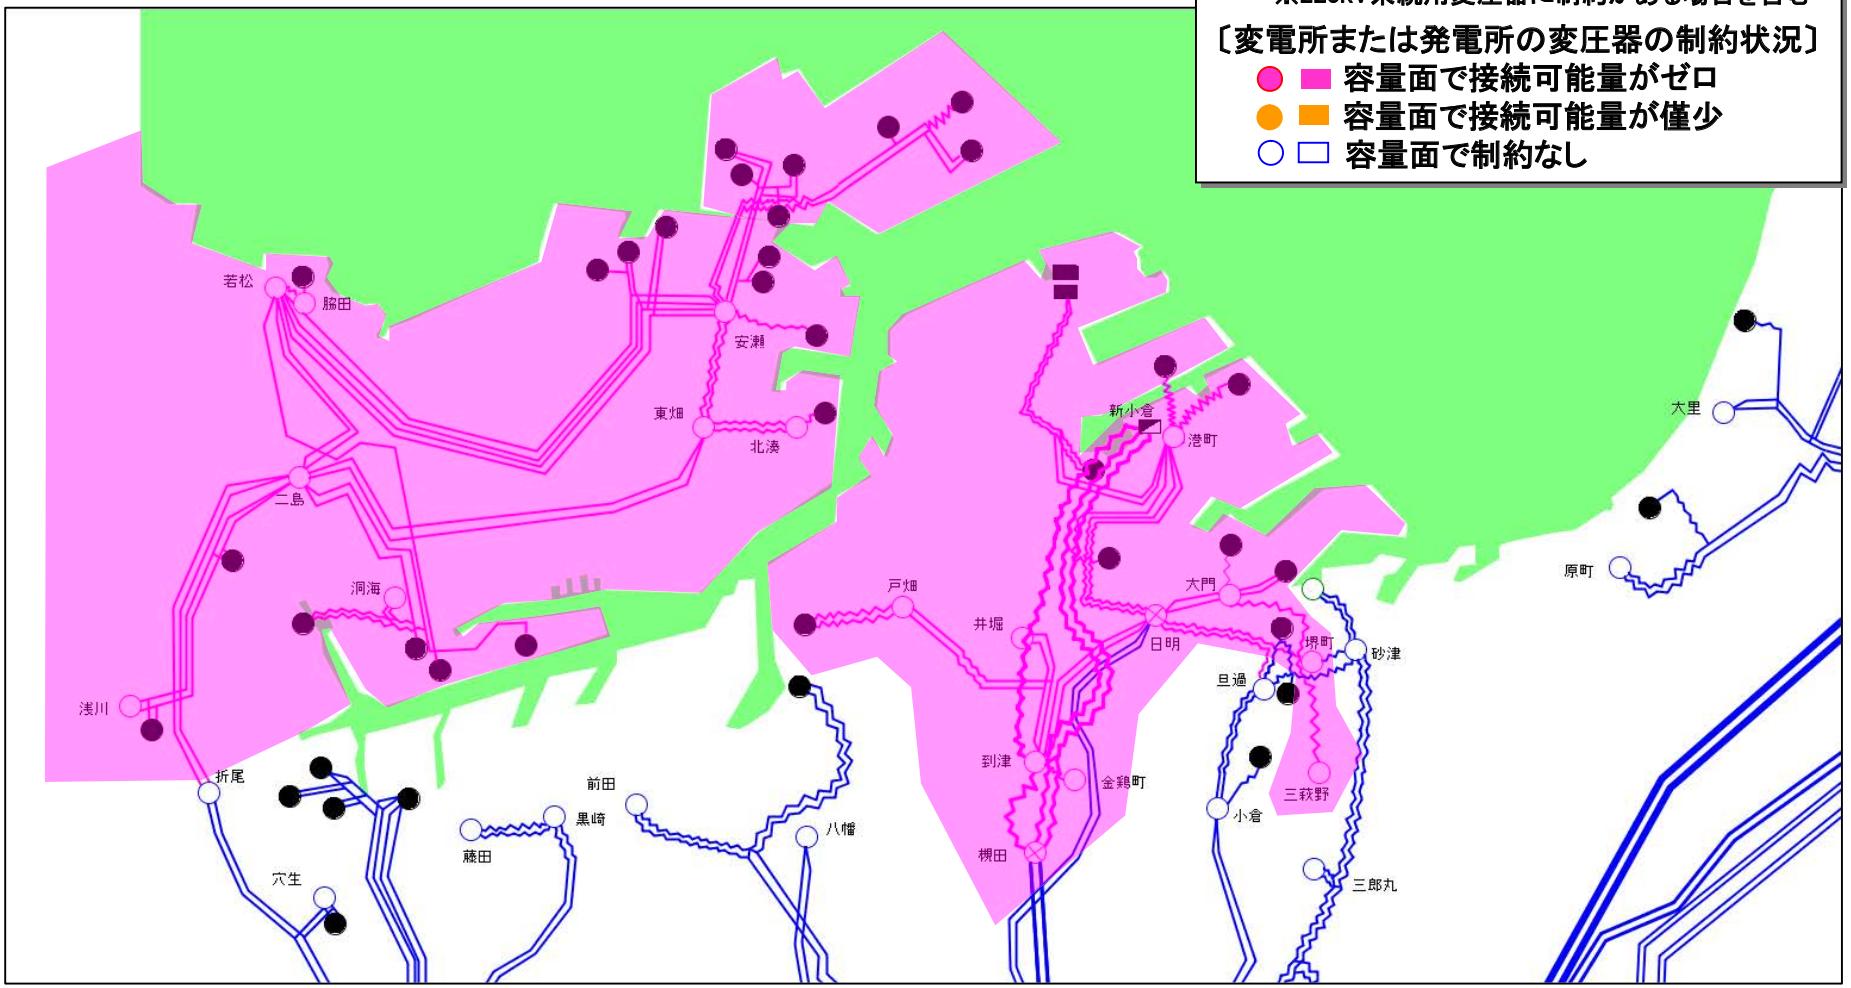
〔変電所または発電所の変圧器の制約状況〕
● ■ 容量面で接続可能量がゼロ
● ■ 容量面で接続可能量が僅少
○ □ 容量面で制約なし