



## 連系制約エリア②周辺の送電系統図

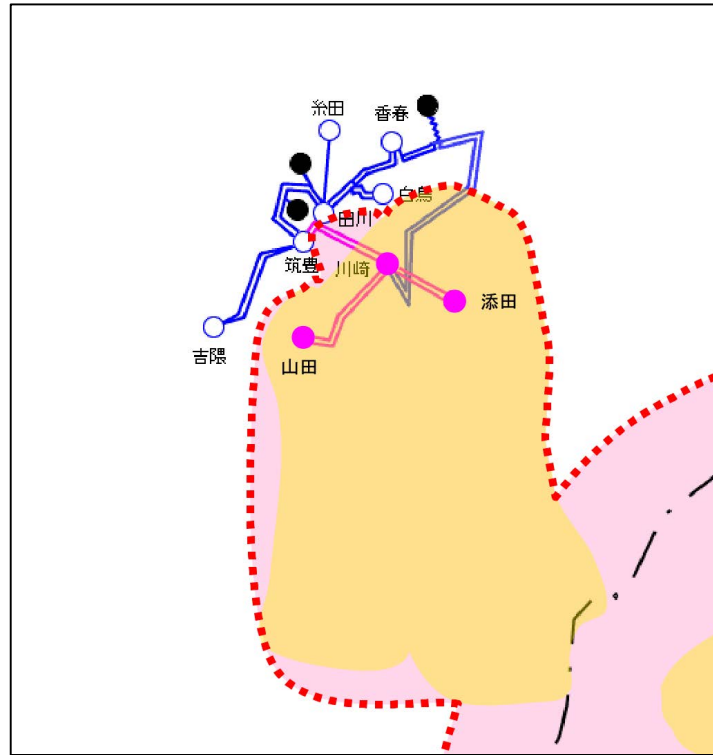

- 〔凡例〕
- 送電線 (66kV, 110kV) ○ 変電所 ⊗ 開閉所 □ 水力発電所
  - 他社送電線 (66kV, 110kV) ● 他社変電所 ■ 他社発電所

## 連系制約エリア③周辺の送電系統図

制約エリア以外の送電系統は隣接回線のみ記載

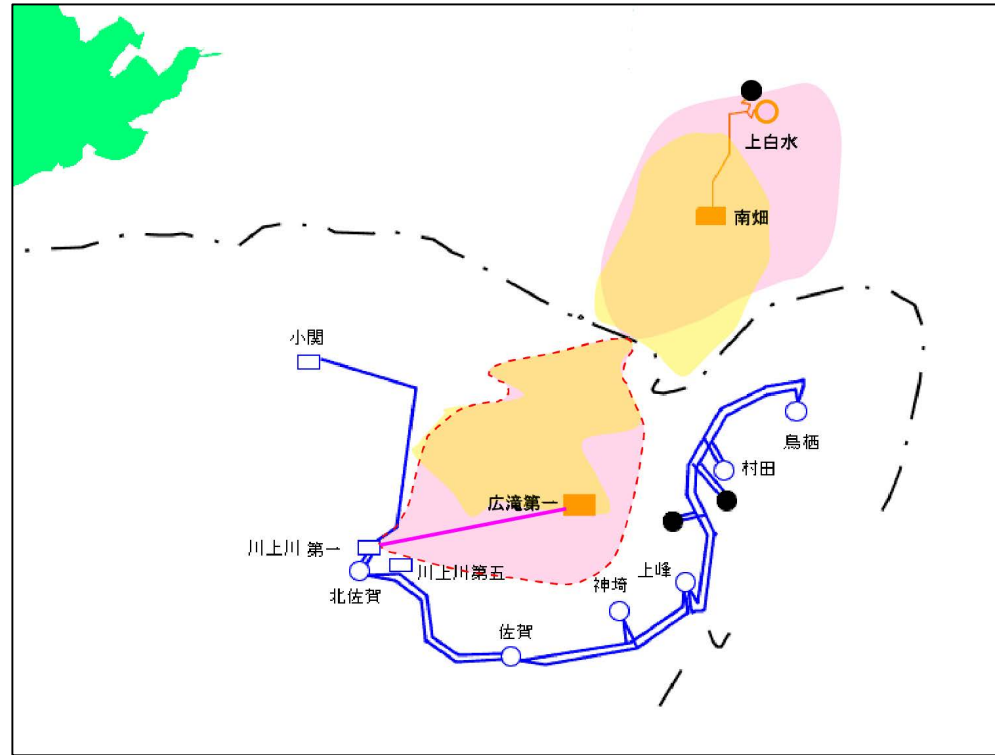

- 〔送電線の制約状況※〕
- 容量面で接続可能量がゼロ
  - 容量面で接続可能量が1万kW未満
  - 容量面で制約なし
- ※220kV系統用変圧器に制約がある場合を含む
- 〔変電所または発電所の変圧器の制約状況〕
- 容量面で接続可能量がゼロ
  - 容量面で接続可能量が僅少
  - □ 容量面で制約なし