



## 連系制約エリア②周辺の送電系統図

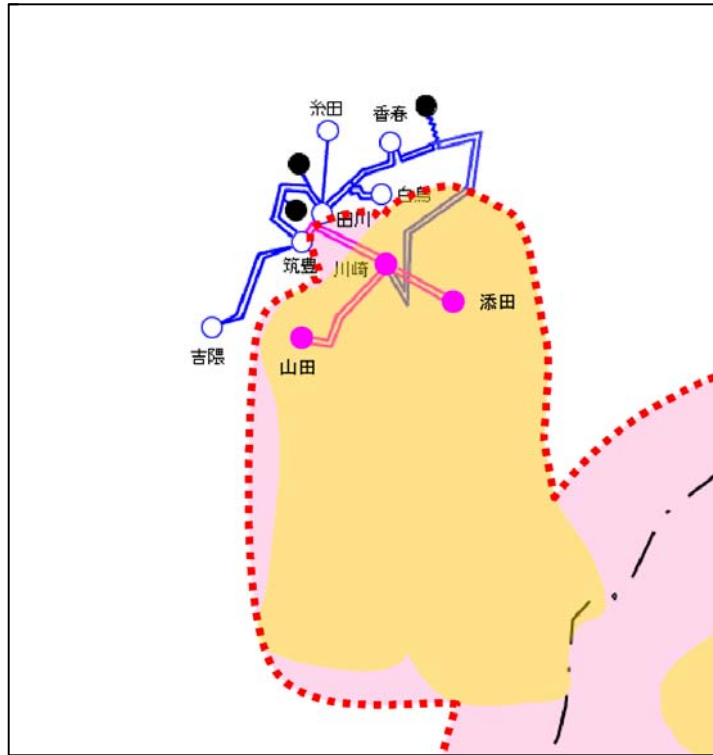

## 連系制約エリア③周辺の送電系統図

制約エリア以外の送電系統は隣接回線のみ記載

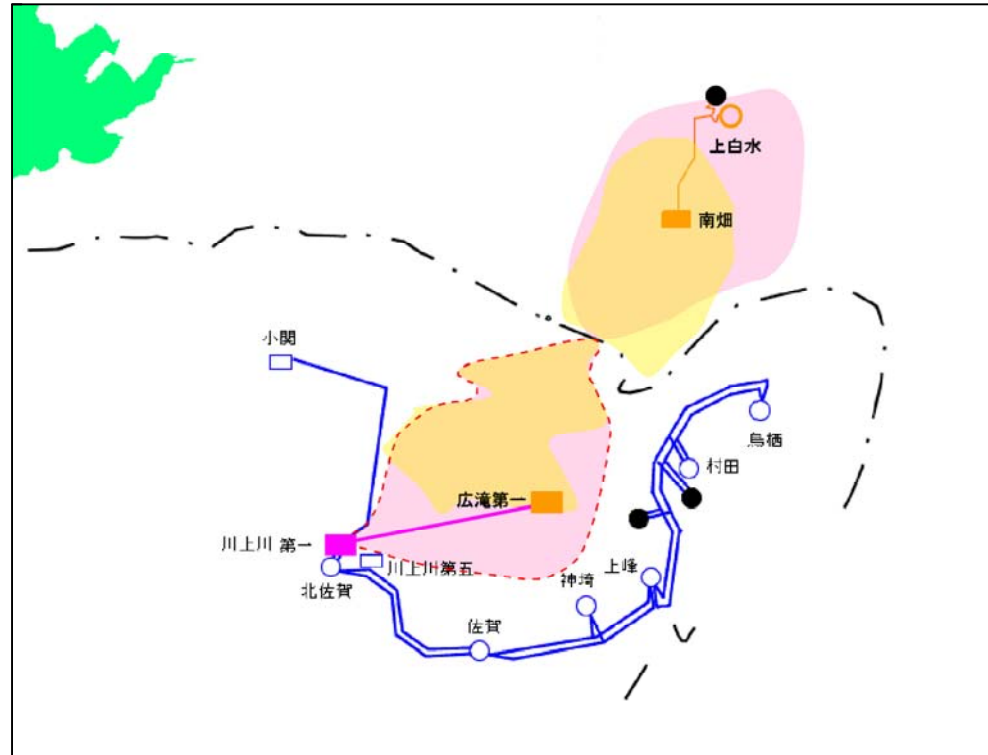

### 〔凡例〕

- 送電線 (66kV, 110kV) ○ 変電所 ⊗ 開閉所 □ 水力発電所
- 他社送電線 (66kV, 110kV) ● 他社変電所 ■ 他社発電所

### 〔送電線の制約状況※〕

- 容量面で接続可能量がゼロ
- 容量面で接続可能量が1万kW未満
- 容量面で制約なし

※220kV系統用変圧器に制約がある場合を含む

### 〔変電所または発電所の変圧器の制約状況〕

- 容量面で接続可能量がゼロ
- 容量面で接続可能量が僅少
- □ 容量面で制約なし