連系制約エリア②周辺の送電系統図

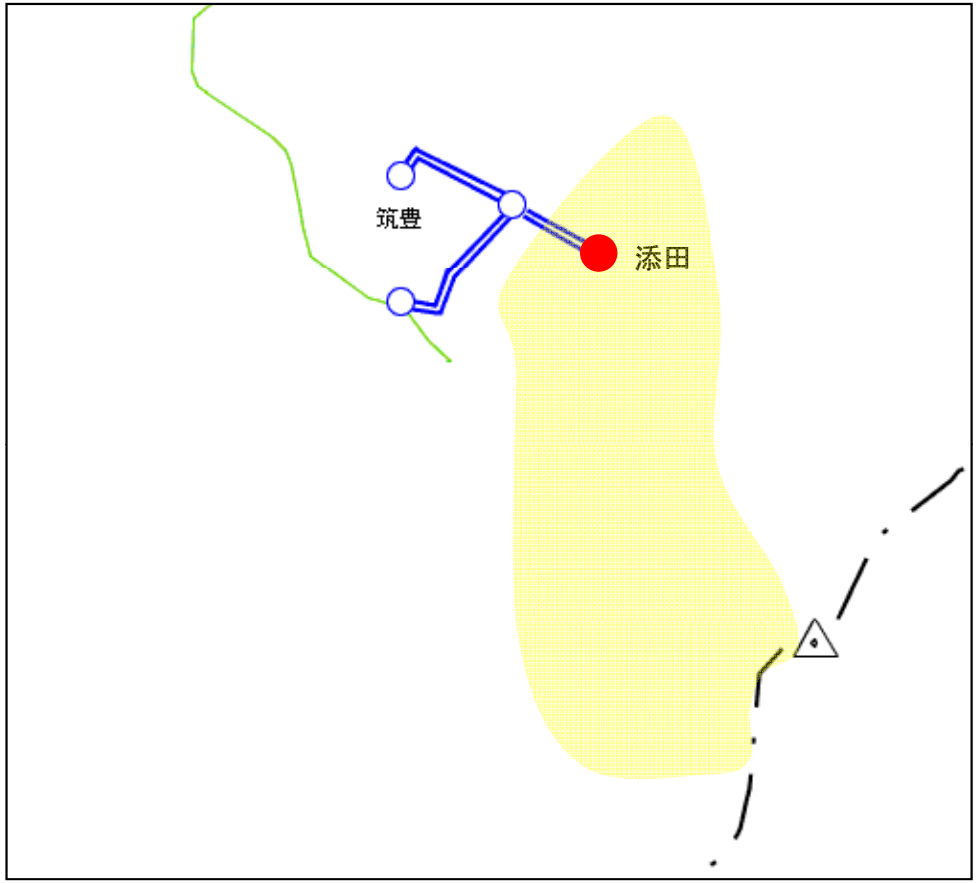

連系制約エリア③周辺の送電系統図

制約エリア以外の送電系統は隣接回線のみ記載

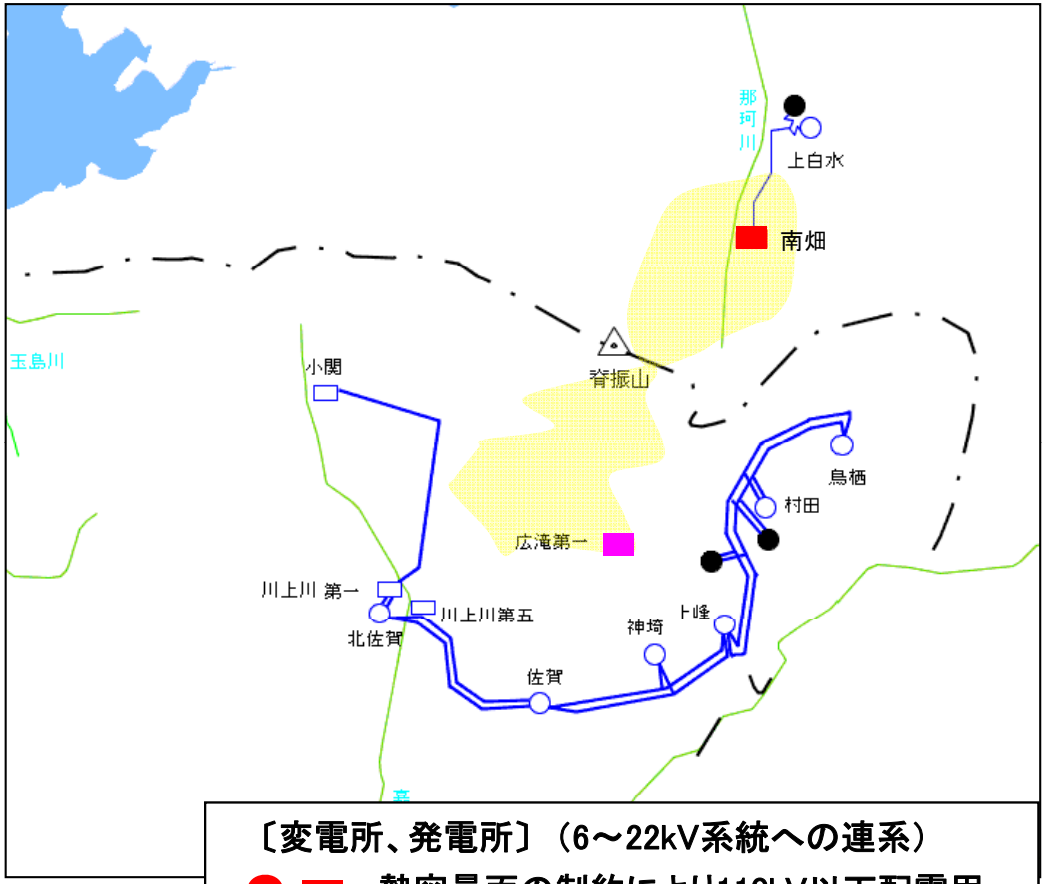

〔変電所、発電所〕（6～22kV系統への連系）

- 熱容量面の制約により110kV以下配電用変圧器の増強が必要となる可能性あり
- 熱容量面の制約により110kV以下配電用変圧器の増強が必要
- 連系制約のあるエリア

〔凡例〕

- 送電線（66kV, 110kV）
- 変電所
- 開閉所
- 水力発電所
- 地熱発電所
- 他社送電線（66kV, 110kV）
- 他社変電所
- 他社発電所