


連系制約エリア⑥周辺の送電系統図

制約エリア以外の送電系統は隣接回線のみ記載

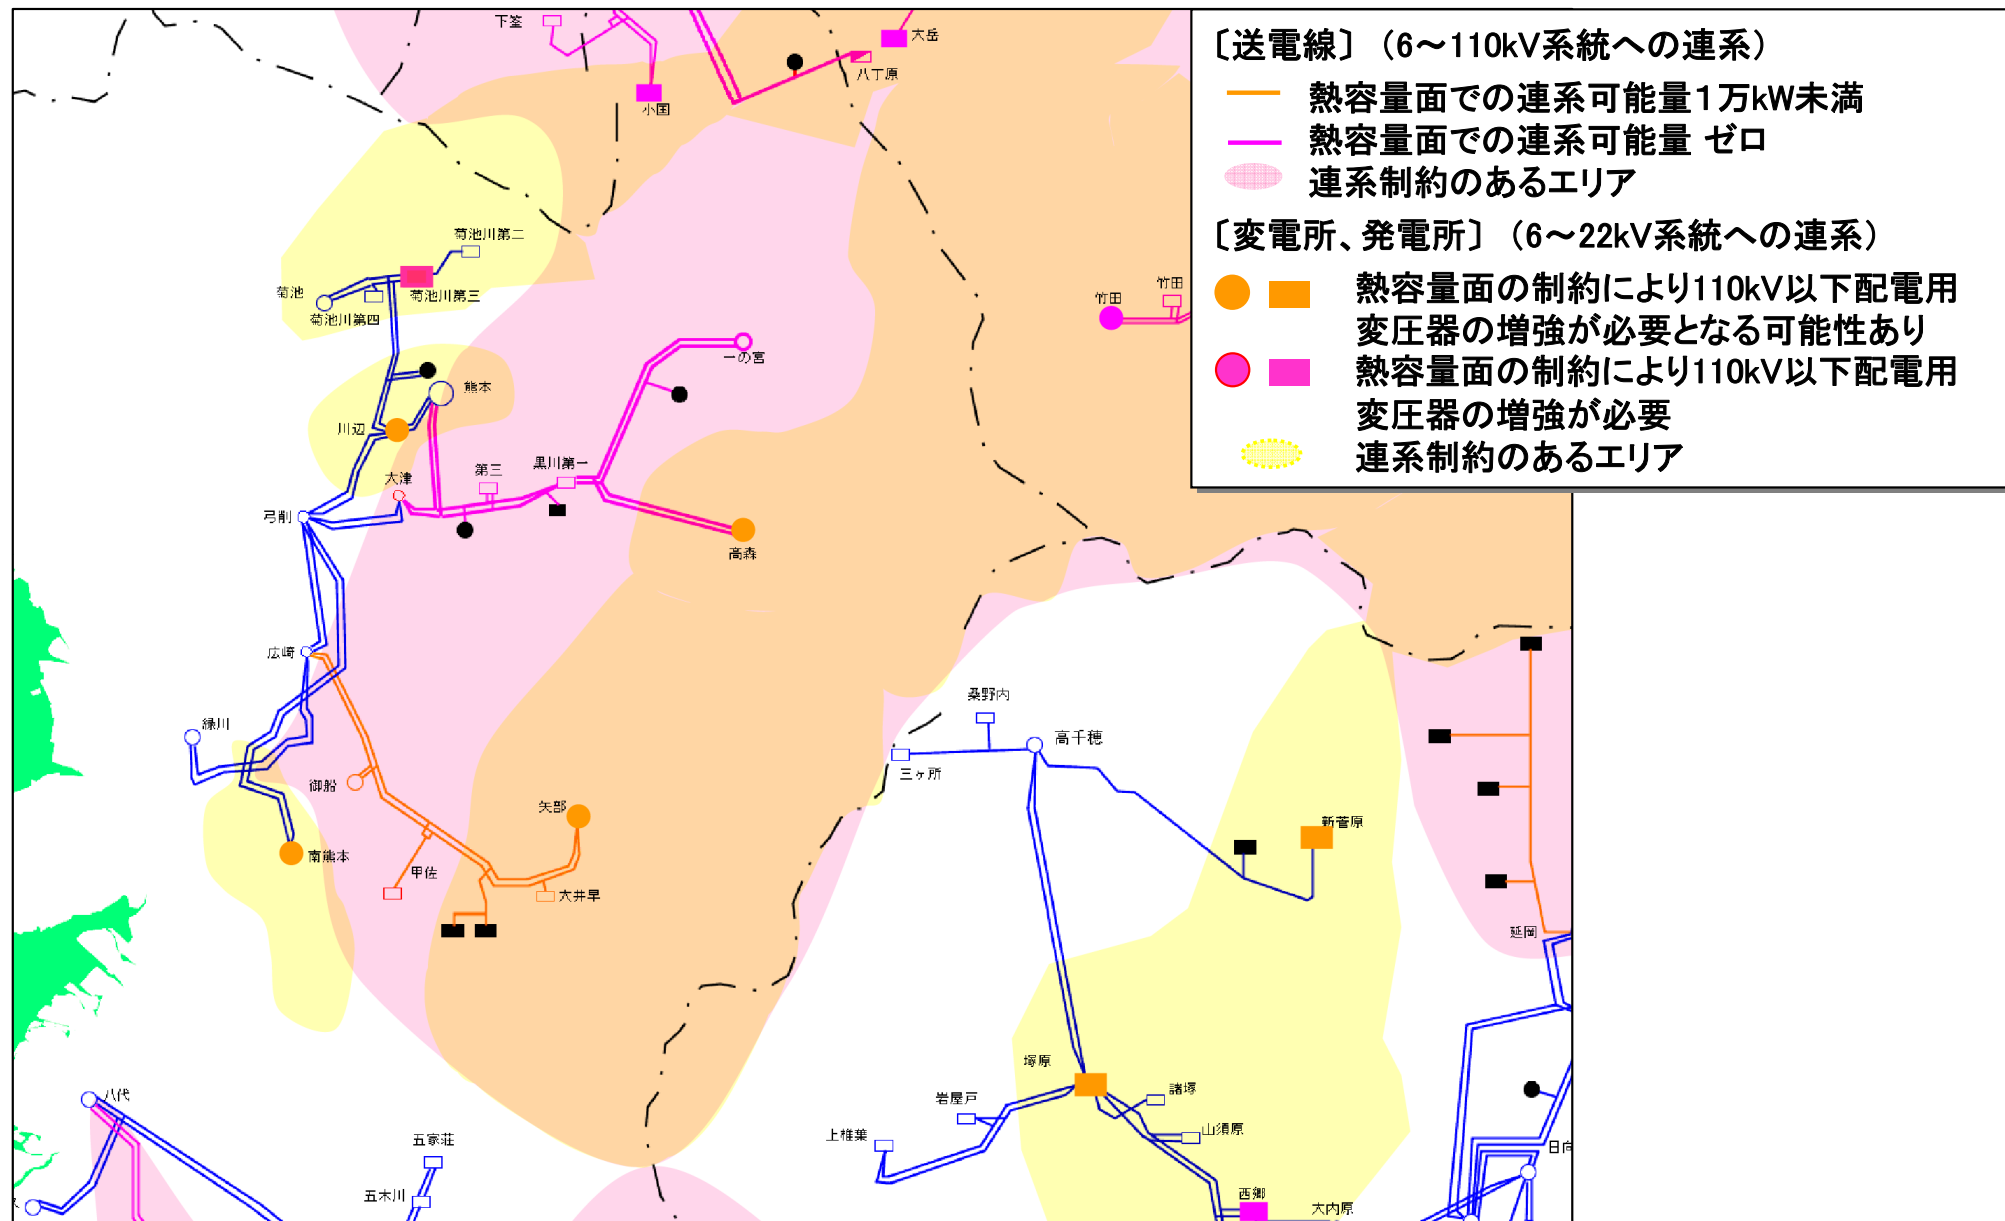

- 〔送電線〕（6～110kV系統への連系）**
- 熱容量面での連系可能量1万kW未満
 - 熱容量面での連系可能量ゼロ
 - 連系制約のあるエリア
- 〔変電所、発電所〕（6～22kV系統への連系）**
- 熱容量面の制約により110kV以下配電用変圧器の増強が必要となる可能性あり
 - 熱容量面の制約により110kV以下配電用変圧器の増強が必要
 - 連系制約のあるエリア

- 〔凡例〕**
- 送電線（66kV, 110kV） ○ 変電所 ⊗ 開閉所 □ 水力発電所 ▣ 地熱発電所
 - 他社送電線（66kV, 110kV） ● 他社変電所 ■ 他社発電所