

# 連系制約エリア⑧周辺の送電系統図


制約エリア以外の送電系統は隣接回線のみ記載

**〔送電線、系統用変圧器〕 (6~110kV系統への連系)**

- 熱容量面での連系可能量1万kW未満
- 熱容量面での連系可能量 ゼロ
- 連系制約のあるエリア

**〔変電所、発電所〕 (6~22kV系統への連系)**

- 熱容量面の制約により110kV以下配電用変圧器の増強が必要となる可能性あり
- 熱容量面の制約により110kV以下配電用変圧器の増強が必要
- 連系制約のあるエリア

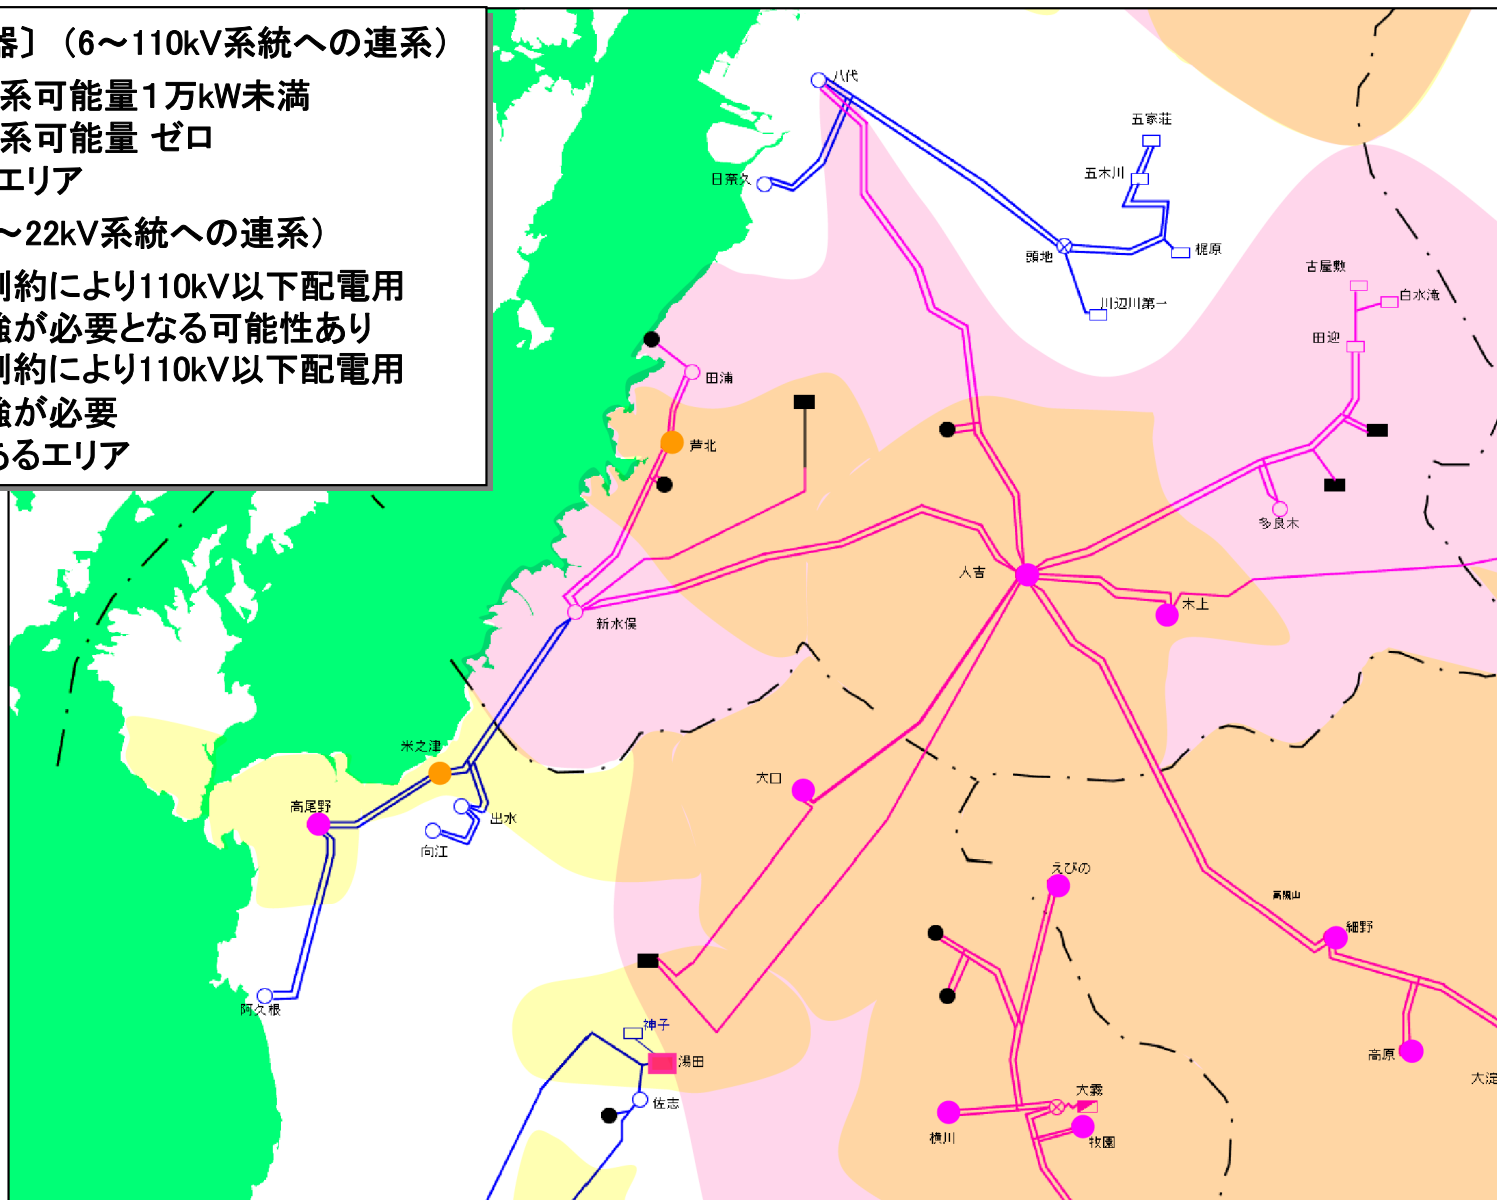

**〔凡例〕**

- 送電線 (66kV, 110kV)
- 変電所
- ⊗ 開閉所
- 水力発電所
- ▣ 地熱発電所
- 他社送電線 (66kV, 110kV)
- 他社変電所
- 他社発電所