連系制約エリア⑨周辺の送電系統図

制約エリア以外の送電系統は隣接回線のみ記載

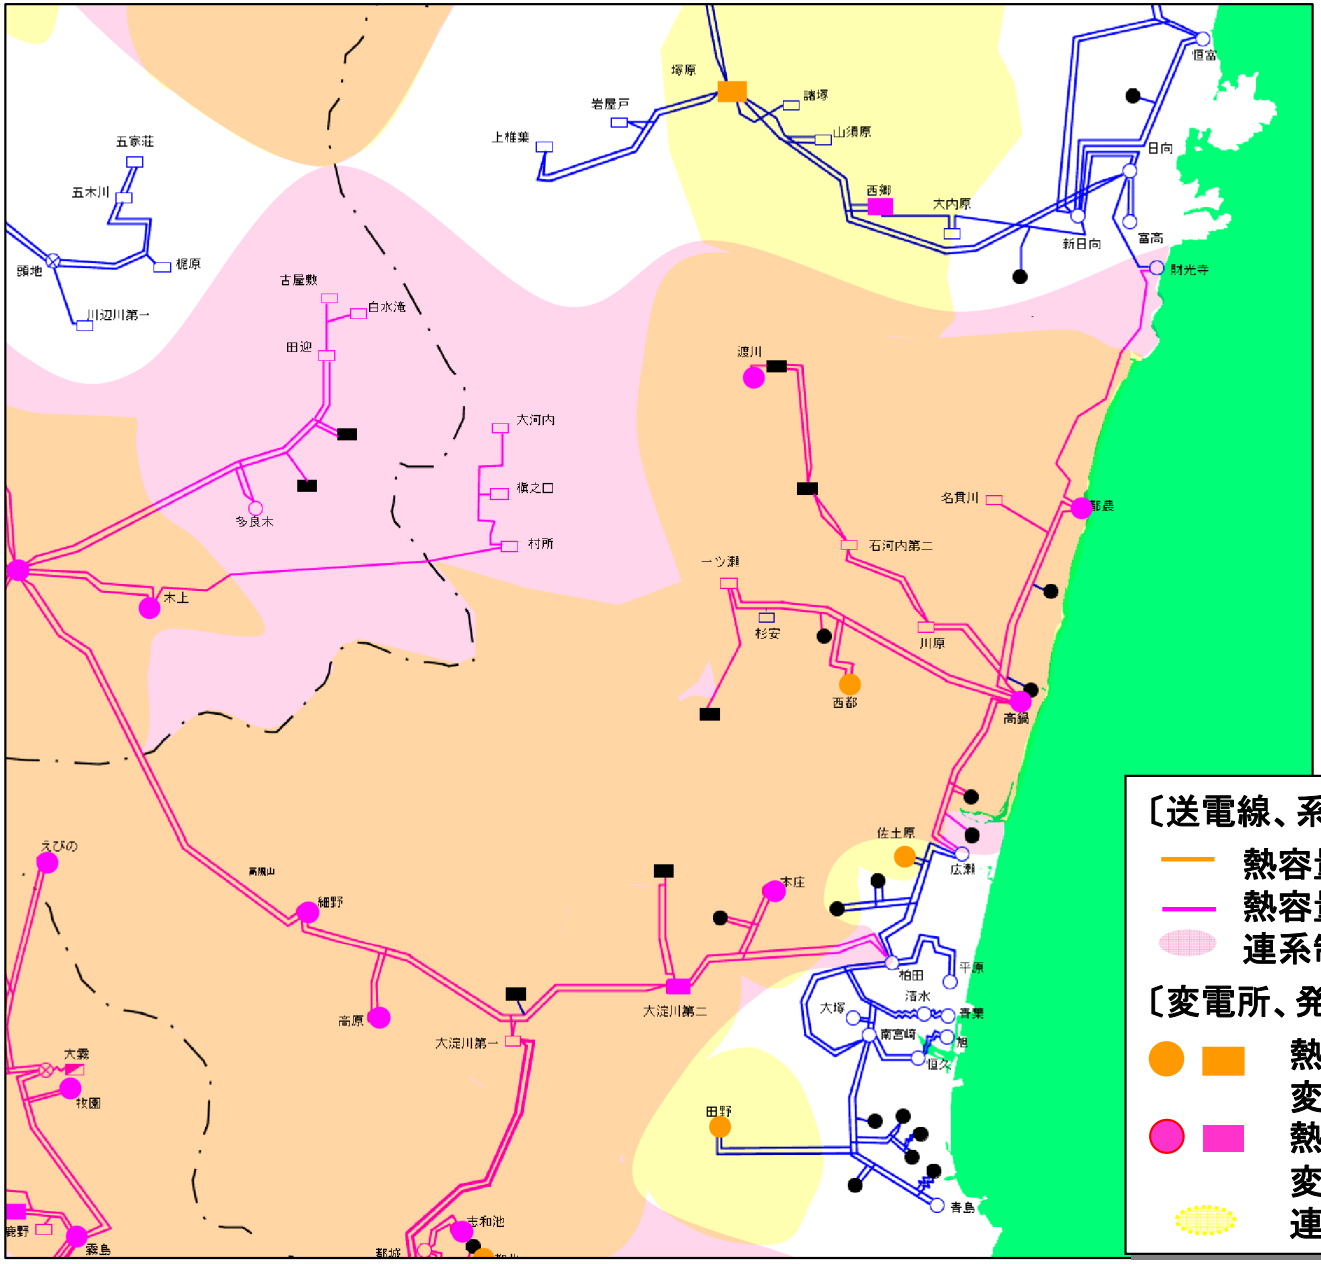

〔送電線、系統用変圧器〕（6～110kV系統への連系）

- 熱容量面での連系可能量1万kW未満
- 熱容量面での連系可能量 ゼロ
- 連系制約のあるエリア

〔変電所、発電所〕（6～22kV系統への連系）

- 熱容量面の制約により110kV以下配電用変圧器の増強が必要となる可能性あり
- 熱容量面の制約により110kV以下配電用変圧器の増強が必要
- 連系制約のあるエリア

〔凡例〕

送電線（66kV, 110kV） 変電所 開閉所 水力発電所 地熱発電所

他社送電線（66kV, 110kV） 他社変電所 他社発電所