


# 川内原子力発電所2号機 蒸気発生器伝熱管(細管)信号指示箇所概要図

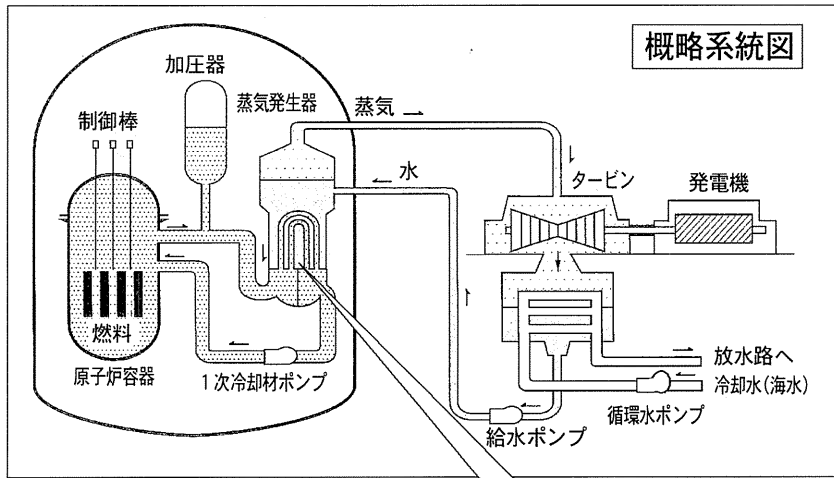

伝熱管材質:インコネル TT 600  
 // 直径:約 22.2 mm  
 // 厚さ:約 1.3 mm

蒸気発生器伝熱管施栓状況 (単位:本)

蒸気発生器	A蒸気発生器	B蒸気発生器	C蒸気発生器	合計
今回施栓本数	149	132	145	426
既施栓本数	4	6	9	19
総施栓本数	153	138	154	445
設備本数	3,382	3,382	3,382	10,146
施栓率(%)	4.5	4.1	4.6	4.4

[安全解析施栓率:10%]

