

平成18年2月度 販売電力量

1. 概況

2月度の販売電力量は69億93百万kWhとなり、前年に対し+2.7%と6か月連続で前年を上回った。

(1) 一般需要(販売電力量合計から大口電力を除いたもの)

1月中旬から2月の気温が前年に比べ高めに推移したことによる暖房需要の減少はあるものの、検針期間が前年より長かったことなどから、前年に対し+1.6%と6か月連続で前年を上回った。

平均気温(九州7県平均) ()

	1月				2月			
	上旬	中旬	下旬	平均	上旬	中旬	下旬	平均
実績	5.1	8.8	7.4	7.1	5.9	8.9	10.7	8.3
前年差	1.0	2.9	0.4	0.7	0.2	1.2	4.7	1.7
平年差	2.1	2.3	1.3	0.6	0.5	1.4	2.8	1.1

(2) 大口電力需要

化学や電気機械などの主要業種が増加したことから、前年に対し+6.1%と26か月連続で前年を上回った。

2. 用途別実績

(千kWh, %)

		実績	前年比	年度累計 前年比	
特定規模 需要以外の 需要	電灯	2,644,066	102.8	103.5	
	電力	低圧	424,646	96.7	101.3
		その他	99,460	94.5	98.0
	電灯・電力計	3,168,172	101.7	103.0	
特定規模 需要	業務用	1,568,857	102.5	105.6	
	産業用	2,255,608	104.2	103.5	
	特定規模需要計	3,824,465	103.5	104.3	
販売電力量合計		6,992,637	102.7	103.8	
(注): 産業用電力には、その他電力を含む					
(再掲)	一般需要	5,282,065	101.6	103.5	
	大口電力	1,710,572	106.1	104.5	

3. 大口電力産業別実績

(千kWh, %)

		実績	前年比	年度累計 前年比
機 械	電気	425,581	105.2	103.3
	輸送用	93,959	105.8	106.1
	その他	37,163	109.2	110.3
	計	556,703	105.5	104.1
	鉄鋼	192,440	107.0	100.0
化学	178,455	123.4	110.6	
窯業土石	100,795	108.4	107.1	
(セメント)	64,888	105.2	106.4	
食料品	118,246	109.4	104.6	
パルプ・紙	28,078	101.6	105.7	
非鉄金属	82,155	111.6	108.6	
その他	453,700	99.0	103.5	
合計	1,710,572	106.1	104.5	

(参考) 電力各社別販売電力量(18年2月)

(百万kWh, %)


		北海道	東北	東京	中部	北陸	関西	中国	四国	九州	合計	
実績	特定規模 需要以外の 需要	電灯	1,118	2,340	9,180	3,378	747	4,536	1,782	895	2,644	26,620
		電力	311	464	1,181	706	163	623	282	191	524	4,445
		電灯・電力計	1,429	2,804	10,361	4,084	910	5,159	2,064	1,086	3,168	31,065
	特定規模 需要	業務用	744	1,471	6,466	1,930	410	2,840	957	466	1,569	16,853
		産業用	750	2,854	8,477	5,335	1,111	4,443	2,175	803	2,256	28,204
		特定規模需要計	1,494	4,325	14,943	7,265	1,521	7,283	3,132	1,269	3,825	45,057
販売電力合計		2,923	7,129	25,304	11,349	2,431	12,442	5,196	2,355	6,993	76,122	
(再掲) 大口電力		426	2,055	6,636	4,059	867	3,413	1,756	615	1,711	21,538	
前年比	特定規模 需要以外の 需要	電灯	101.9	103.6	96.2	105.8	107.7	105.0	103.6	101.7	102.8	101.3
		電力	107.7	99.3	92.5	100.3	98.5	93.3	94.8	95.9	96.3	96.4
		電灯・電力計	103.1	102.9	95.8	104.9	105.9	103.4	102.3	100.7	101.7	100.6
	特定規模 需要	業務用	105.3	103.8	102.5	105.0	103.1	102.9	103.5	101.2	102.5	103.1
		産業用	102.9	103.2	100.2	104.0	103.6	102.2	103.9	104.5	104.2	102.4
		特定規模需要計	104.1	103.4	101.1	104.3	103.4	102.5	103.8	103.3	103.5	102.7
販売電力合計		103.6	103.2	98.9	104.5	104.4	102.9	103.2	102.0	102.7	101.8	
(再掲) 大口電力		103.0	103.7	99.6	104.8	105.5	102.2	104.7	105.8	106.1	102.7	

(注) 1. 電気事業連合会統計委員会の資料による。当社以外は速報値。 2. 個々の数値と合計欄の数値は、四捨五入の関係で一致しない場合がある。


以上

大口電力の契約電力と使用電力量の推移（大口カーブ）

(1) 四半期別動向

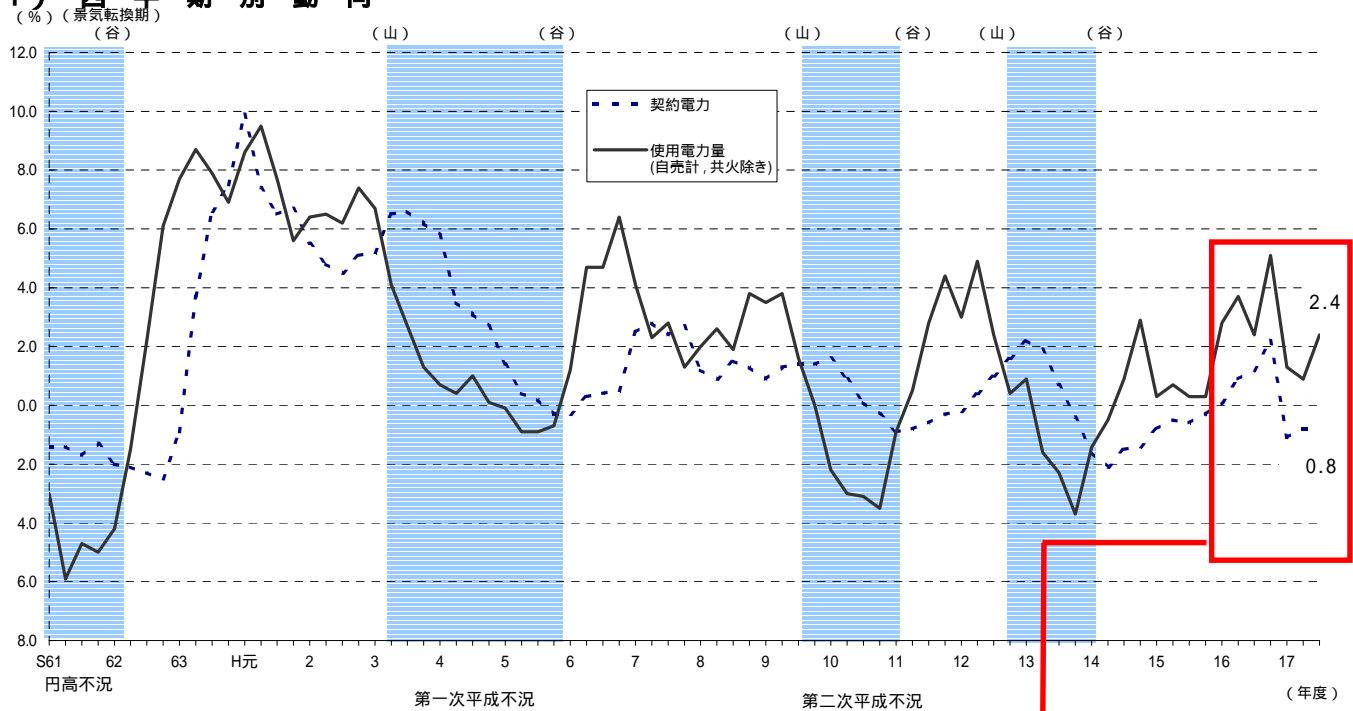

(2) 月別動向

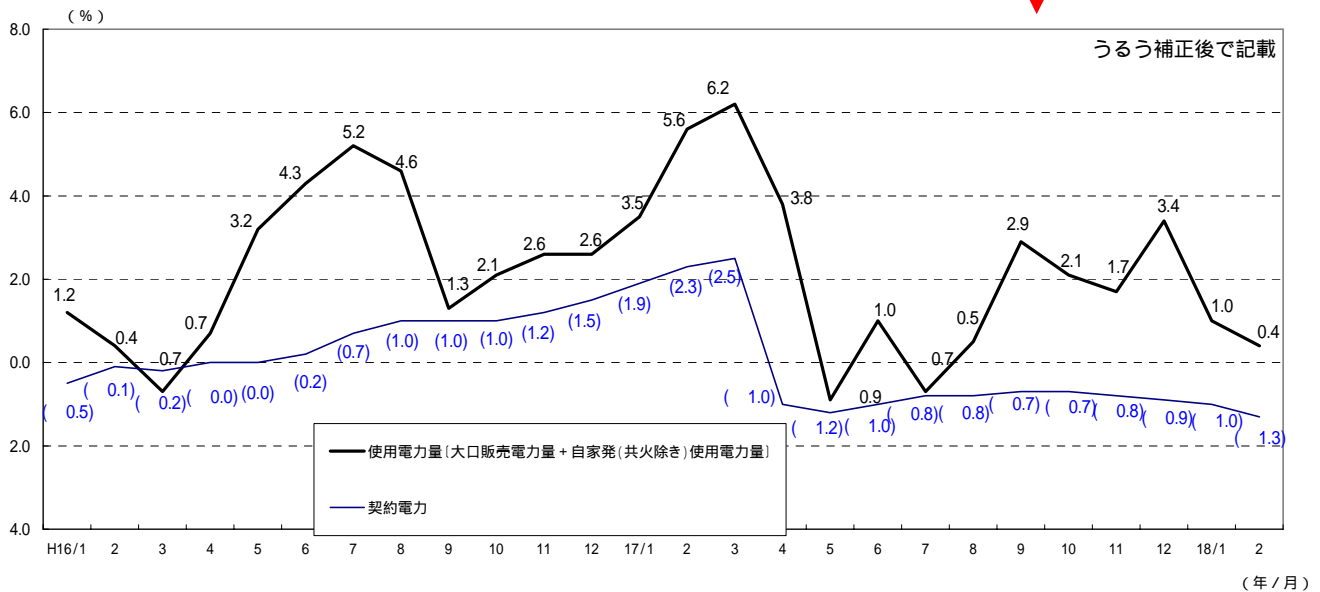

大口カーブは景気判断の物差しのひとつ

「使用電力量」は、契約電力500 kW以上の産業用大口電力の販売電力量と、工場が独自に持っている自家発自家消費電力量を加えたもので、生産活動の活発さを反映している。

「契約電力」は、工場などの生産能力と、設備投資の動向を反映している。

経験則では、「使用電力量」の伸びが「契約電力」の伸びを上回るときは好況、逆の場合は不況である。2つのグラフが交差するときが、景気の転換点にほぼ一致している。

18年2月度は、使用電力量の伸びが契約電力の伸びを、23か月連続で上回った。

< 大口カーブの諸元 >

上段：大口契約電力対前年同期比（％）

下段：大口販売電力量 + 自家発電使用電力量(共火除き：うるう補正後)の対前年同期比（％）

(四半期)

← 円高不況 →

	60				61				62			
契約電力	3.1	1.9	1.1	0.0	1.4	1.4	1.7	1.3	2.0	2.1	2.3	2.5
使用電力量	1.5	1.5	4.0	4.2	3.0	5.9	4.7	5.0	4.2	1.5	2.2	6.1

	63				元				2			
契約電力	0.9	3.7	6.6	7.5	9.9	7.4	6.5	6.7	5.5	4.8	4.5	5.1
使用電力量	7.7	8.7	7.9	6.9	8.6	9.5	7.7	5.6	6.4	6.5	6.2	7.4

← 第一次平成不況 →

	3				4				5			
契約電力	5.2	6.5	6.6	6.2	5.8	3.5	3.1	2.7	1.4	0.4	0.2	0.3
使用電力量	6.7	4.1	2.7	1.3	0.7	0.4	1.0	0.1	0.1	0.9	0.9	0.7

	6				7				8			
契約電力	0.3	0.3	0.4	0.5	2.5	2.8	2.4	2.7	1.2	0.9	1.5	1.3
使用電力量	1.2	4.7	4.7	6.4	4.1	2.3	2.8	1.3	2.0	2.6	1.9	3.8

← 第二次平成不況 →

	9				10				11			
契約電力	0.9	1.3	1.4	1.4	1.6	0.9	0.1	0.3	0.9	0.8	0.6	0.3
使用電力量	3.5	3.8	1.6	0.0	2.2	3.0	3.1	3.5	0.9	0.5	2.8	4.4

	12				13				14			
契約電力	0.2	0.4	1.0	1.6	2.2	1.9	0.7	0.4	1.6	2.1	1.5	1.4
使用電力量	3.0	4.9	2.4	0.4	0.9	1.6	2.3	3.7	1.4	0.5	0.9	2.9

	15				16				17			
契約電力	0.8	0.5	0.6	0.3	0.1	0.9	1.2	2.2	1.1	0.8	0.8	
使用電力量	0.3	0.7	0.3	0.3	2.8	3.7	2.4	5.1	1.3	0.9	2.4	

うるう補正前<1.1>

うるう補正前<4.3>

(月別)

	14/4	5	6	7	8	9	10	11	12	15/1	2	3
契約電力	1.4	1.9	1.5	1.9	2.2	2.2	1.8	1.5	1.1	1.2	1.4	1.6
使用電力量	1.5	1.1	1.7	1.1	0.2	0.2	0.7	0.2	1.9	3.2	1.4	4.0

	15/4	5	6	7	8	9	10	11	12	16/1	2	3
契約電力	1.0	0.6	0.7	0.4	0.5	0.4	0.5	0.7	0.8	0.5	0.1	0.2
使用電力量	1.5	0.1	0.6	0.9	0.7	2.4	1.6	0.4	1.2	1.2	0.4	0.7

うるう補正前<2.8>

	16/4	5	6	7	8	9	10	11	12	17/1	2	3
契約電力	0.0	0.0	0.2	0.7	1.0	1.0	1.0	1.2	1.5	1.9	2.3	2.5
使用電力量	0.7	3.2	4.3	5.2	4.6	1.3	2.1	2.6	2.6	3.5	5.6	6.2

うるう補正前<3.1>

	17/4	5	6	7	8	9	10	11	12	18/1	2	3
契約電力	1.0	1.2	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.3	
使用電力量	3.8	0.9	1.0	0.7	0.5	2.9	2.1	1.7	3.4	1.0	0.4	