





1. 炉心損傷防止

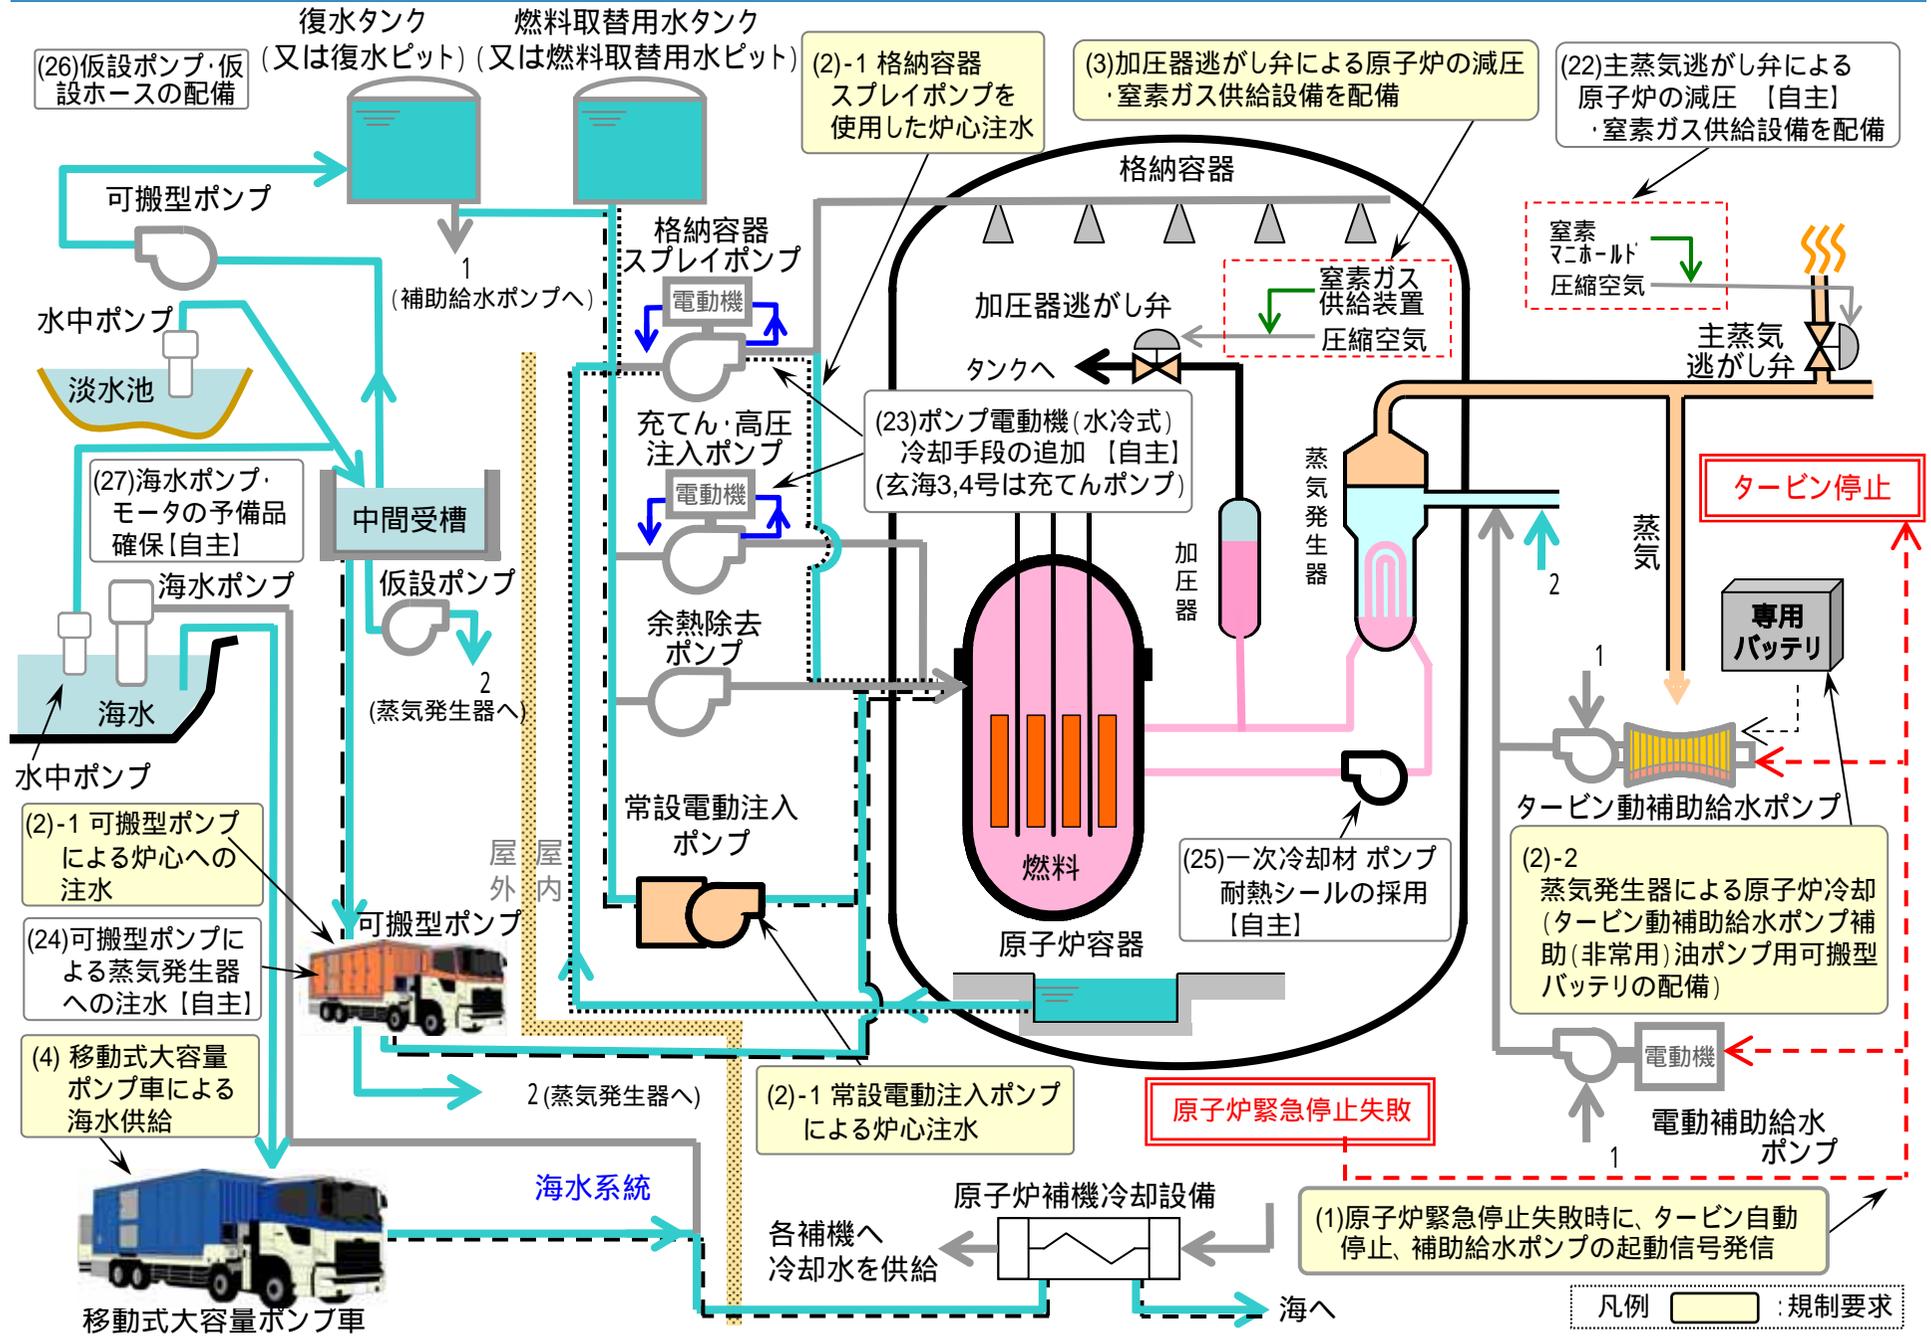

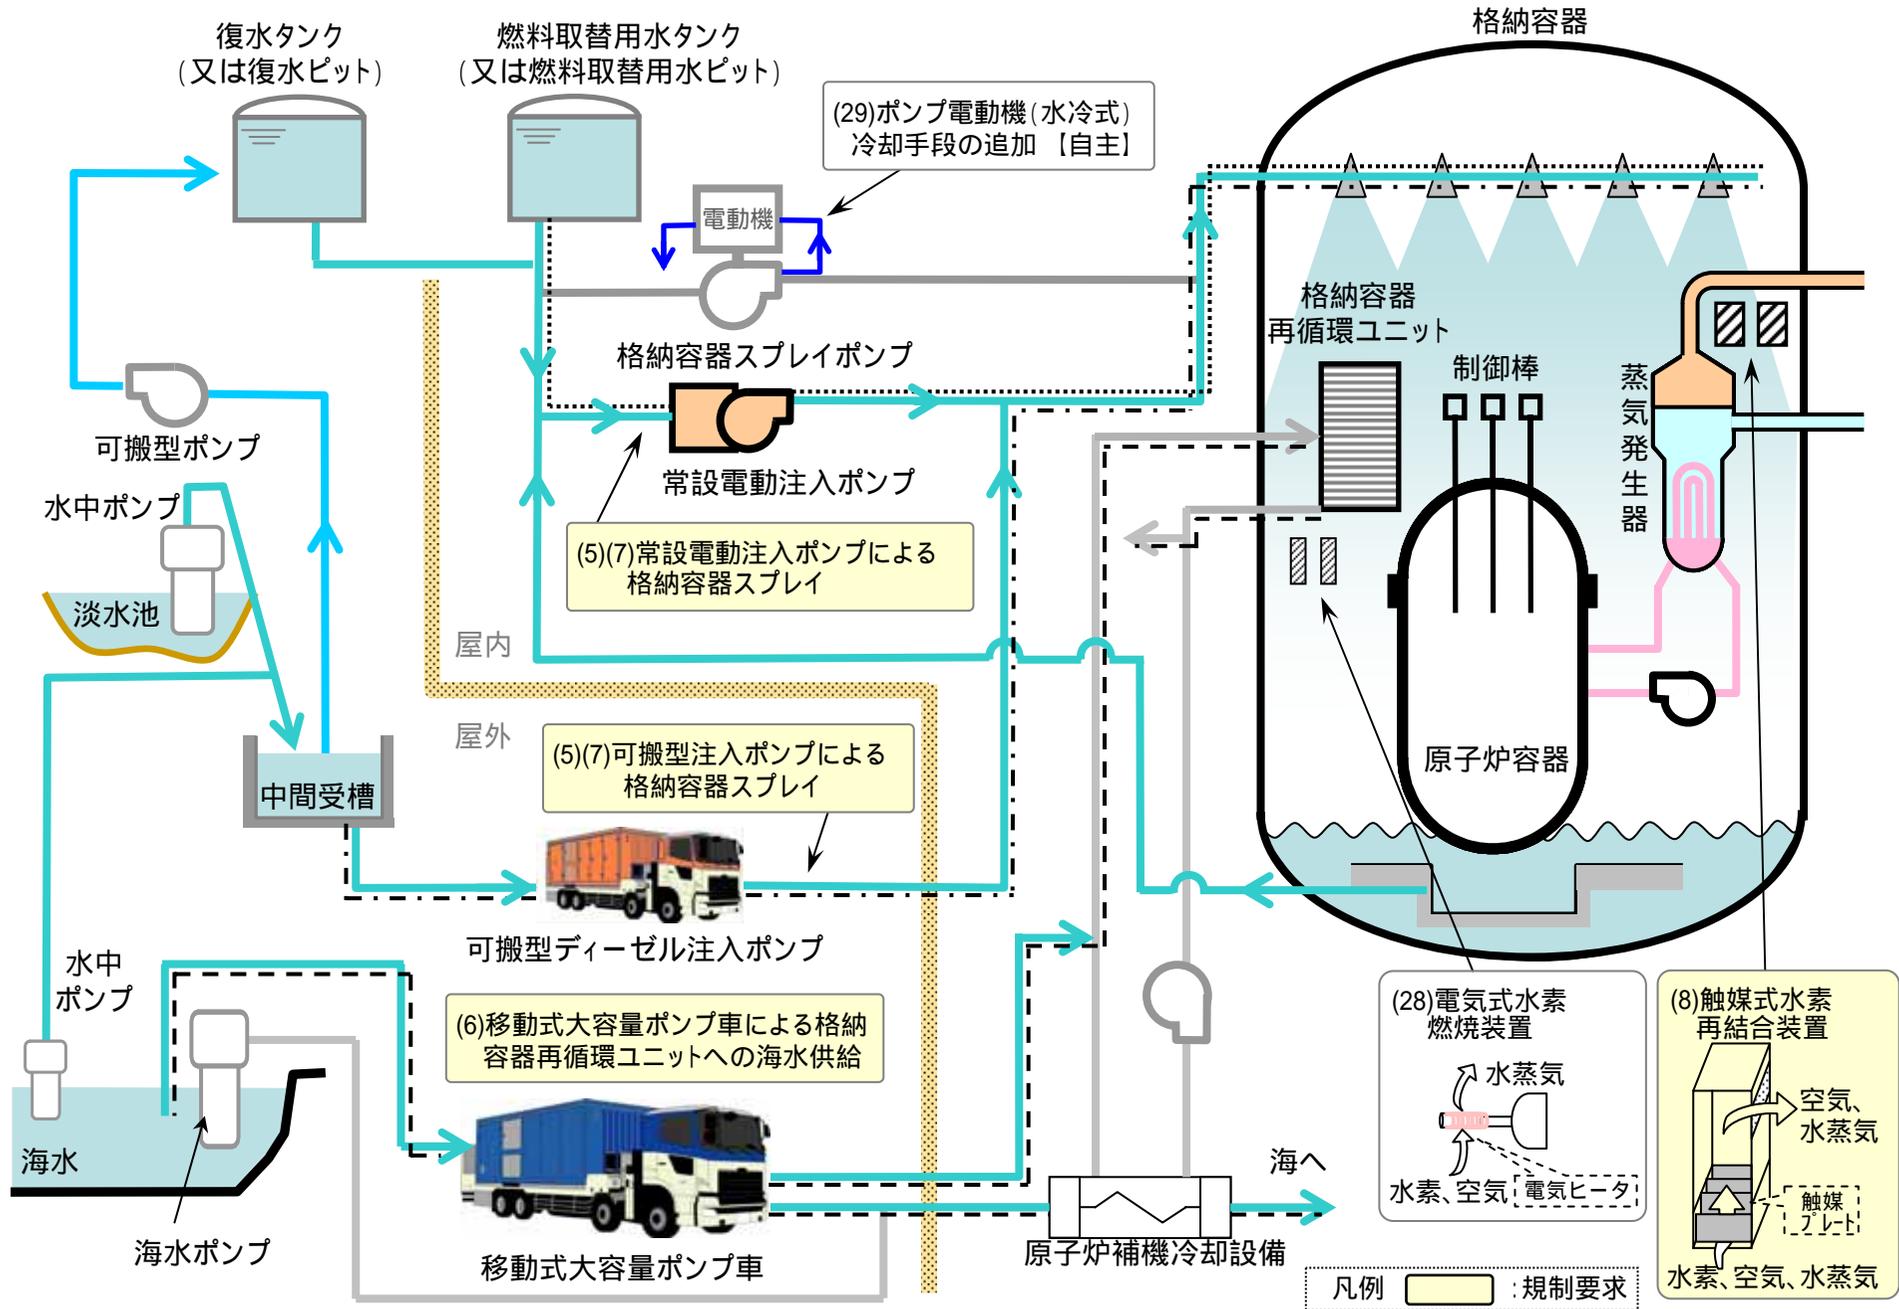

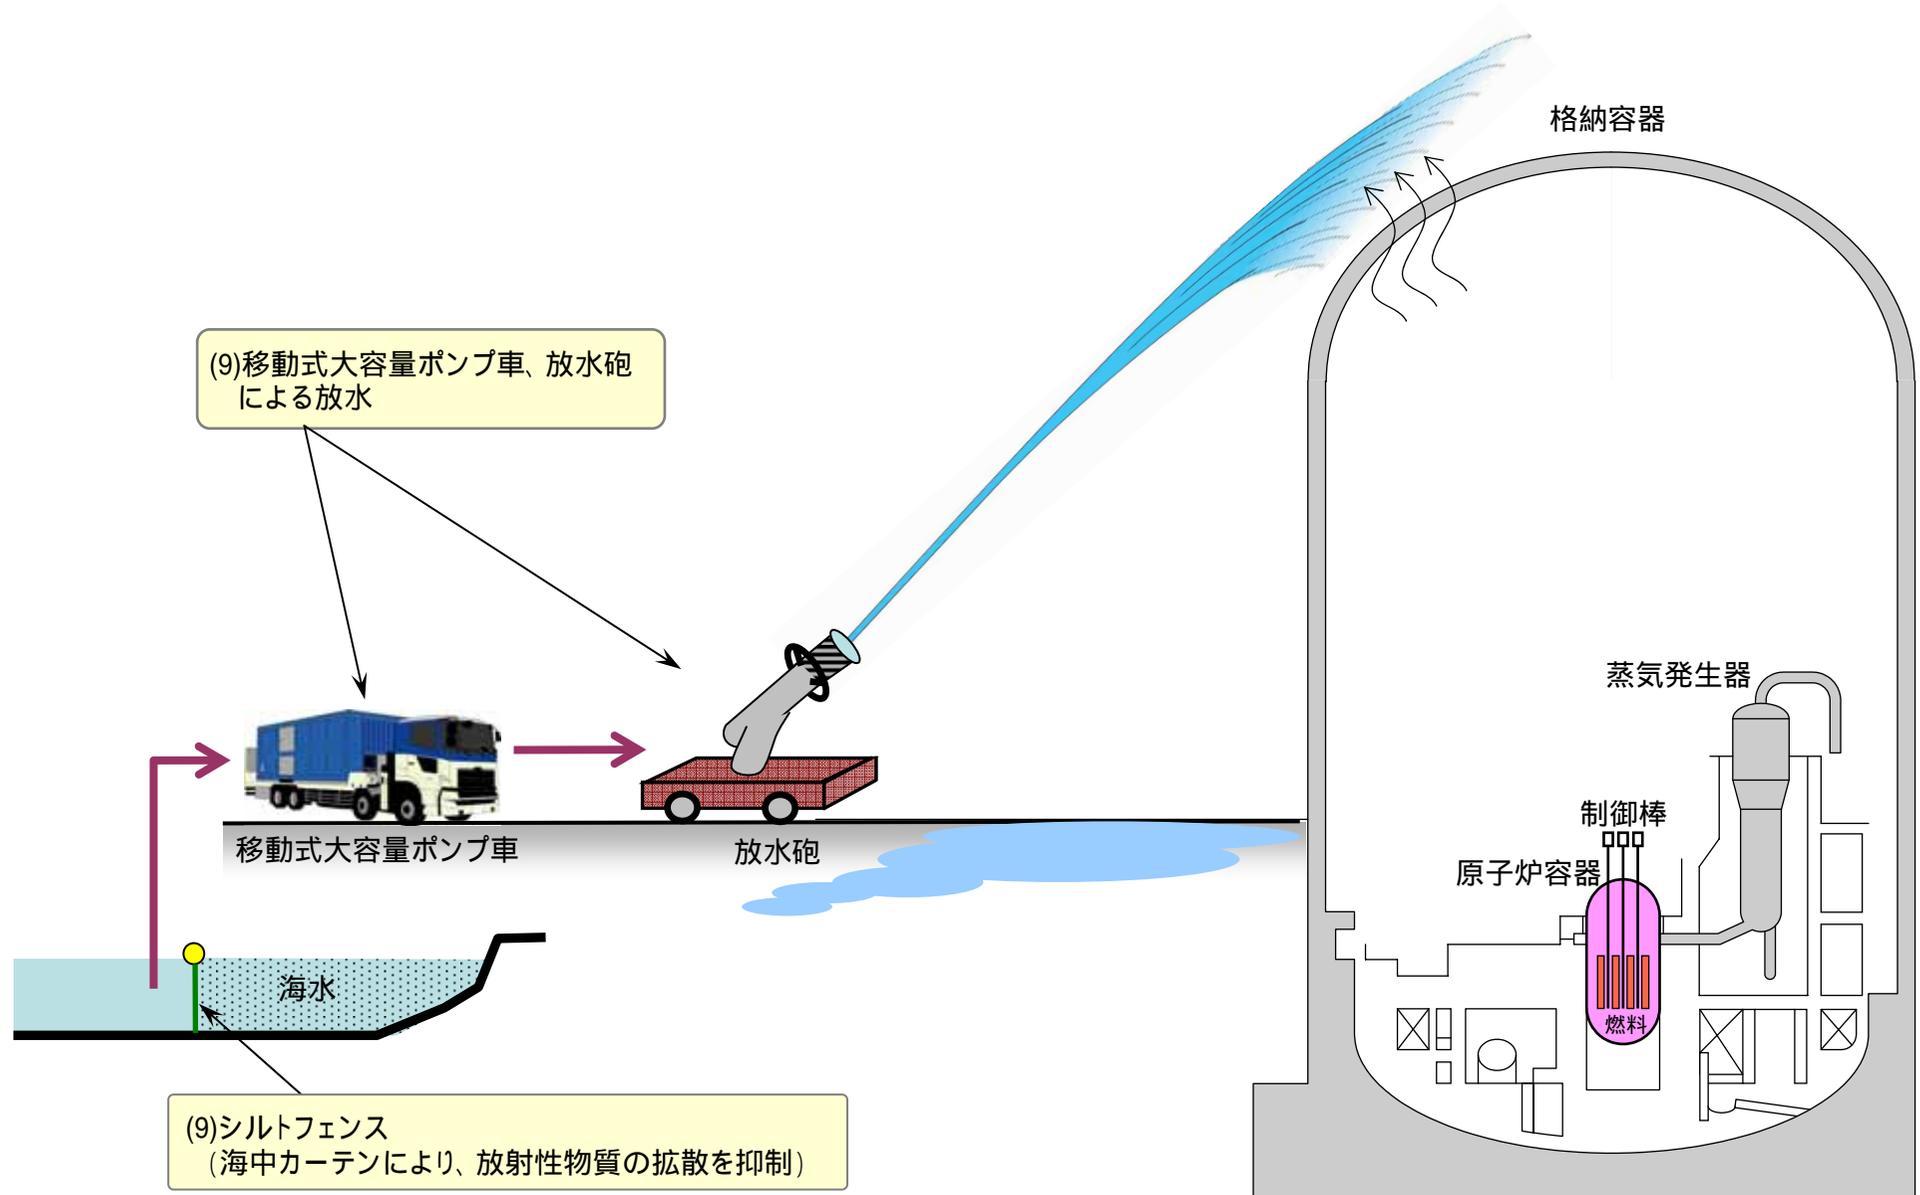


凡例 : 規制要求

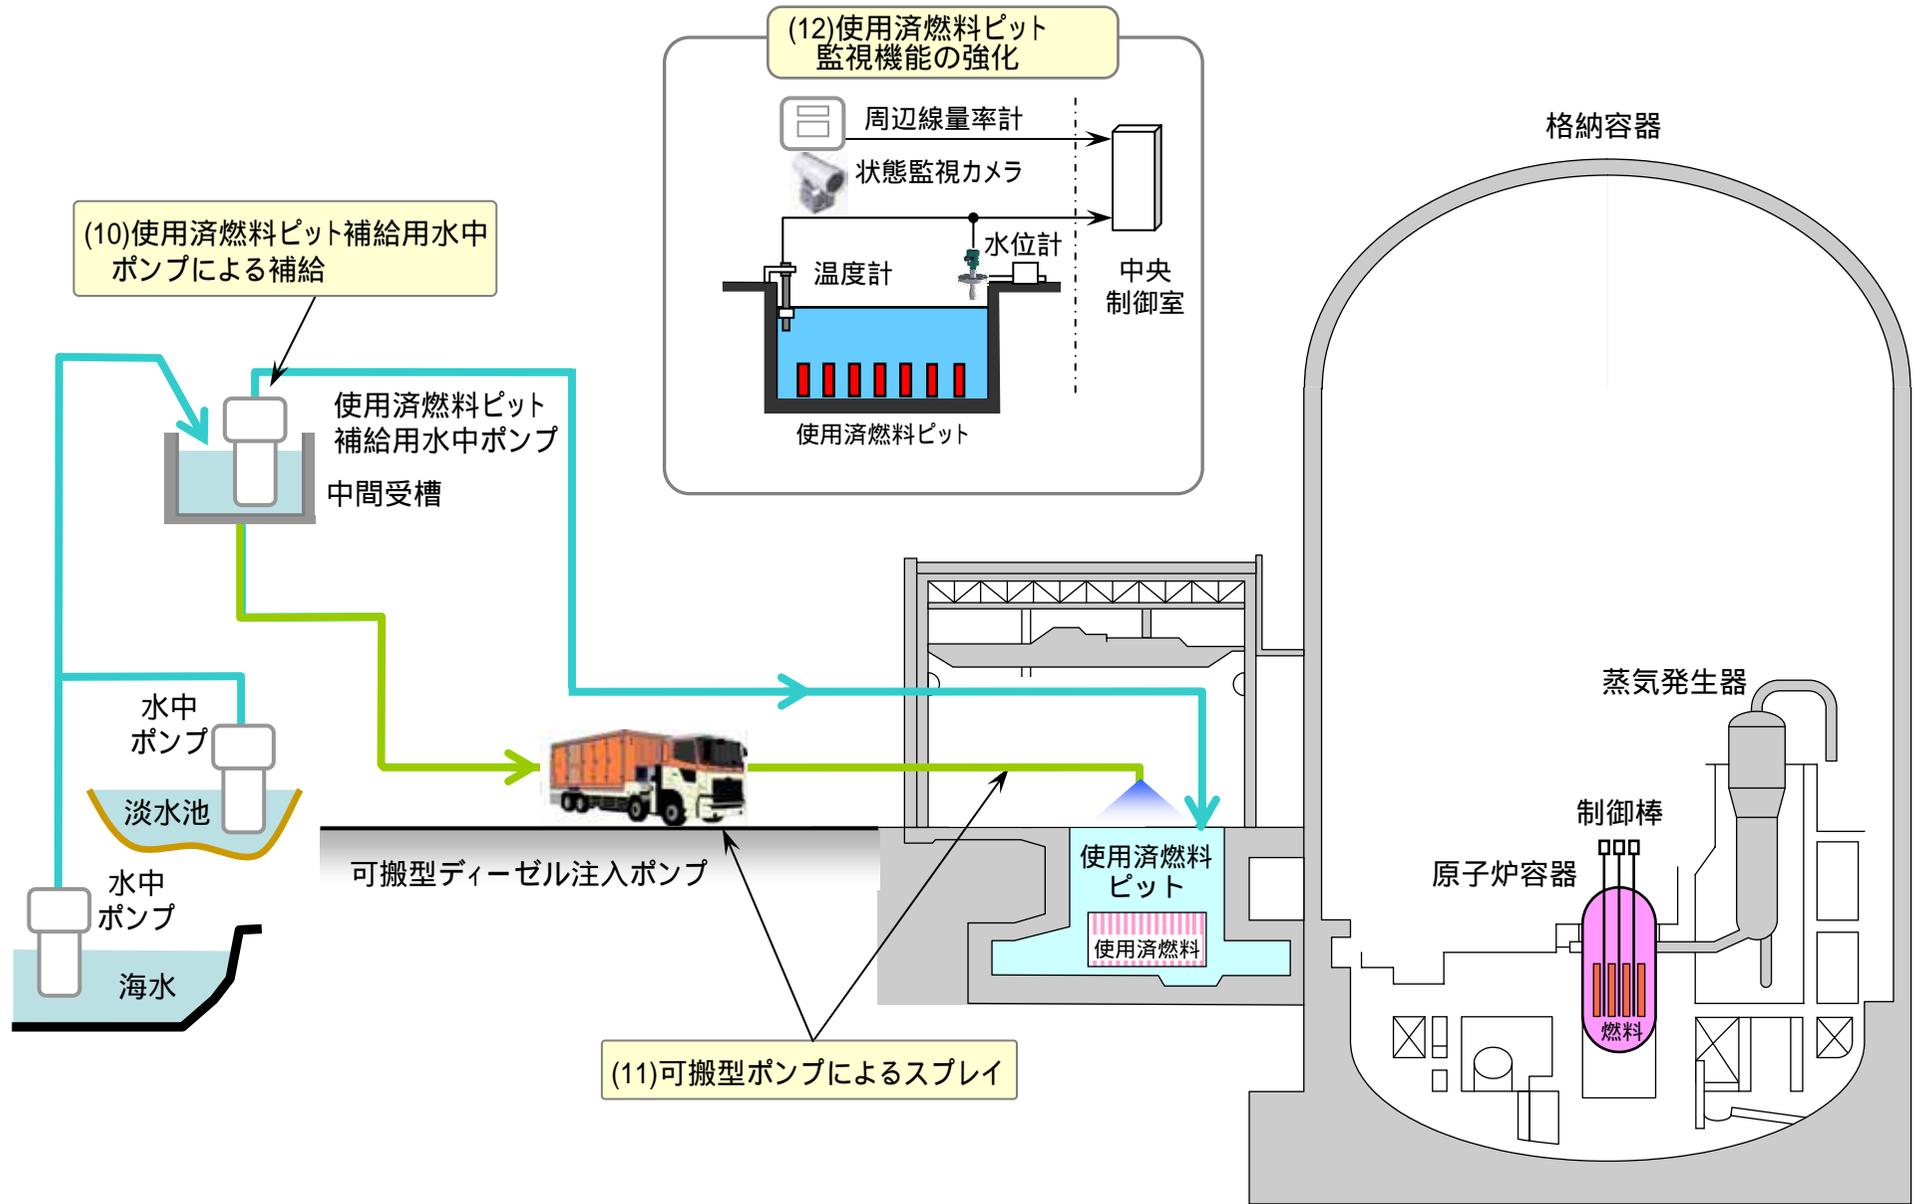

凡例 :規制要求


(13)、(14)-1[交流]移動式大容量発電機の遠隔起動(常設代替電源)

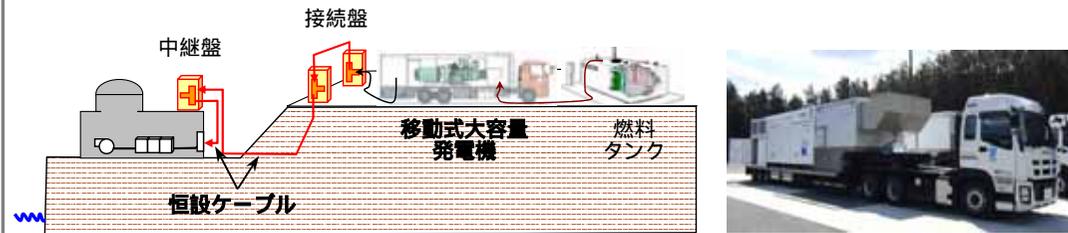


(14)-1[交流]発電機車の配備





(16)冷却水源の追加

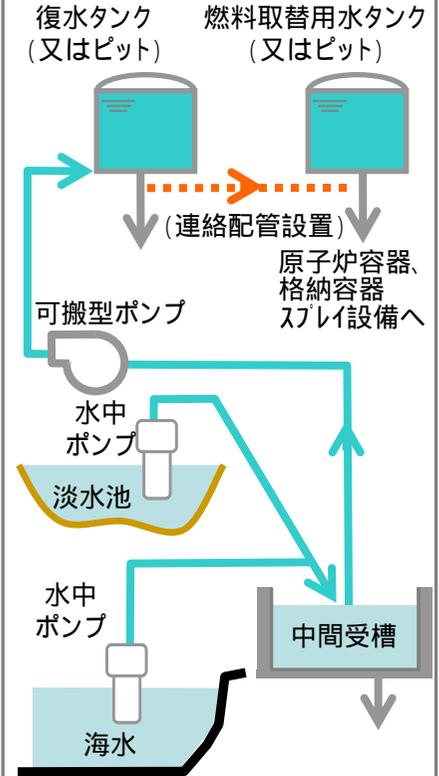

(14)-2[直流]重大事故等対処用蓄電池・可搬型代替電源の配備

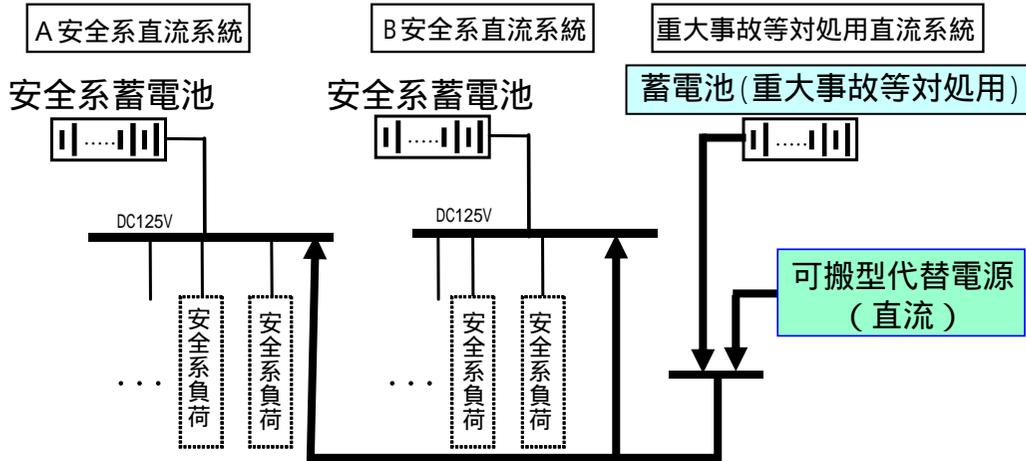

(15)非常用ディーゼル発電機用燃料油貯蔵タンクの増設



(17)緊急時対策所

(17) - 1 免震重要棟の設置



免震重要棟のイメージ

(17) - 2 代替緊急時対策所の設置

- ・耐震性及び遮へい機能を有するコンクリート造の建屋

(30)外部電源の信頼性確保



予備変圧器、所内開閉装置を高台へ移設[自主]

(31)非常用発電機の追加設置




発電機の設置(例)


凡例 :規制要求

6 . 重大事故防止等に万全を期す対策


(18)津波監視設備の設置

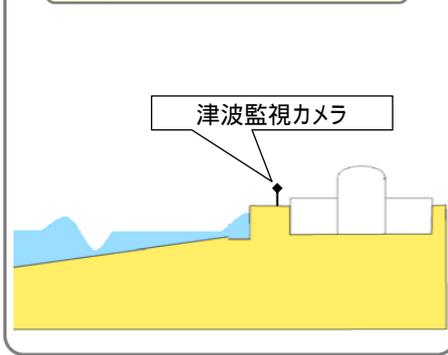


(19)火災防護対策の強化

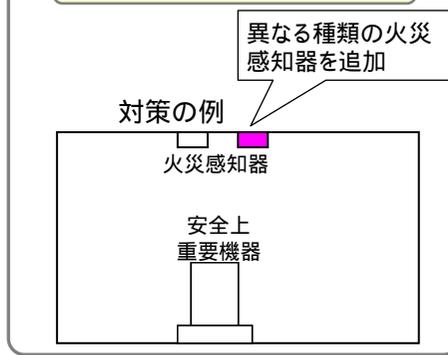


(20)地震での機器損壊による浸水の防止対策

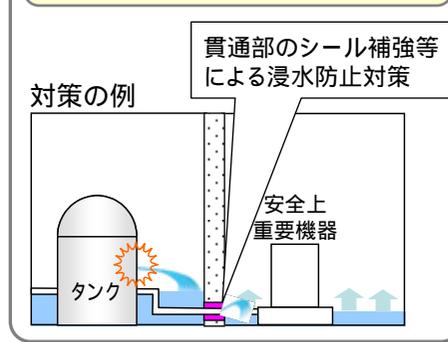


(21)事故時に使用する設備の耐震強化

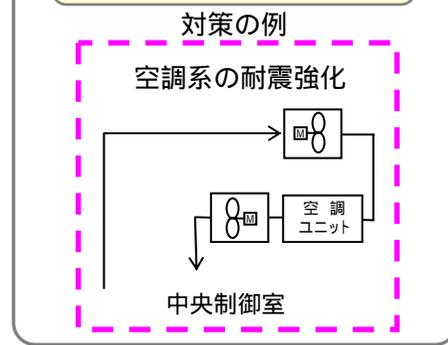


(32)格納容器フィルタ付ベント装置の設置

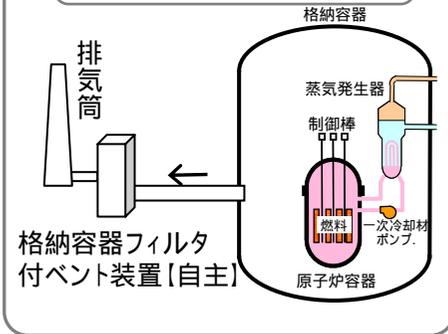

(33)海水ポンプエリアの防水対策

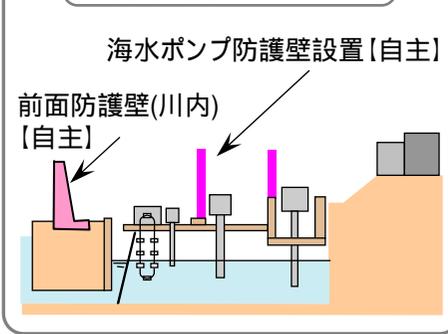


(34)ガレキ撤去用重機等の配備

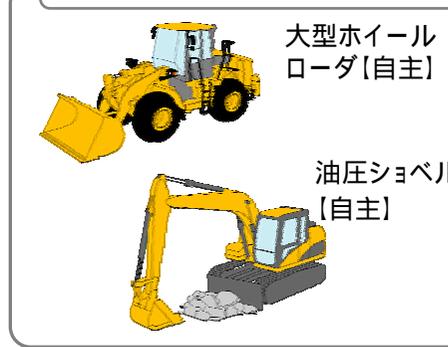

(35)浸水防止対策、防水対策



(36)中央制御室の作業環境の確保
(37)水素爆発防止

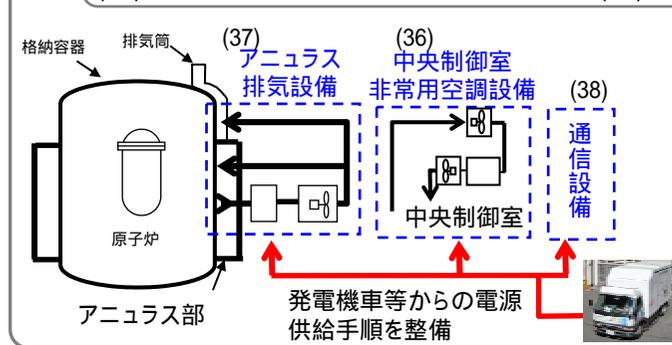

(38)発電所構内通信手段の確保
(39)高線量対応防護服等の資機材の確保



(38)有線通話装置



(39)高線量対応防護服

(40)原子力防災の強化

原子力施設事態
即応センター



国からの指示及び情報共有の更なる徹底のため、本店内に原子力施設事態即応センターを整備

原子力緊急事態
支援組織への参画



電事連大でロボットなどを配備し、レスキュー部隊を整備

「(41)テロ対策強化」は、核物質防護管理のため工事概要の図は、記載しておりません。

凡例 : 規制要求