


相浦発電所 2号機設備概略図

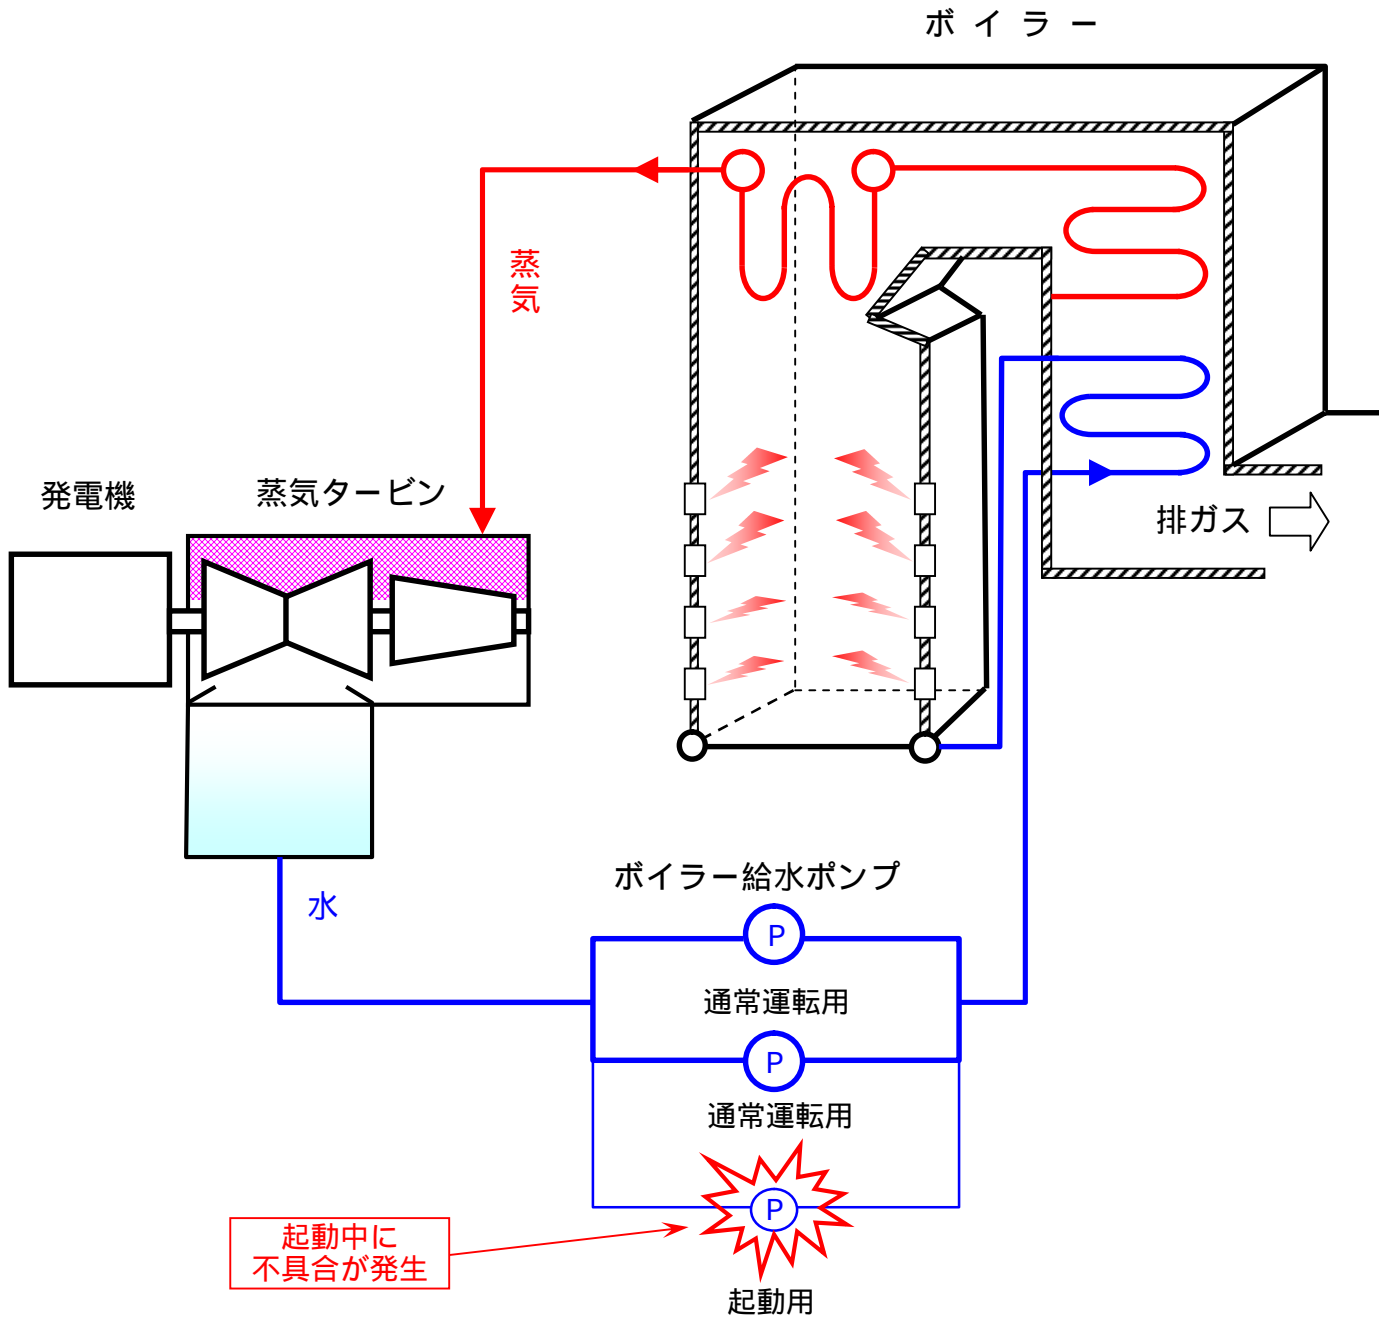

ボイラー給水ポンプ

- ・ 通常運転用 (2台) は、蒸気駆動のポンプで50%容量 × 2台
- ・ 起動用 (1台) は、電動機駆動のポンプで25%容量 × 1台