



川内原子力発電所 2号機 蒸気発生器取替えについて

概略系統図

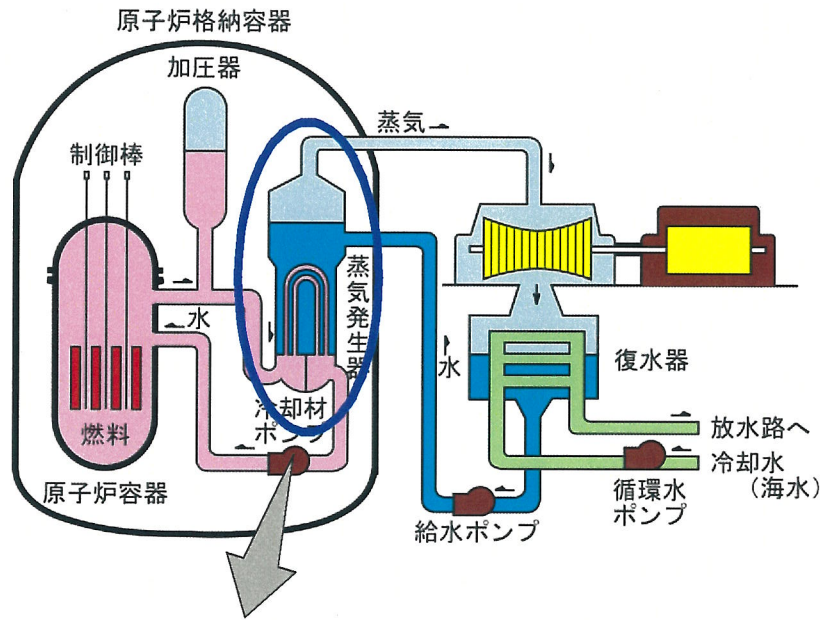

蒸気発生器概略図

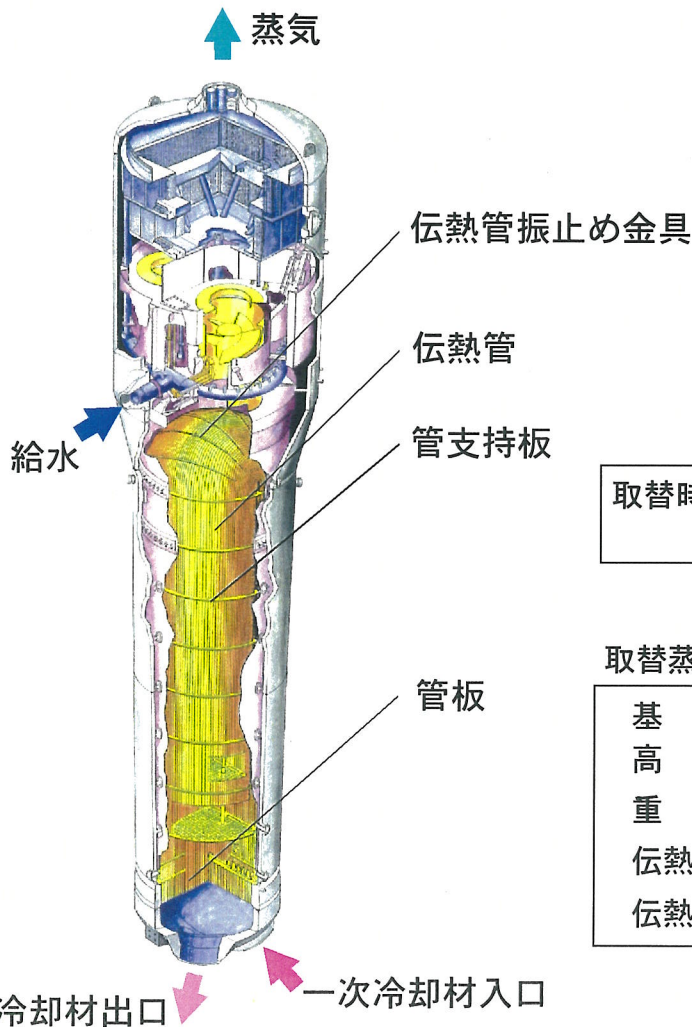

取替時期: 第22回定期検査
(平成26年度目途)

取替蒸気発生器の仕様

基数	: 3基
高さ	: 約21m
重量	: 約330トン
伝熱管本数	: 3,386本/基
伝熱管材料	: インコネル690合金