

川内発電所 第1号機 概略図

添付資料


油圧機構の不具合により蒸気加減弁の動作不良が発生したため点検中

蒸気加減弁

- ・タービンに流入する蒸気量を調節する弁

油圧機構

- ・蒸気加減弁を油圧で開閉する装置

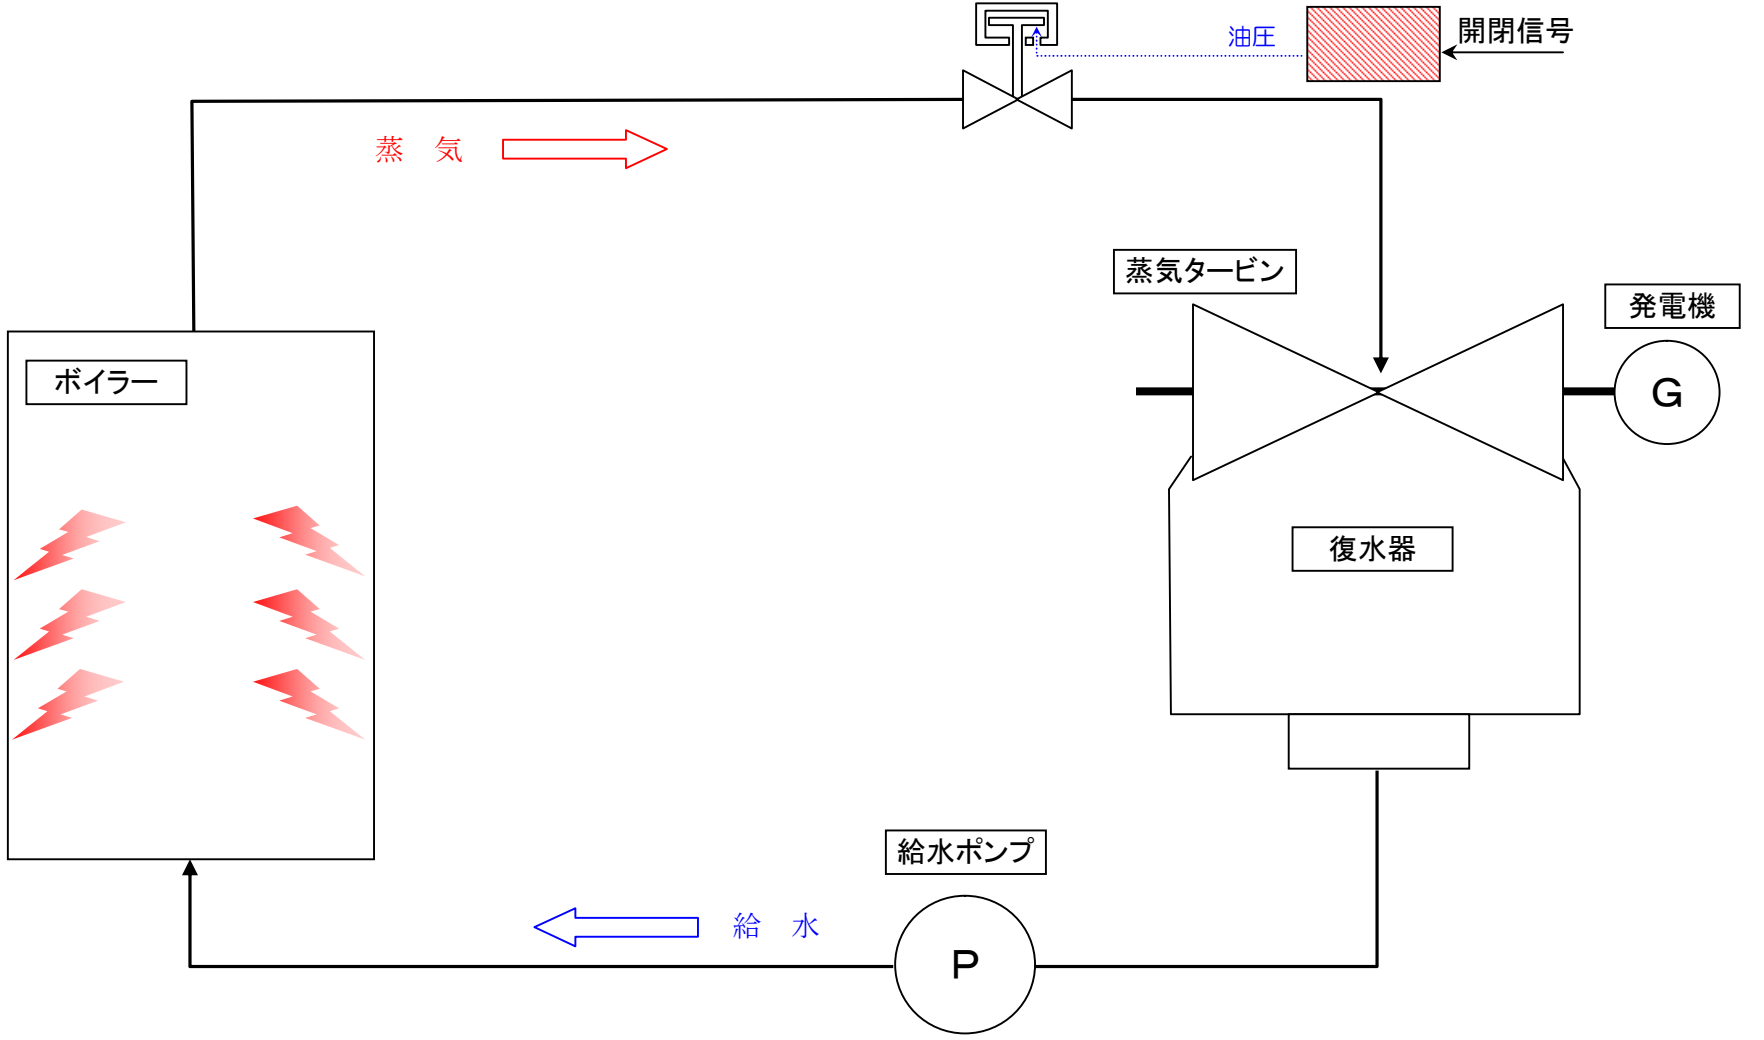

蒸気

油圧

開閉信号

ボイラー

蒸気タービン

発電機

G

復水器

給水ポンプ

P

給水