


豊前発電所 1号機設備概略図

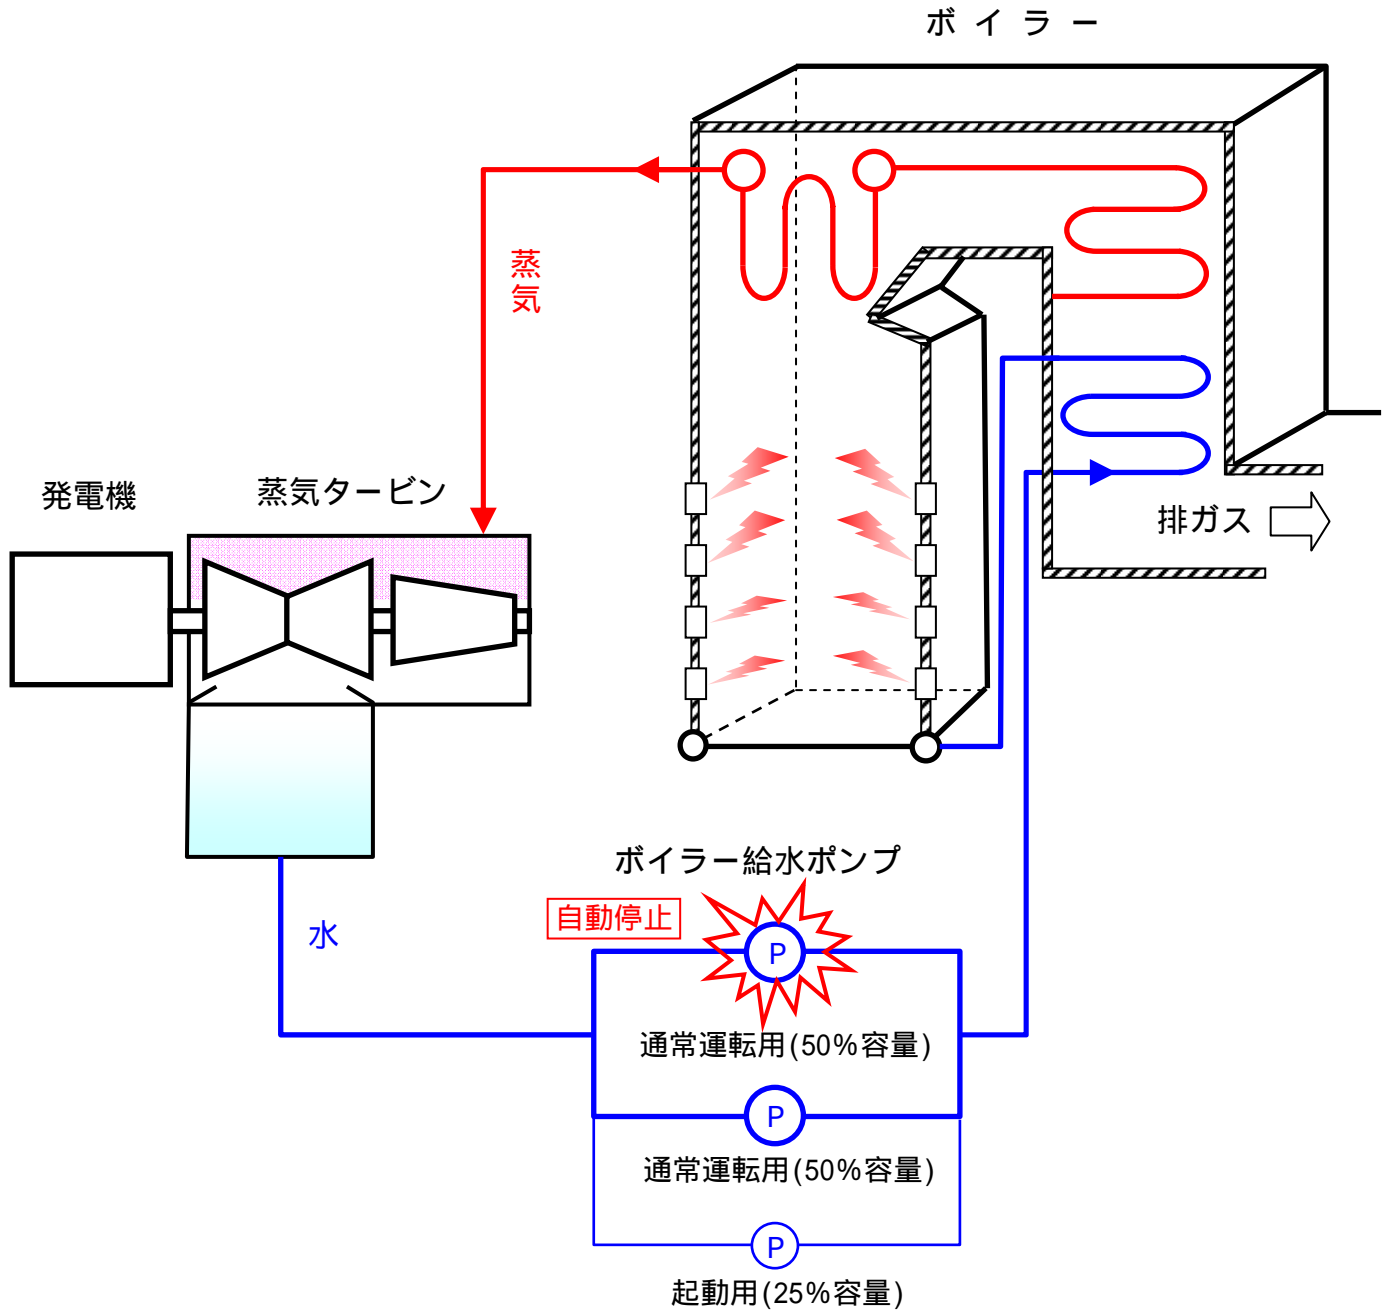

ボイラー給水ポンプ

- ・ボイラーに水を供給するポンプで、定格出力50万kW(100%)を発生するために必要な給水容量に対し、通常運転用(50%容量)×2台と、起動用(25%容量)×1台を設置
- ・今回、通常運転用(50%容量)のポンプ2台のうち、1台が自動停止
(50%容量×1台 + 25%容量×1台の運転 出力37.5万kW(75%)まで運転可能)