


苅田発電所新1号機 発電設備概略図

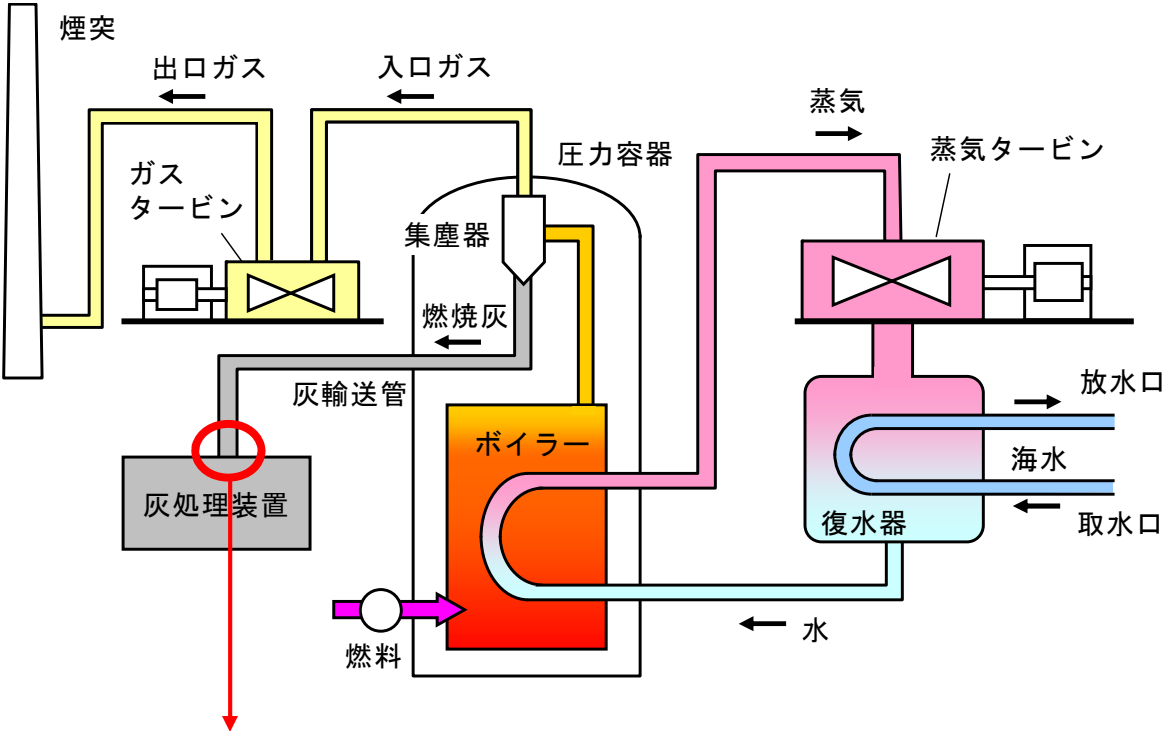

灰処理装置※と灰輸送管の接続部近傍に1箇所の破口（約15mm×約10mm）を確認

※灰処理装置・・・ボイラーの排気ガス中に含まれる燃焼灰等を除去する装置