


主な補正内容について

これまでの国の審査を踏まえ、玄海3号機の使用済燃料貯蔵設備の一部を玄海4号機と共用する旨の明確化等を行いました。

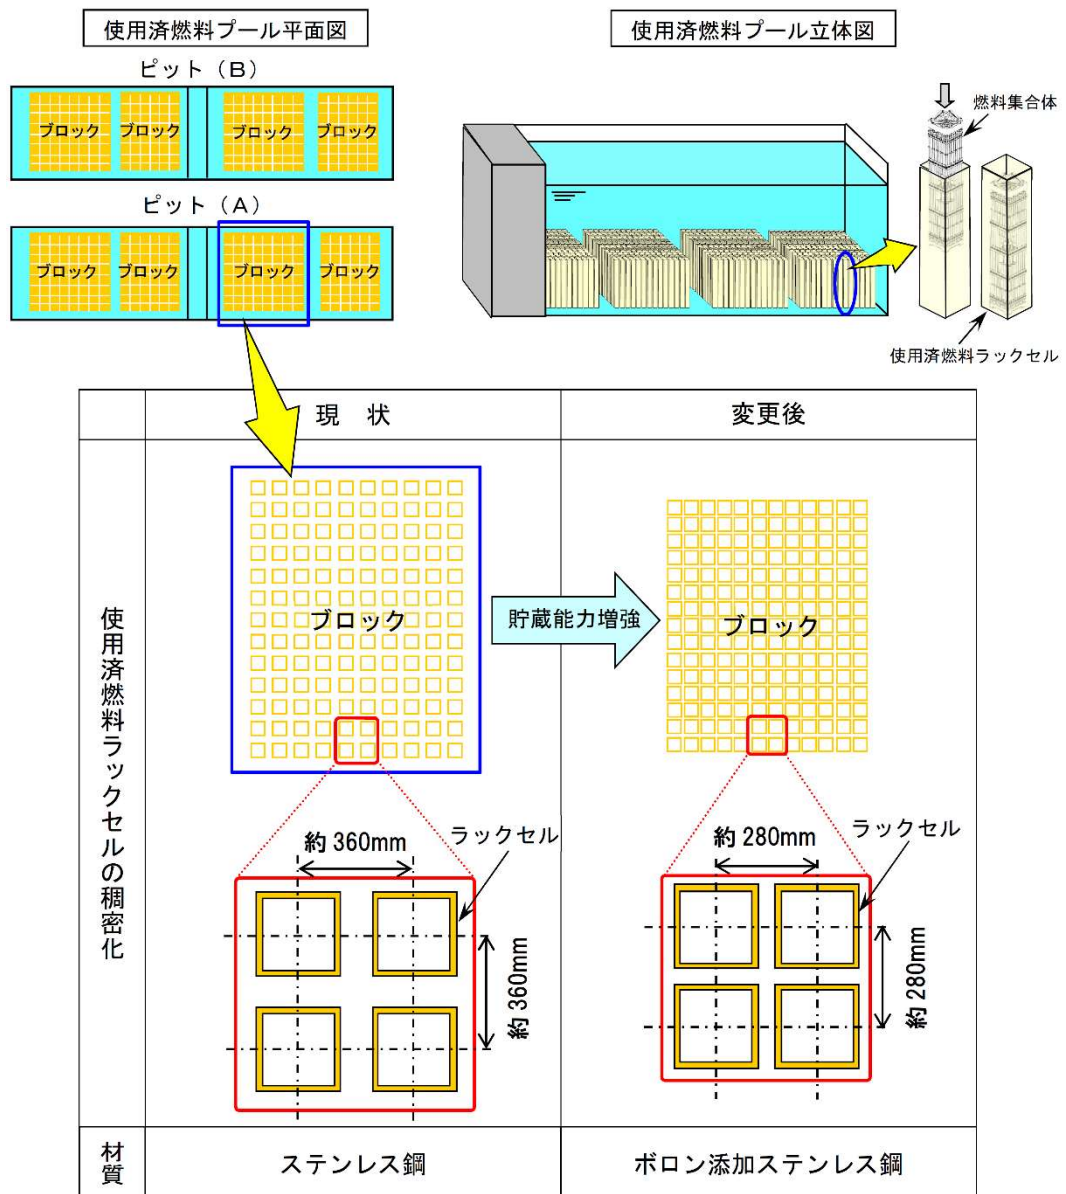

使用済燃料貯蔵設備貯蔵能力増強概要図