別紙

更新前後の設備概要

項　目	更　新　前					更　新　後		
	既　設					新　設		既設
	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機※	1号機	2号機	5号機
最大出力（kW）	15,650	15,650	15,650	15,650	450	33,300	33,300	450
合計最大出力（kW）	62,600					66,600（＋4,000）		
年間発電電力量（百万kWh）	214					243（＋29）		
最大使用水量（㎥/s）	73.8				0.9	73.8		0.9
有効落差（m）	100.08				60.84	98.37		60.84

※５号機は、塚原ダム直下の維持放流発電設備

発電所全景

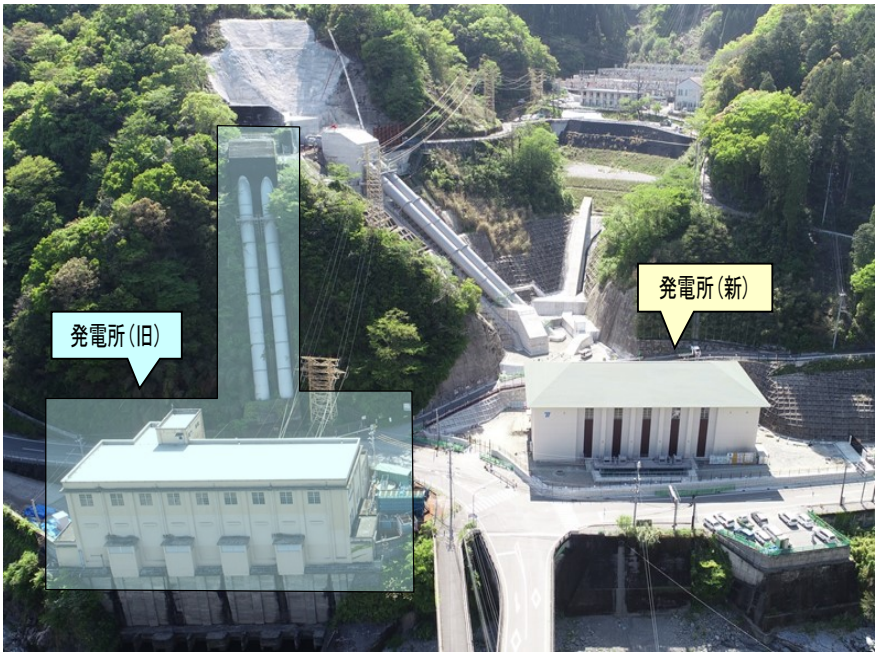

水圧鉄管

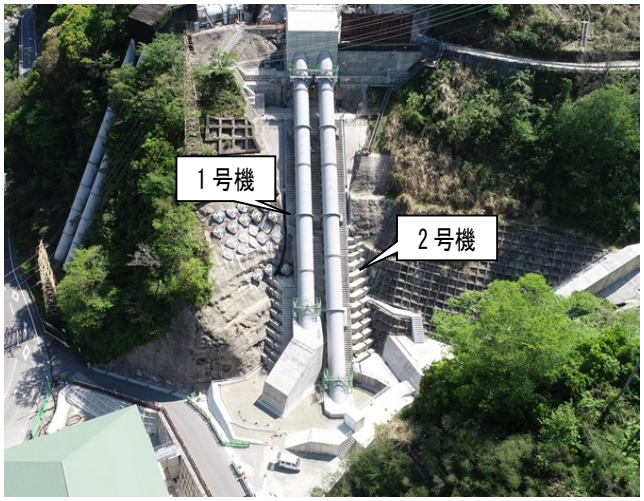
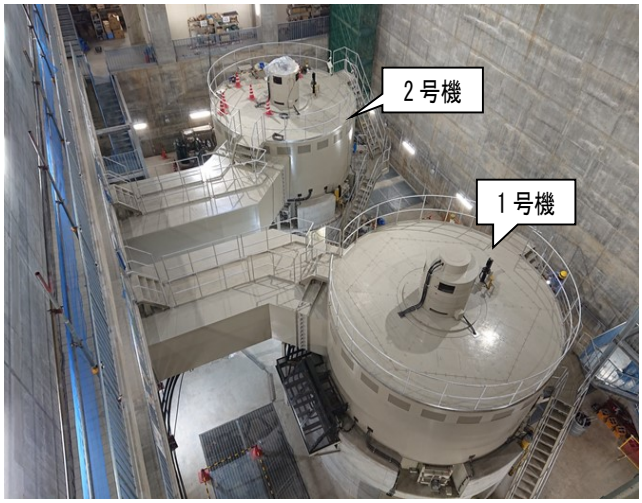
水車発電機