


玄海原子力発電所 3, 4号機の常設直流電源設備(3系統目)の設置の概要

2013年7月に施行された新規制基準において、現在設置している直流電源設備に加え、特に高い信頼性を有する電源設備の設置が要求されていることから、3系統目の直流電源設備を設置する。

【直流電源設備の系統概要図】

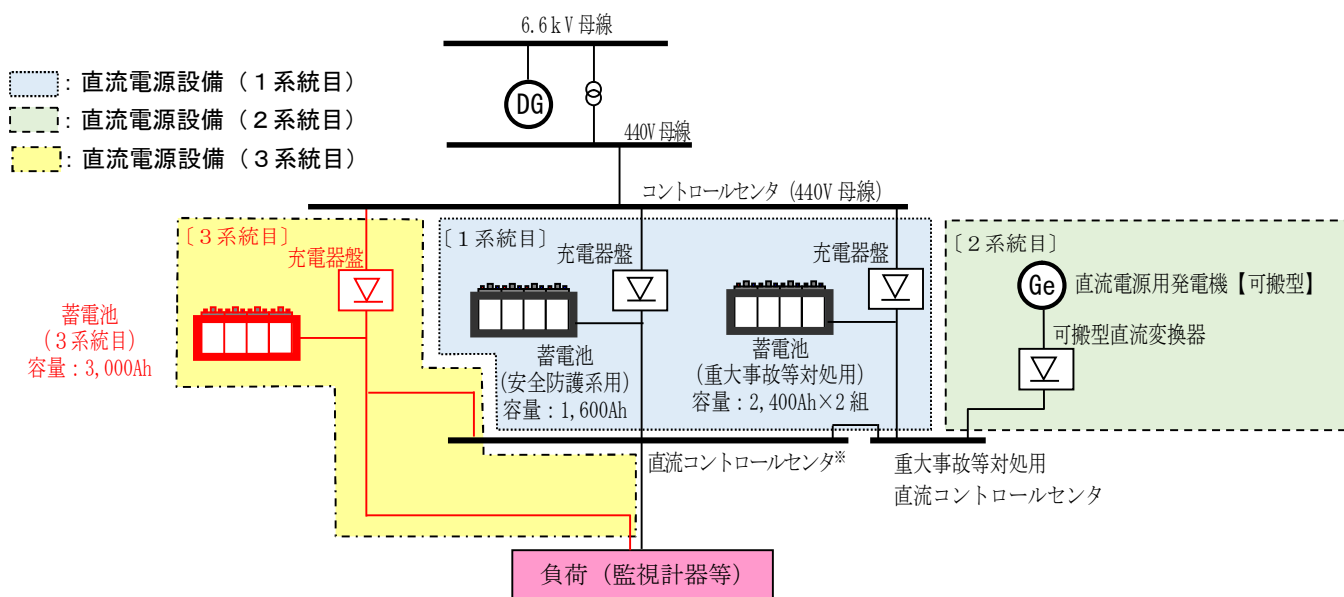

※: 直流コントロールセンタは、各号機毎に2系統 (A系及びB系) あり、蓄電池 (3系統目) は、2系統ある直流コントロールセンタのいずれに対しても給電可能。

以 上