


川内原子力発電所の外部電源系統

保安規定上求められている外部電源系統



LCO逸脱でないと判断した外部電源系統

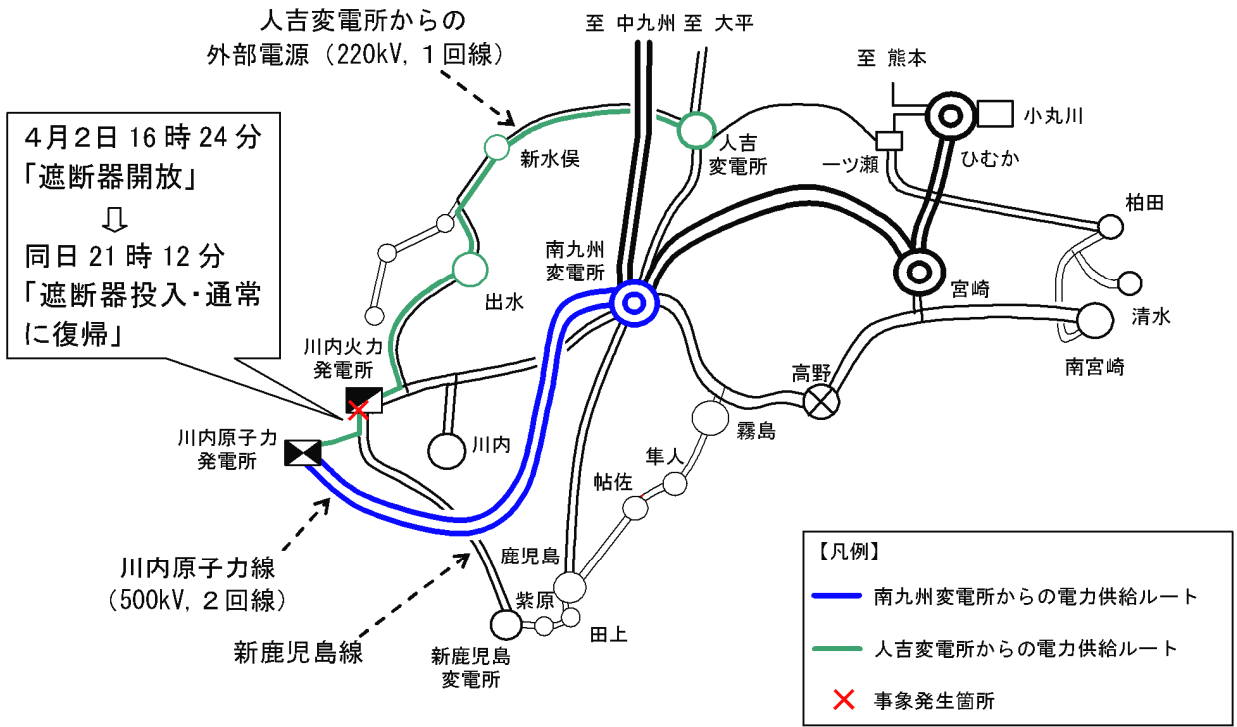