

黒川第一発電所設備損壊事象に係る技術検討会資料(概要版)


平成28年7月

九州電力(株)熊本支社

黒川第一発電所の概要及び被災状況

〔発電所諸元〕

項目	諸元
最大出力	42,200kW 1号機: 15,000kW 2号機: 27,200kW
最大使用水量	20.3m ³ /s 1号機: 7.3m ³ /s 2号機: 13.0m ³ /s
有効落差	244.9m

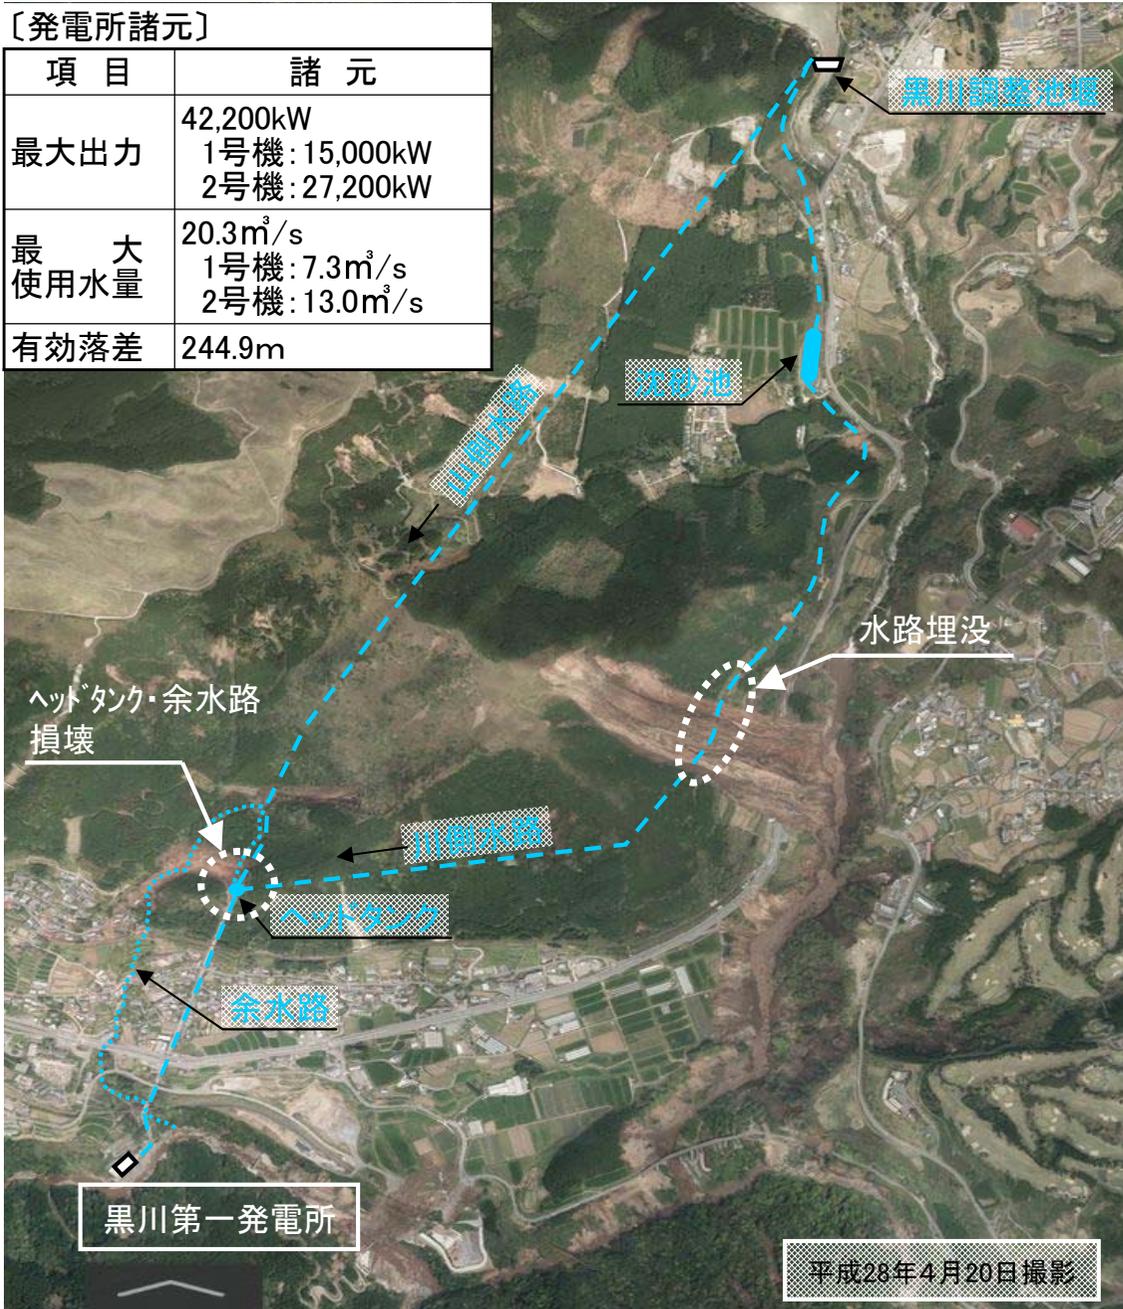

調査の概要

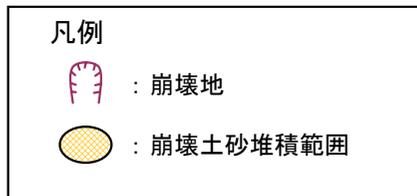
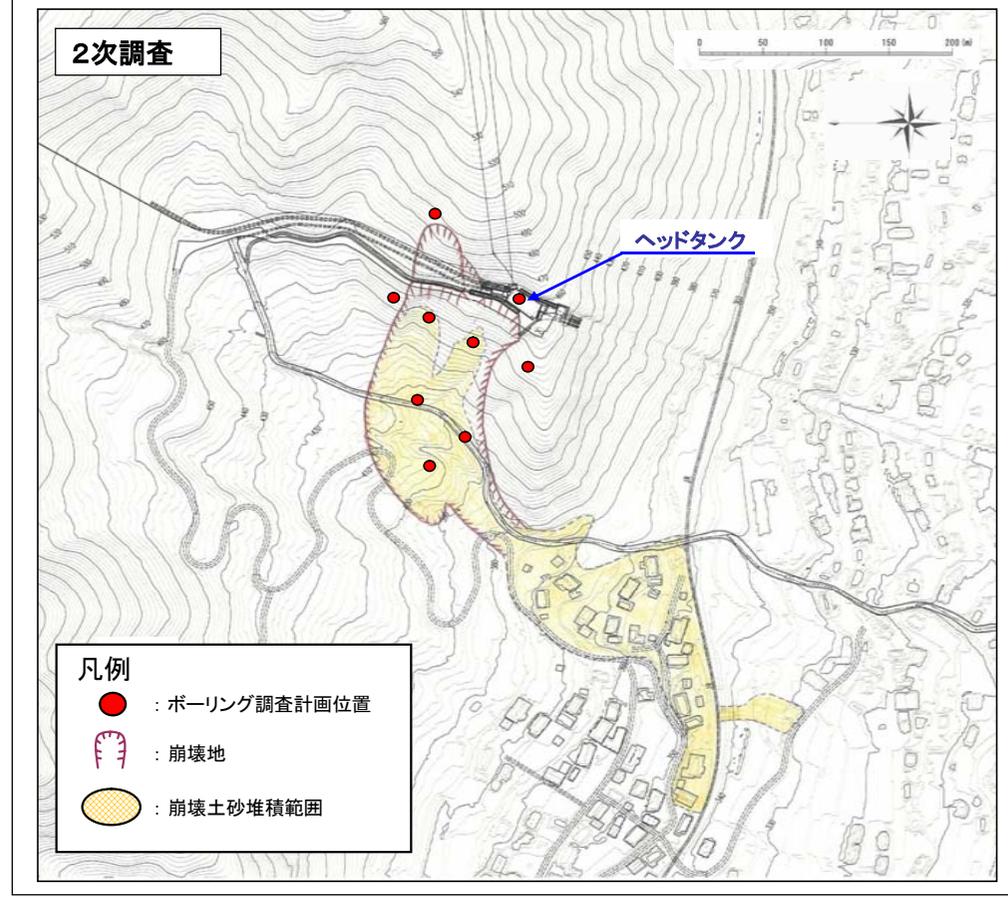
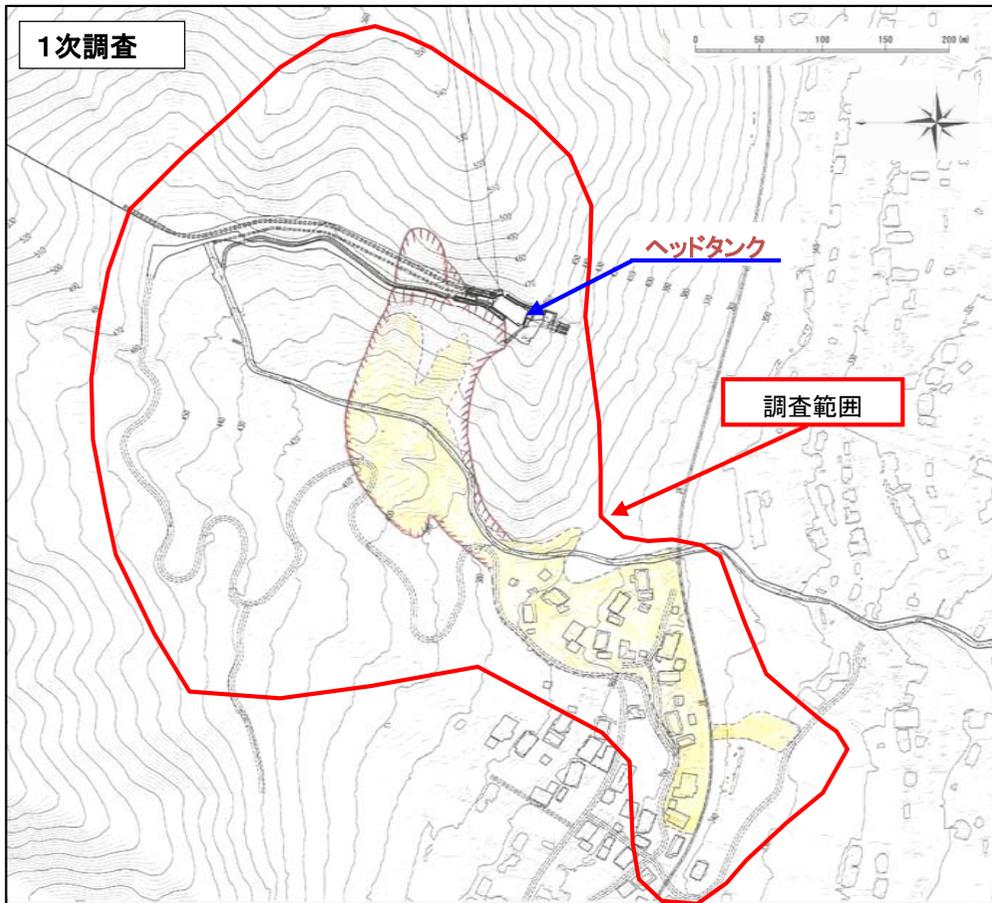


写真1 構造物調査(撮影:H28.5.15)



写真2 現地踏査(撮影:H28.5.13)