


主な補正内容について

1. 川内原子力発電所の特定重大事故等対処施設の工事計画認可申請については、「原子炉補助建屋等に設置する設備」、「新たに設置する建屋等」、「新たに設置する設備等」の3つに分割しています。

今回、1号機については審査内容を反映した記載の適正化、2号機については2分割目「新たに設置する建屋等」の申請から3分割目「新たに設置する設備等」の申請へ見直しを行った注水ポンプなどの一部設備等について、3分割目の工事計画認可申請範囲に含めたことに伴い記載の見直しを行いました。

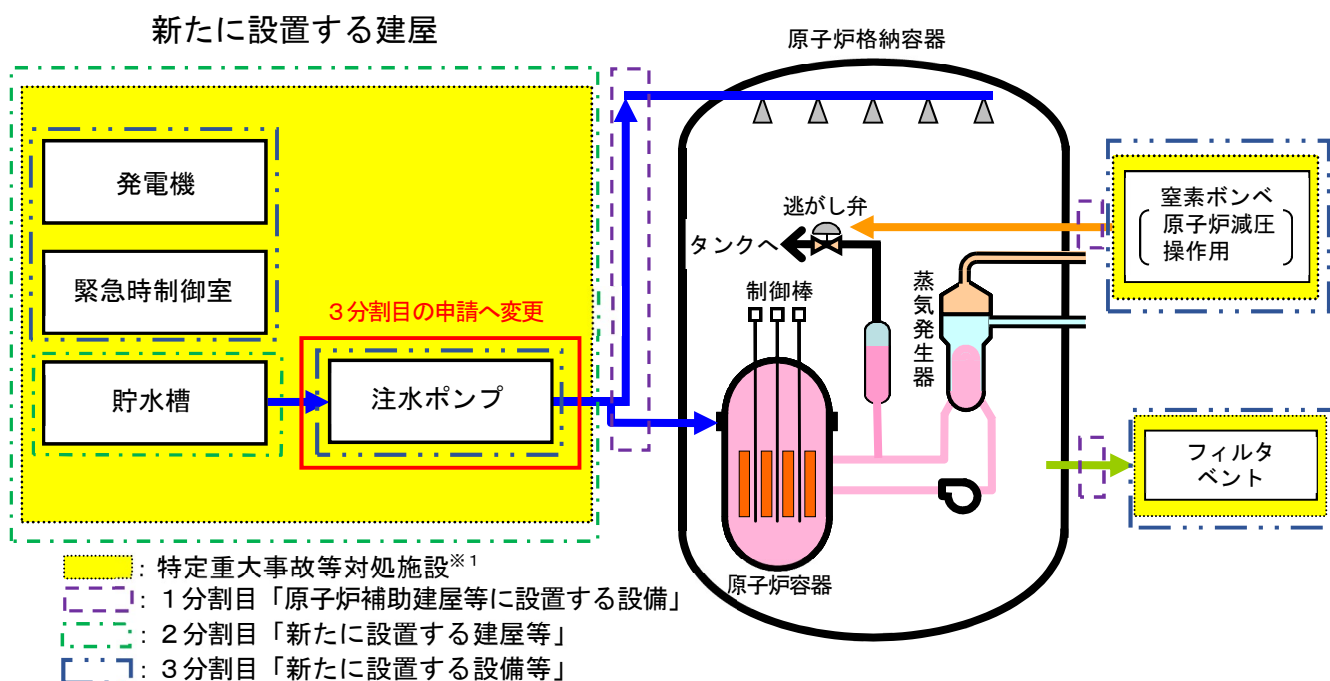

特定重大事故等対処施設の概要図

- ※1 原子炉補助建屋等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムにより、原子炉を冷却する機能が喪失し炉心が著しく損傷した場合に備えて、原子炉格納容器の破損を防止するための機能を有する施設であり、平成25年7月施行の新規制基準において、設置が要求されているもの。