

PCSの系列毎に記載
 指定ルール(又は新ルール)のPCSは、全て「有」と記載
 切替等に伴い変更がある場合は、変更後の欄にも値を記載
 各PCS系列の諸元ほか
 紫書部(出力制御機能に関する仕様)は太陽光発電設備のご購入先等にご確認のうえ記載ください

PCS系列	適用ルール ※1	PCS変更有無	契約容量 [kW]	パネル容量[kW]		PCS容量[kW]		発電所ID 使用数	出力制御機能付PCS メーカー名・型式 (機器構成単位で記載)	備考 ※出力制御機能以外の仕様変更 (連系協議関連事項のみ) ^{※2} など
				変更前	変更後	変更前	変更後			
1~10	指定	有	3	3	同左	3	同左	1	(狭義) ●●製 型式▲▲ (出力制御ユニット) ■■製 型式▲▲	-

契約容量が増加するケースは、増設に関するお申込みを別途実施ください


小数点以下の数字がある場合は、第3位まで記載してください(例: 3.121)

出力制御機能以外の仕様変更がある場合は資料を添付ください

PCS系列毎に発電所IDが必要な場合などは、その必要数を記載ください

- ※1 出力制御の適用ルールを記載(旧・新・指定ルールのいずれかを記載)してください
- ※2 出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)がある場合は資料を添付してください
(連系協議での取決事項等から逸脱していることが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります)
- ※3 出力制御機能付PCSの出力変化時間は10分に設定してください

切替イメージ

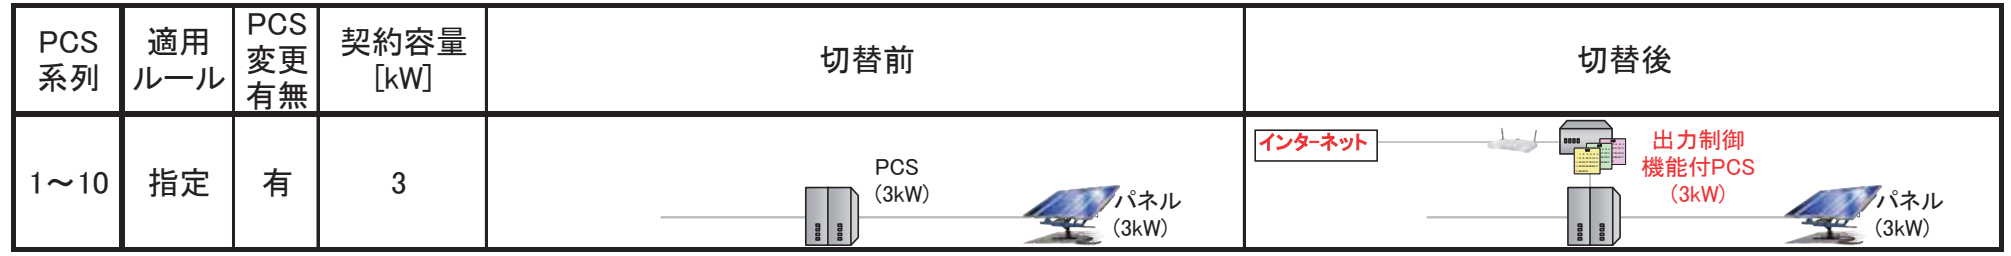

(記載例2) 指定ルール (又は新ルール) のみの記載例【指定ルール (又は新ルール) が5系列(3kW×5)+5系列(5kW×5)ある場合】

様式 PCS1-1-2

PCS の系列毎に記載
 指定ルール(又は新ルール)の PCS は、全て「有」と記載
 切替等に伴い変更がある場合は、変更後の欄にも値を記載
各 PCS 系列の諸元ほか
 紫書部 (出力制御機能に関する仕様) は太陽光発電設備のご購入先等にご確認のうえ記載ください

PCS 系列	適用ルール ※1	PCS 変更有無	契約容量 [kW]	パネル容量[kW]		PCS 容量[kW]		発電所 ID 使用数	出力制御機能付 PCS メーカー名・型式 (機器構成単位で記載)	備考 ※出力制御機能以外の仕様変更 (連系協議関連事項のみ) ^{※2} など
				変更前	変更後	変更前	変更後			
1~5	指定	有	3	3	同左	3	同左	1	(狭義) ●●製 型式▲▲ (出力制御ユニット) ■■製 型式▲▲	-
6~10	指定	有	5	5	同左	5	同左	1	(狭義) ●●製 型式▲▲ (出力制御ユニット) ■■製 型式▲▲	出力制御機能以外の仕様変更がある場合は資料を添付ください


契約容量が増加するケースは、増設に関するお申込みを別途実施ください

小数点以下の数字がある場合は、第3位まで記載してください (例: 3.121)

PCS 系列毎に発電所 ID が必要な場合などは、その必要数を記載ください

- ※1 出力制御の適用ルールを記載 (旧・新・指定ルールのいずれかを記載) してください
- ※2 出力制御機能以外の仕様変更 (連系協議関連事項のみ) がある場合は資料を添付してください (連系協議での取決事項等から逸脱していることが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります)
- ※3 出力制御機能付 PCS の出力変化時間は 10 分に設定してください

切替イメージ

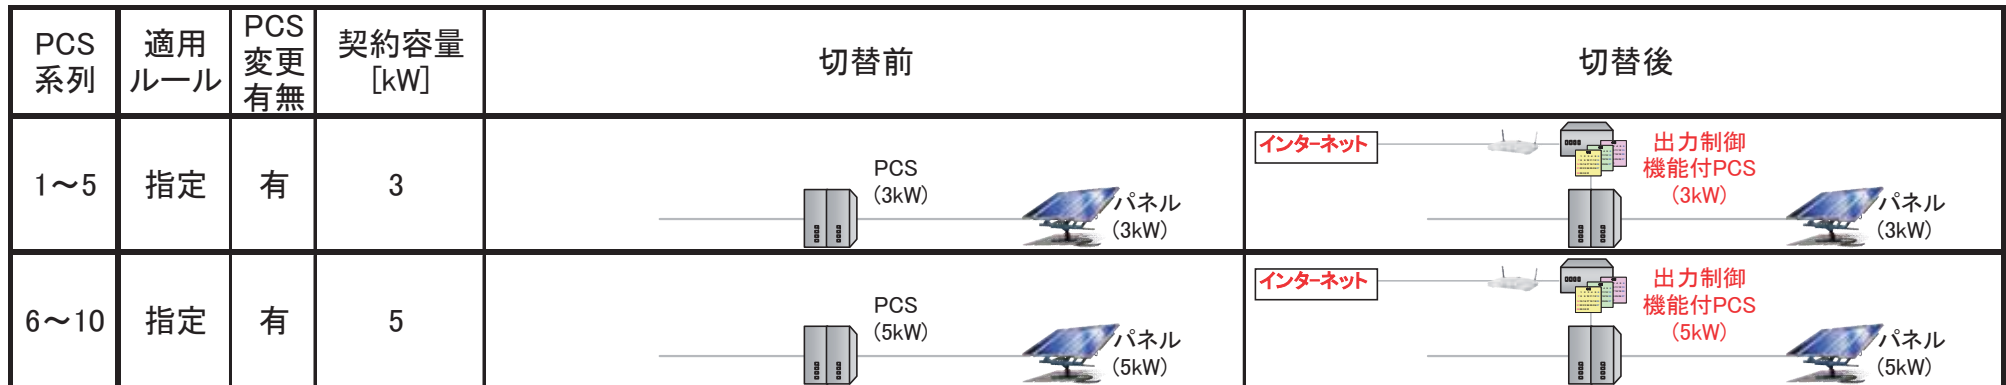

(記載例3) 旧ルール、指定ルール (又は新ルール) がある場合の記載例【旧ルールが5系列 (3kW×5)、指定ルール (又は新ルール) が5系列 (5kW×5)ある場合】

PCS の系列
毎に記載

旧ルールでPCSの変
更がない場合の
み、「無」と記載

切替等に伴い変更が
有る場合は、変更後
の欄にも値を記載

各 PCS 系列の諸元ほか

紫書部 (出力制御機能に関する仕様) は太陽光発電
設備のご購入先等にご確認のうえ記載ください

PCS 系列	適用 ルール ※1	PCS 変更 有無	契約 容量 [kW]	パネル容量[kW]		PCS 容量[kW]		発電所 ID 使用数	出力制御機能付 PCS メーカー名・型式 (機器構成単位で記載)	備 考 ※出力制御機能以外の仕様変更 (連系協議関連事項のみ) ^{※2} など
				変更前	変更後	変更前	変更後			
1~5	旧	無	3	3	同左	3	同左	-	-	-
6~10	指定	有	5	5	同左	5	同左	1	(狭義) ●●製 型式▲▲ (出力制御ユニット) ■■製 型式▲▲	-

契約容量が増加するケースは、増設に関するお申込みを別途実施ください

小数点以下の数字がある場合は、第 3 位まで記載してください (例: 3.121)

出力制御機能以外の仕様変更がある場合は資料を添付ください

PCS 系列毎に発電所 ID が必要な場合などは、その必要数を記載ください

※1 出力制御の適用ルールを記載 (旧・新・指定ルールのいずれかを記載) してください

※2 出力制御機能以外の仕様変更 (連系協議関連事項のみ) がある場合は資料を添付してください

(連系協議での取決事項等から逸脱していることが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります)

※3 出力制御機能付 PCS の出力変化時間は 10 分に設定してください

切替イメージ

PCS 系列	適用 ルール	PCS 変更 有無	契約容量 [kW]	切替前	切替後
1~5	旧	無	3	<p>PCS (3kW) パネル (3kW)</p>	<p>PCS (3kW) パネル (3kW)</p>
6~10	指定	有	5	<p>PCS (5kW) パネル (5kW)</p>	<p>インターネット 出力制御機能付PCS (5kW) パネル (5kW)</p>

(記載例4) 指定ルール (又は新ルール) のみの記載例【容量が異なるPCS 系列を、1つの出力制御ユニットで制御する場合】

様式 PCS1-1-2

PCS の系列毎に記載
 指定ルール(又は新ルール)の PCS は、全て「有」と記載
 切替等に伴い変更がある場合は、変更後の欄にも値を記載
各 PCS 系列の諸元ほか
 紫書部 (出力制御機能に関する仕様) は太陽光発電設備のご購入先等にご確認のうえ記載ください

PCS 系列	適用ルール ※1	PCS 変更有無	契約容量 [kW]	パネル容量[kW]		PCS 容量[kW]		発電所 ID 使用数	出力制御機能付 PCS メーカー名・型式 (機器構成単位で記載)	備考 ※出力制御機能以外の仕様変更 (連系協議関連事項のみ)*2 など
				変更前	変更後	変更前	変更後			
1	指定	有	10	10	同左	10	同左	1	(狭義) ●●製 型式▲▲ (出力制御ユニット) ■■製 型式▲▲	-
2	指定	有	10	12	同左	10	同左		(狭義) ●●製 型式▲▲ (出力制御ユニット) ■■製 型式▲▲	

契約容量が増加するケースは、増設に関するお申込みを別途実施ください


小数点以下の数字がある場合は、第3位まで記載してください (例: 3.121)

出力制御機能以外の仕様変更がある場合は資料を添付ください

PCS 系列毎に発電所 ID が必要な場合などは、その必要数を記載ください

- ※1 出力制御の適用ルールを記載 (旧・新・指定ルールのいずれかを記載) してください
- ※2 出力制御機能以外の仕様変更 (連系協議関連事項のみ) がある場合は資料を添付してください (連系協議での取決事項等から逸脱していることが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります)
- ※3 出力制御機能付 PCS の出力変化時間は 10 分に設定してください

切替イメージ

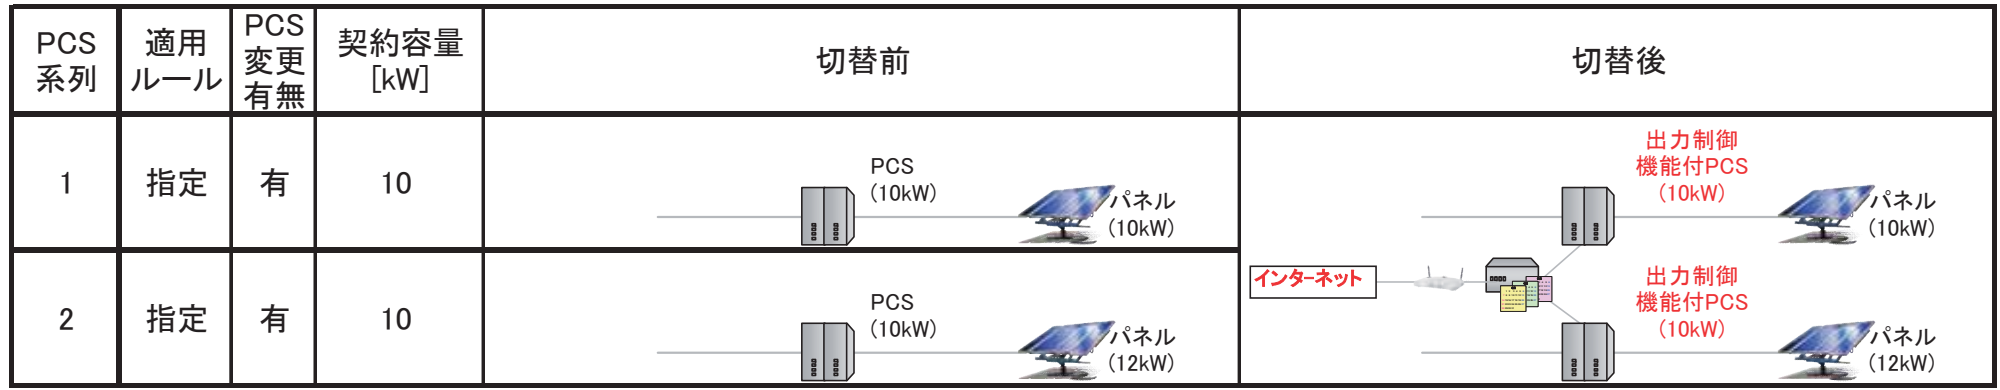

出力制御機能付PCS（仕様確認依頼書・切替完了届）

九州電力株式会社 行

貴社の「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱／再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」に基づき、~~要請のありました~~「出力制御機能付PCSへの切替」に関して、（仕様確認の準備・切替）が完了しましたので、下記によりご確認ください。

ご契約者さまの印をお願いします

住所 ●●県●●市●●●●

お客さま名 ●●●●

印 

「出力制御機能付PCS仕様確認依頼書」提出時からの変更内容は、必ず反映のうえ、ご提出ください

記

(1) 発電所の名称 (設備認定 ID)	●●発電所 (●●●●●●●●●●)
(2) 発電場所	●●県●●市●●●
(3) 出力制御機能付 PCS 切替完了(予定 ・実施)日	平成 29年 ●月 ●日
(4) 契約容量	(①旧ルールでの契約容量) <u>0 kW</u> (②新ルール又は指定ルールでの契約容量) <u>30 kW</u>
(5) 出力制御スケジュール 運用方法	<u>更新スケジュール</u> (原則、こちらを選択) (インターネット回線あり) 固定スケジュール (インターネット回線なし) ※ 山間部等でインターネットが構築できない場合のみ選択可
(6) 連絡先	住所 〒●●●● ●●県●●市●●●● 氏名 ●●●● 電話 ●●●●-●●●●-●●●●●● FAX ●●●●-●●●●-●●●●●● e-mail ●●●●@●●●●

※ 各PCS系列の詳細は、様式 PCS1-1-2に記載

以上

【九州電力記入欄】

受付年月日	年 月 日
-------	-------

受電地点 特定番号	エリアコード	高低区分	無為連番															
		0																

電柱番号									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

