


# 玄海原子力発電所 3 号機 使用済燃料プールの貯蔵能力変更の概要

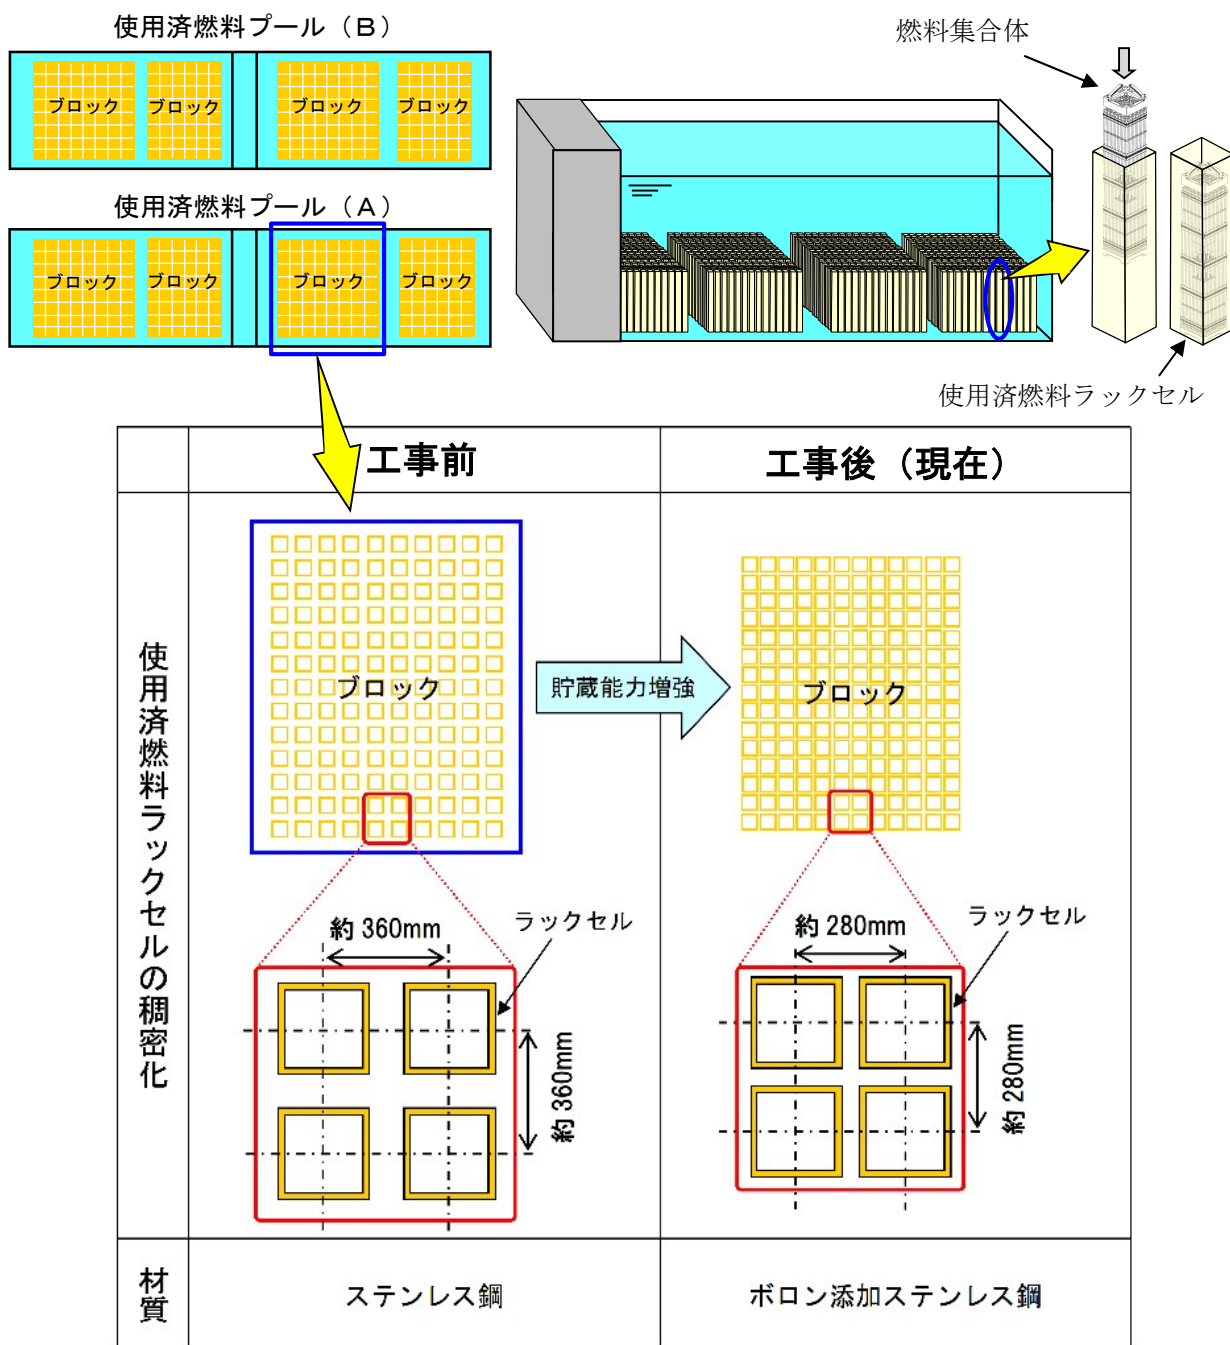

【使用済燃料プール貯蔵能力増強概要図】

| 使用済燃料プール |        | 工事前     | 工事後（現在）         |
|----------|--------|---------|-----------------|
| 3 号機     | プール（A） | 504 体   | 836 体(332 体増)   |
|          | プール（B） | 546 体   | 836 体(290 体増)   |
|          | 合 計    | 1,050 体 | 1,672 体(622 体増) |

【玄海 3 号機の使用済燃料プールの貯蔵容量】