



(別紙) 再エネ発電所の分割制御による出力制御量の適正化イメージ

現行

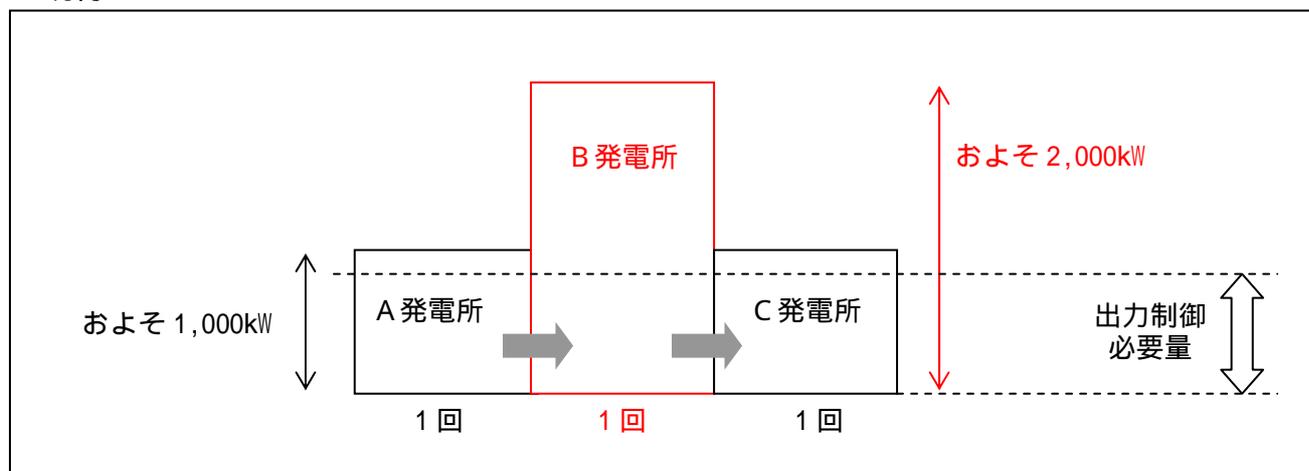

分割制御実施後

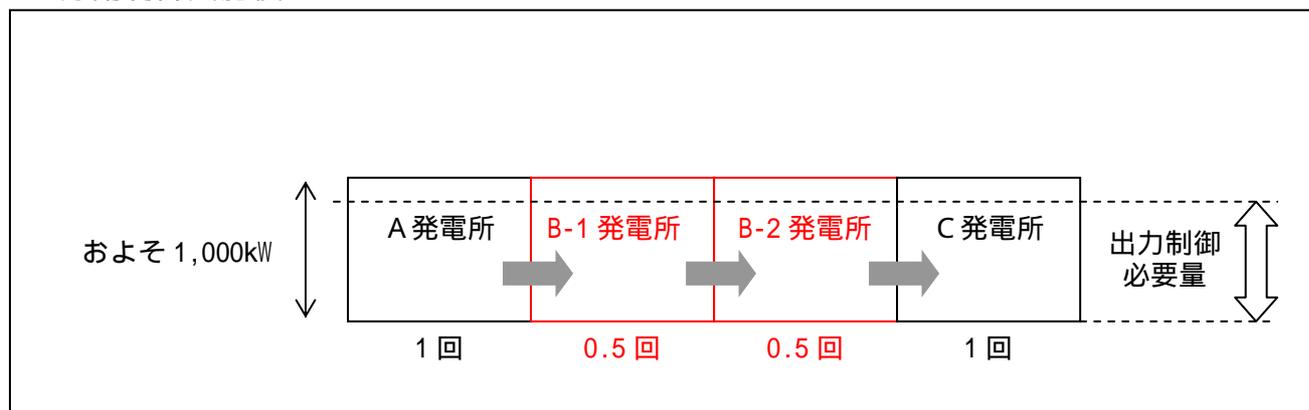

B 発電所は、2,000kW をベースとしてカウント