

免震重要棟用基準地震動について

ゆったりとした長い揺れの影響を受ける可能性がある免震構造を採用する、免震重要棟の耐震設計に用いる基準地震動 Ss-L (400ガル) を策定。

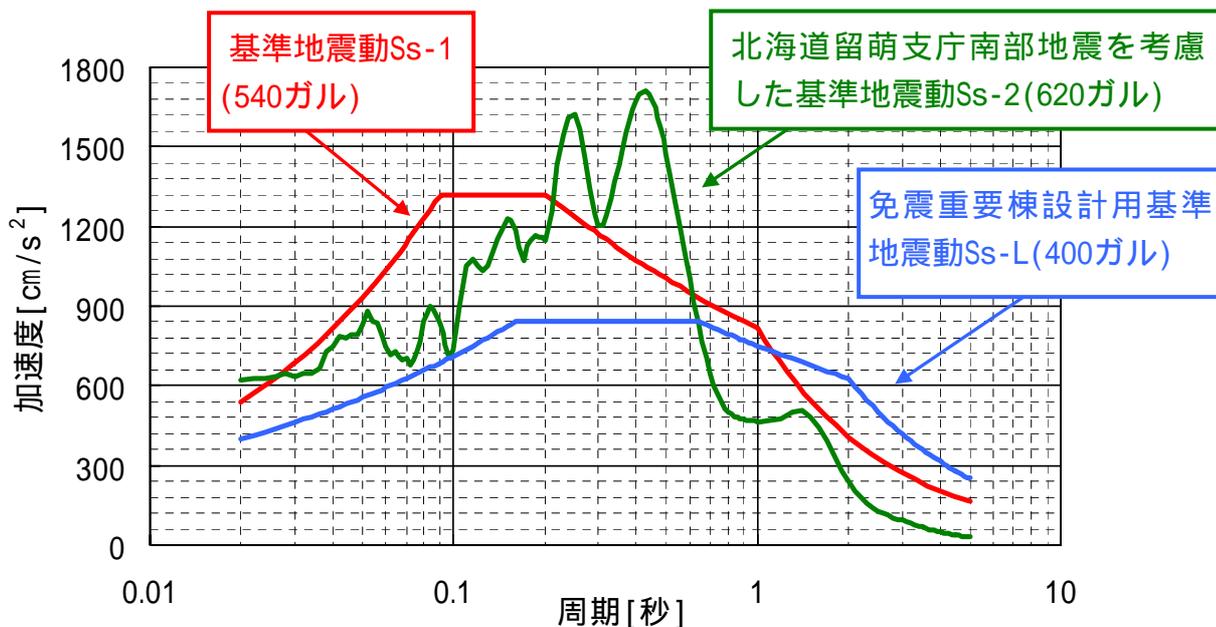


図 川内原子力発電所の基準地震動

(参考) 補正書【写真】



再提出した原子炉設置変更許可申請に係る補正書
約 8,600 ページ (10 冊)

以 上