


## 相浦発電所 2号機設備概略図

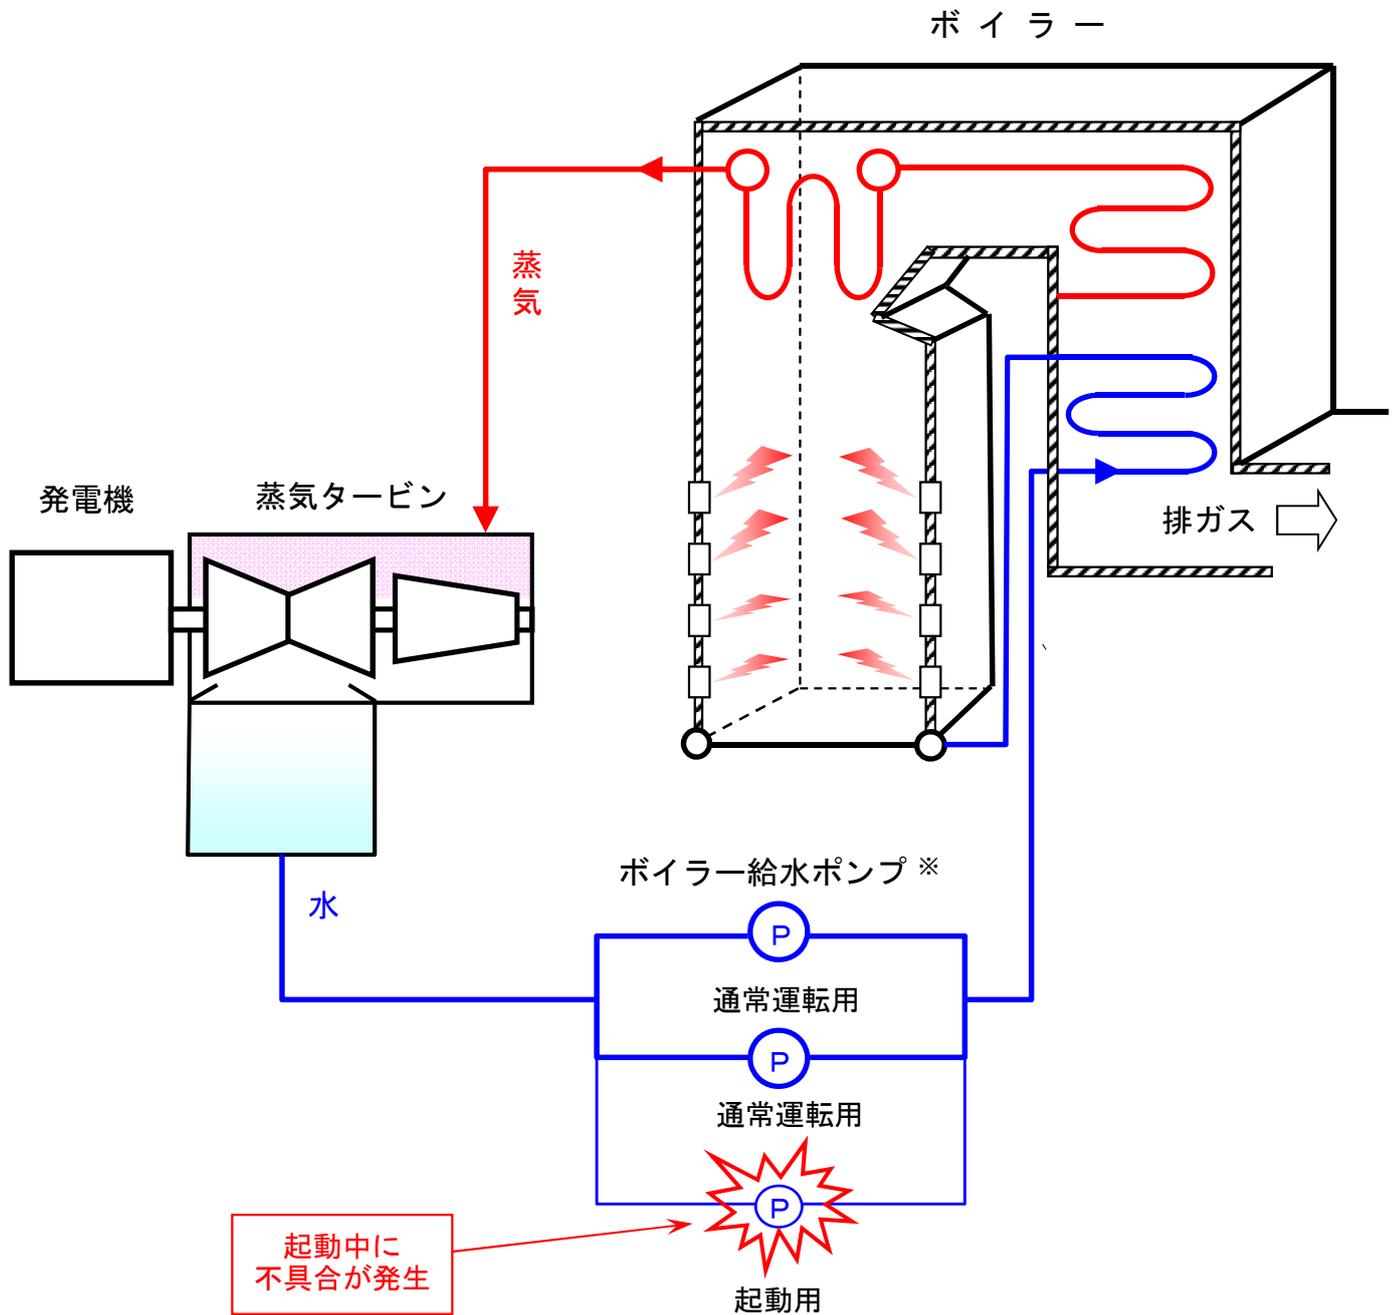

※ ボイラー給水ポンプ

- ・ 通常運転用（2台）は、蒸気駆動のポンプで50%容量×2台
- ・ 起動用（1台）は、電動機駆動のポンプで25%容量×1台