

# 「原子力災害対策充実に向けた考え方」 に係る事業者の取り組みについて

平成29年10月  
九州電力株式会社  
玄海原子力発電所

# はじめに

平成28年3月11日、第4回原子力関係閣僚会議において「原子力災害対策充実に向けた考え方」が決議されたことを踏まえて、平成28年3月17日、経済産業大臣から、社会の信頼を得るために、原子力安全対策、原子力災害対策について原子力事業者は「自ら考え」、「自ら取り組み」、「自らの言葉で説明していく」ことが不可欠であり、以下の4項目について原子力事業者の現在の取組状況を速やかに報告するよう要請を受けました。

1. 原子力事故収束活動にあたる「緊急時対応チーム」の更なる充実
2. 原子力緊急事態支援組織「レスキュー部隊」の更なる充実
3. 被災者支援活動にあたる「被災者支援活動チーム」の整備
4. 被災者支援活動に関する取組をまとめた原子力災害対策プランの策定

本要請を受け、これら4項目を含めた\*当社の現在の取組状況と、更なる充実に向けた取組みについて、「事故収束活動プラン」、「原子力災害対策プラン」として資料をとりまとめ、平成28年4月15日及び同年10月20日に同大臣に提出しました。

今回、当社の更なる対応も含め、現在の取組状況を本資料にとりまとめました。

## 【前回からの主な変更点】

訓練実績の更新(P.12,16,17)、「原子力緊急事態支援組織が所有する機能」の更新(P.15)、「更なる事故収束活動の充実・強化」の更新(P.20)、「住民のみなさまの避難に対する九州電力の役割」等の追加(P.26~31,33)、「原子力事業者間の支援に係る訓練」等の追加・更新(P.35,39~41)

当社は、原子力の安全性向上の取組みに終わりはないとの認識のもと、本資料も踏まえ、引き続き、関係各所との連携を深めつつ、不断の努力を重ねてまいる所存です。

また、今後とも、取組状況については、関係当局へご説明するとともに、社会の信頼を得るべく、地元住民のみなさまをはじめ、多くの方々へ広く発信してまいります。

## \*各要請事項に対応する本資料中の記載箇所

- |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| 要請 1. 「緊急時対応チーム」に相当する発電所の初動対応体制に関する記載 | : P. 6     |
| 要請 2. 「レスキュー部隊」に相当する原子力緊急事態支援組織に関する記載 | : P. 14~16 |
| 要請 3. 「被災者支援活動チーム」に相当する当社の体制に関する内容    | : P. 31~32 |
| 要請 4. 「原子力災害対策プラン」                    | : P. 23~43 |

# 目 次

## 第1章 玄海原子力発電所における事故収束活動プラン

1. 事故収束活動の概要	1 ~ 2
2. 事故収束活動の体制（「緊急時対応チーム」）	3 ~ 8
3. 事故収束活動に使用する資機材等	9 ~ 11
4. 事故収束活動に係る要員の力量	12 ~ 13
5. 事故収束活動における電力大の支援（「レスキュー部隊」）	14 ~ 17
6. 更なる事故収束活動の充実・強化	18 ~ 21
7. まとめ（事故収束活動の更なる充実に向けて）	22

## 第2章 玄海原子力発電所発災時における原子力災害対策プラン

1. 原子力災害発生時の住民避難	23 ~ 24
2. 事業者の取り組み（「被災者支援活動チーム」）	25 ~ 33
3. 電力大の支援、取り組み	34 ~ 39
4. 原子力災害対策（オフサイト）活動に係る訓練	40 ~ 41
5. 原子力災害対策（オフサイト）活動に係る充実・強化	42
6. まとめ（支援活動の更なる充実に向けて）	43

# 第1章

## 玄海原子力発電所における 事故収束活動プラン

# 1. 事故収束活動の概要(1／2)

当社の原子力発電所は、万一事故が発生した場合を想定し、大きな事故にならないよう、食い止める手段を幾重にも準備しています。原子力発電所から放出される放射性物質が人や周辺環境に影響を及ぼすことのないよう、安全対策や防災対策に万全を期していきます。

## 【幾重もの対策による原子力発電所の安全確保】



- 運転員が誤って機器を動かそうとしても動かないシステムを採用しています。
- 大きな地震にも耐えられる強度をもった設計です。
- 火山や竜巻等の自然現象が起きても、発電所の安全が確保されることを確認しています。

地震・津波等の自然現象により、発電所で異常が発生してしまった場合でも、それを「事故」に拡大させないような対策をとっています。

- 地震の揺れ等を感知して、原子炉は自動で停止(制御棒を挿入)します。

それでも、事故に至ったら

それでも、燃料の損傷を想定

それでも、格納容器の破損を想定

それでも、放射性物質の周辺への拡散を想定

第3段階  
燃料の損傷を防ぎます

第4段階  
放射性物質の放出を防ぎます

第5段階  
放射性物質の放出を極力抑えます

第6段階  
放射性物質から皆さまを守ります

- 運転員が誤って機器を動かそうとしても動かないシステムを採用しています。
- 大きな地震にも耐えられる強度をもった設計です。
- 火山や竜巻等の自然現象が起きても、発電所の安全が確保されることを確認しています。

地震・津波等の自然現象により、発電所で異常が発生してしまった場合でも、それを「事故」に拡大させないような対策をとっています。

- 地震の揺れ等を感知して、原子炉は自動で停止(制御棒を挿入)します。

第3段階  
燃料の損傷を防ぎます

第4段階  
放射性物質の放出を防ぎます


第5段階  
放射性物質の放出を極力抑えます

第6段階  
放射性物質から皆さまを守ります

- 原子炉の中にある燃料が損傷し、大きな事故に至ることがないよう、燃料を冷やすためのさまざまな対策をとっています。
- 原子炉の中の燃料を冷やすための、もともとあった複数の装置に加え、さらにいくつもの冷やす方法を追加しました。

- 放射性物質が外部に放出されることがないよう、格納容器内に閉じ込める対策をとっています。
- 格納容器の破損を防ぐための、もともとあった複数の装置に加え、さらにいくつもの圧力を下げる方法を追加しました。

- 格納容器の漏えい箇所へ放水することにより、放射性物質の周辺環境への放出を極力低く抑えます。

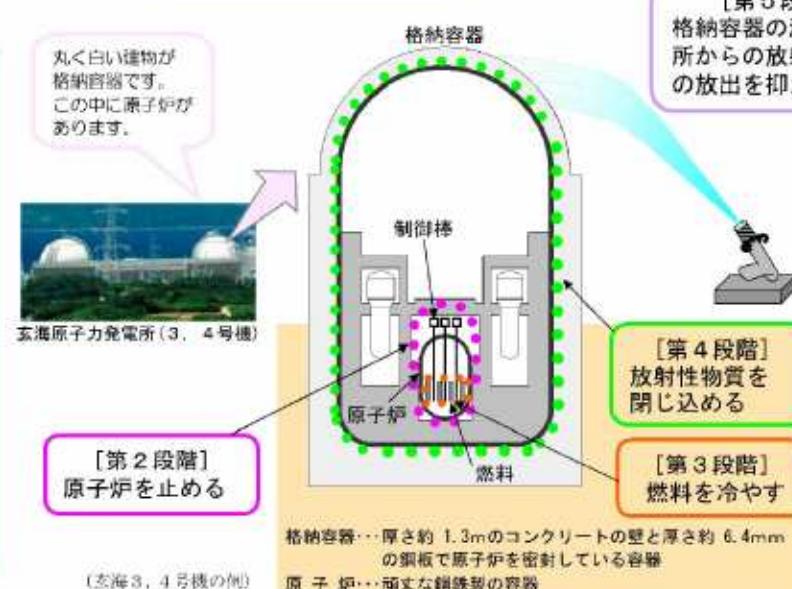

- 国、自治体及び当社が連携し、適切な避難や緊急時の放射線測定を実施する等、地域の皆さまの安全を確保するために最善を尽くします。
- 当社と、国（首相官邸・原子力規制庁）や自治体との情報共有システム（TV会議）が強化されました。
- 国や自治体、事業者等の連携のもと、毎年、訓練が実施され、避難の手順等の習熟が図られています。



# 1. 事故収束活動の概要(2／2)

2

- ◆ 当社は、以下の施設にて、確実な事故収束活動を実施します。

玄海原子力発電所





本店 原子力施設事態即応センター



玄海原子力発電所

原子力事業所災害対策支援拠点候補地

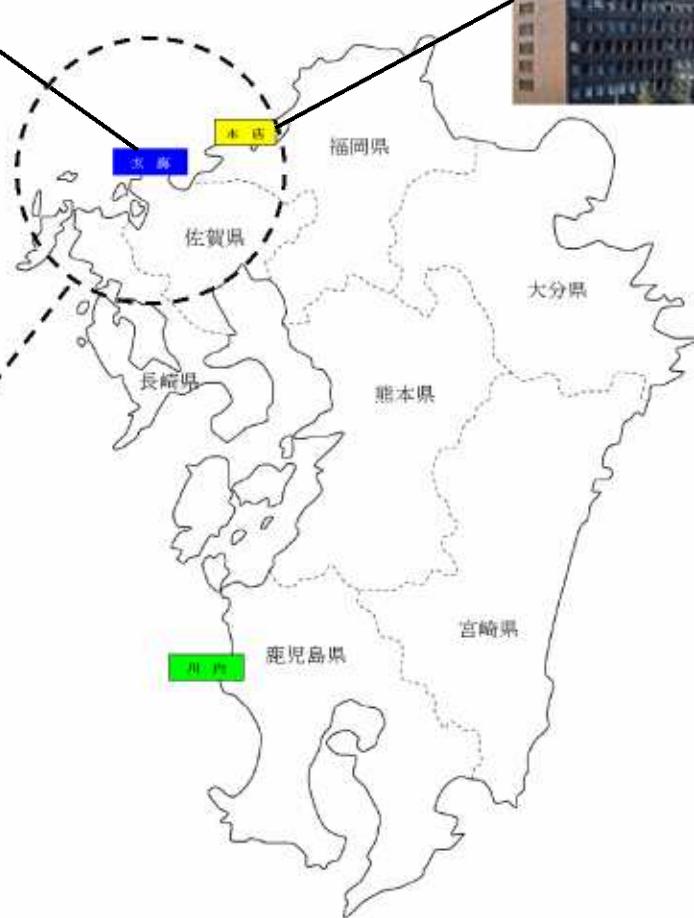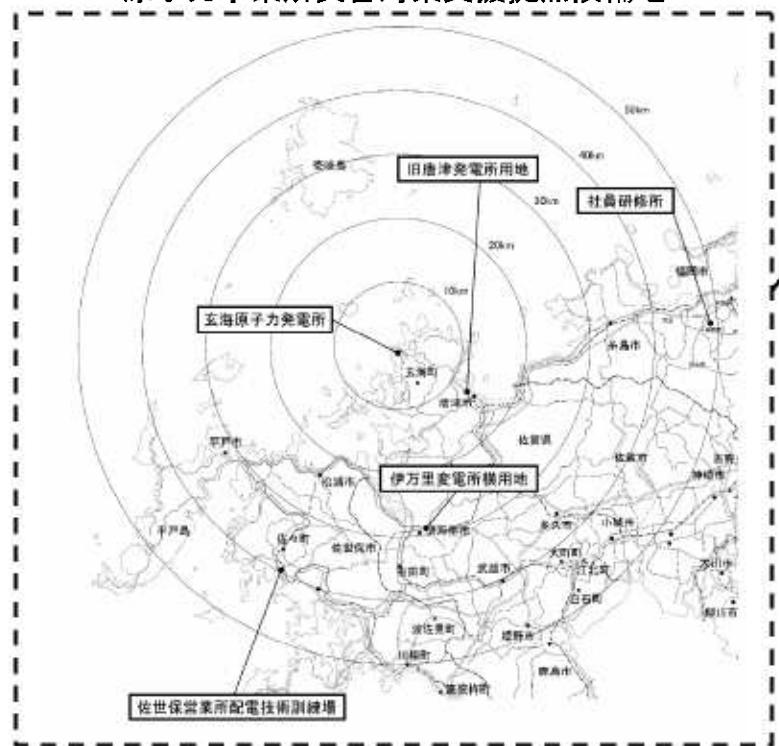

## 2. 事故収束活動の体制(1／6) ＜当社の体制＞

3


- ◆ 原子力災害発生時、確実に事故収束活動を実施するための体制を構築しています。



## 2. 事故収束活動の体制(2／6)

### ＜発電所の体制強化＞

- ◆ 万が一に備え、発電所構内及び近傍に、運転員12名、緊急時対策本部要員4名及び重大事故等対策要員36名の合計**52名を常時確保**しています。
- ◆ さらに、プラントメーカー、協力会社、建設会社及びその他の関係機関とは平時から必要な連絡体制を整備するなど**協力関係を構築**しています。

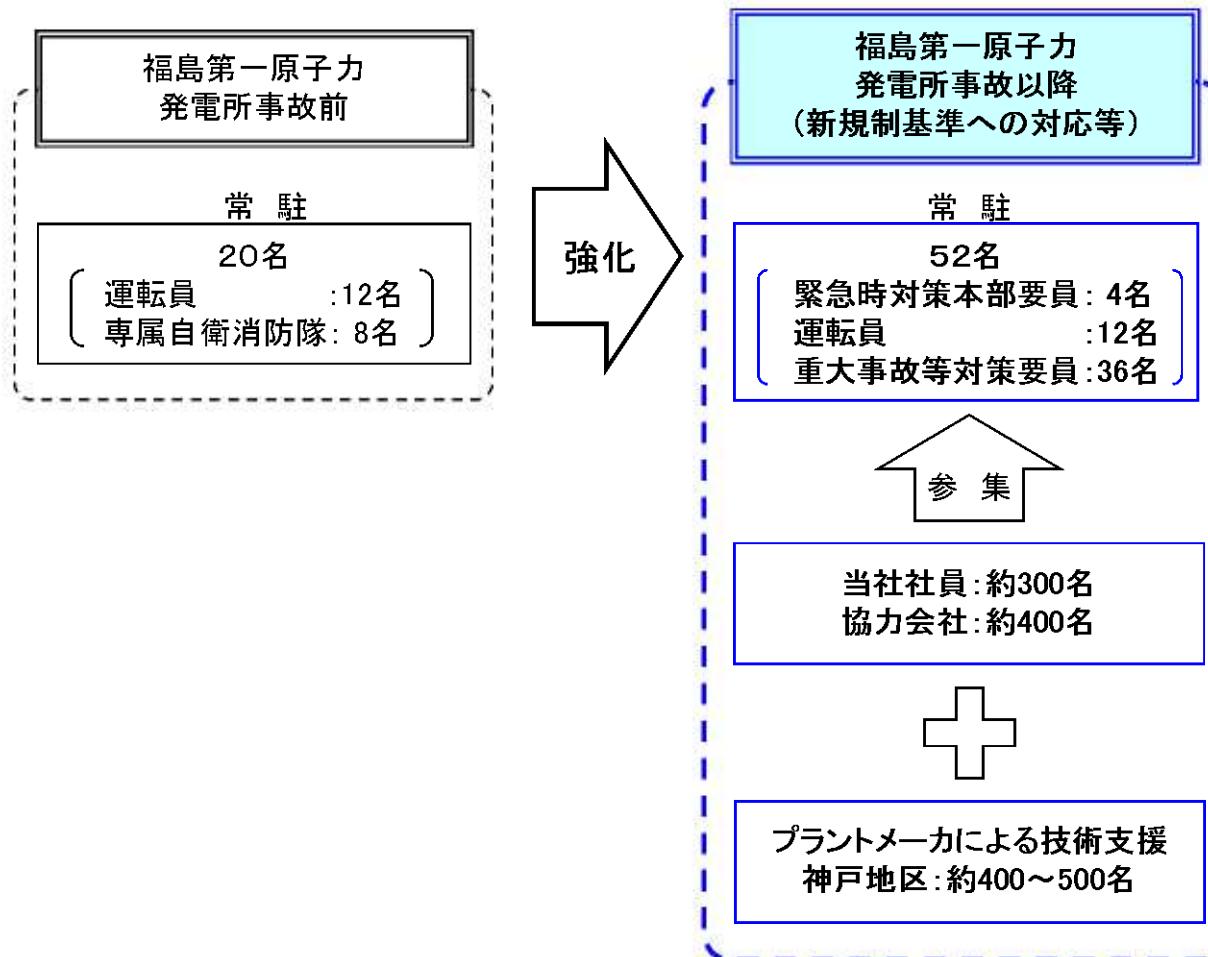


- ユニットごとに指揮者を配置したことによる増
- 外部支援なしでの原子炉等への給水、使用済燃料ピット損壊時の給水等の新たな役務の対応に伴う増など
- プラントメーカー及び協力会社等から重大事故等発生後に必要な支援を受けられる体制を構築

## 2. 事故収束活動の体制(3／6)

### <同時発災時における発電所の体制>

- 複数の号炉が同時に発災した場合においても、情報の混乱や指揮命令が遅れることがないよう、体制を構築しています。

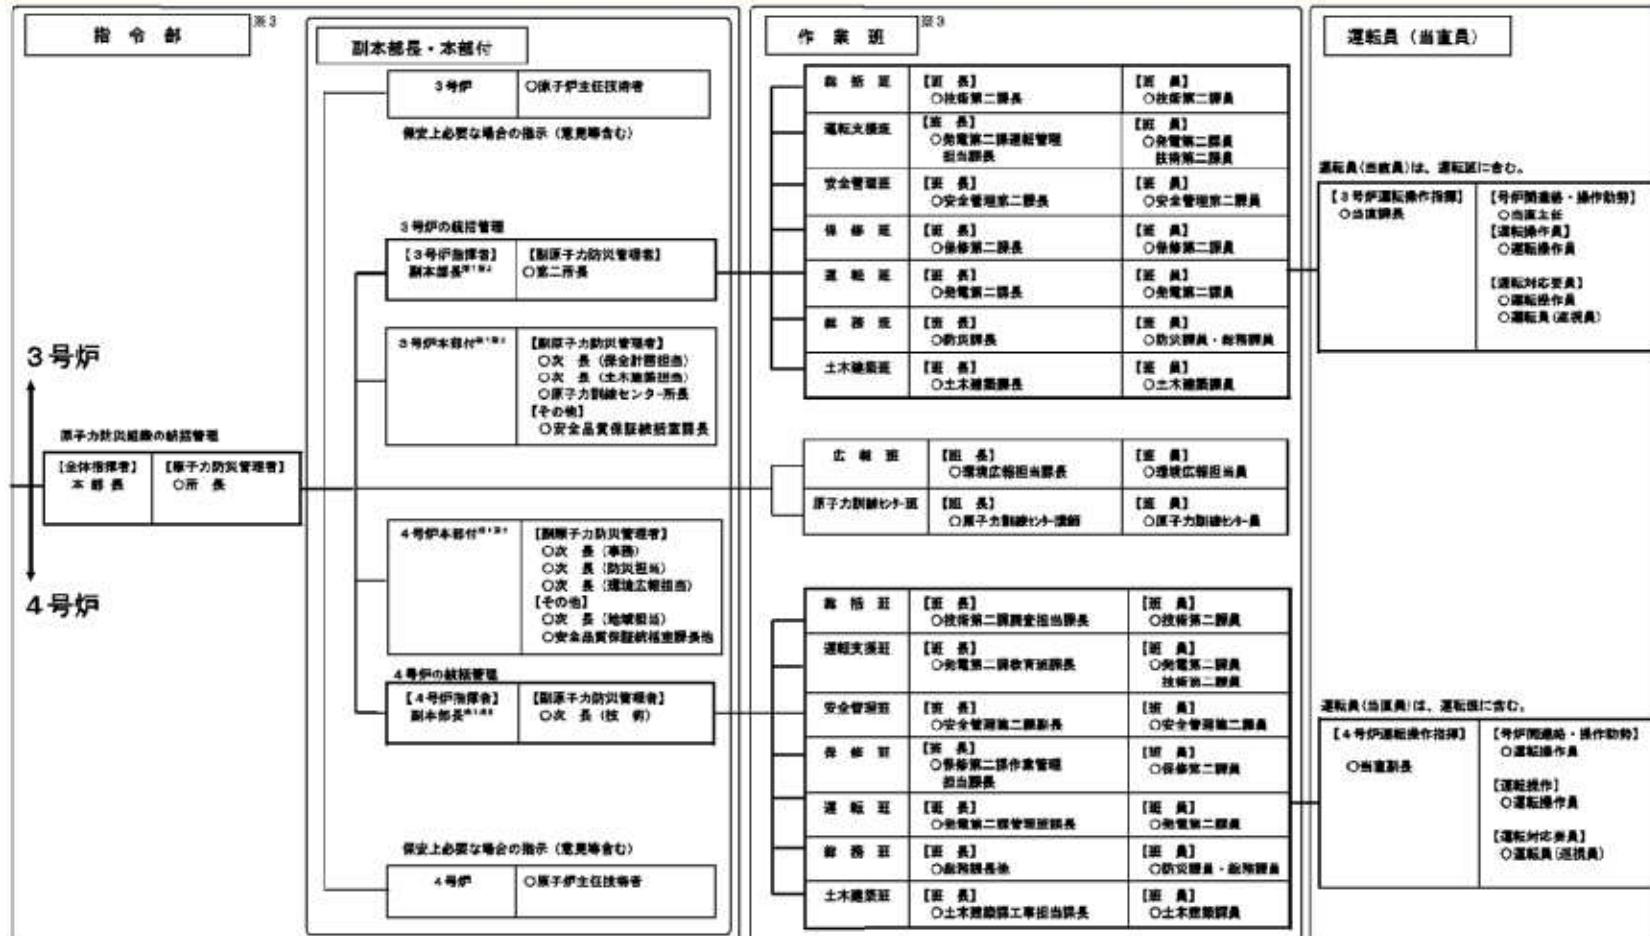

※1：3号炉及び4号炉が同時に被災した場合は、副本部長あるいは本部付の副原子力防災管理者の中から、本部長が号炉毎の指揮者を指名する。

※2：3号炉及び4号炉が同時に被災した場合は、副本部長及び本部付の号炉毎の配置を指示する。

※3：組織構成は、状況により代行者による構成となる場合もある。

## 2. 事故収束活動の体制(4／6)

### <休日・夜間における発電所の対応体制>

- ◆ 発電所構内等の要員が少なくなる可能性がある休日、夜間において、事故が発生した場合、運転員及び重大事故等対策要員を主体とした要員により迅速に活動を開始します。

重大事故等対策要員及び運転員	要員数	構成	要員内訳	任務	常駐場所
運転員 (当直員)	12名	号炉毎運転操作指揮者	○当直課長 (1名) ○当直副長 (1名)	○3号炉及び4号炉毎の運転操作指揮	○中央制御室 (当直)
		号炉間連絡・運転操作助勢者	○当直主任 (1名) ○運転操作員 (1名)	○3号炉及び4号炉間の連絡対応 ○3号炉及び4号炉毎の運転操作助勢	
		号炉毎中央制御室操作員	○運転操作員 (2名)	○中央制御室での運転操作対応	
		運転対応要員	○運転操作員、巡回員 (6名)	○運転操作対応	
重大事故等対策要員 (初動)	20名	運転対応要員	○技術系社員 (8名)	○運転員(当直員)と合同で初動対策 (初動後も継続対応)の運転操作対応 ・電源確保作業 ・蒸気発生器2次側による冷却他 (主蒸気逃がし弁開弁)	○発電所構内
		保修対応要員	○技術系社員 (12名)	○初動対策(事象に応じて初動後も初動後対策を継続)の保修作業対応 ・電源確保作業 ・常設電動注入ポンプ起動準備他	
重大事故等対策要員 (初動後)	16名	保修対応要員	○協力会社社員 (16名)	○保修作業対応 ・使用済燃料ピットへの給水確保 ・移動式大容量ポンプ車準備他	○発電所構内・ 近傍
緊急時対策本部要員 (指揮者等)	4名	全体指揮者	○副原子力防災管理者 (1名)	○全体指揮 ・原子炉防災組織の統括管理	○発電所構内
		号炉毎指揮者	○社員(管理職) (2名)	○3号炉及び4号炉毎の統括管理 ○3号炉及び4号炉毎の初動後対策対応の現場指揮	
		通報連絡者	○社員(管理職) (1名)	○通報連絡対応 ○緊急時対策本部の運営	
合計	52名			—	

## 2. 事故収束活動の体制(5／6)

### ＜本店の体制(1／2)＞

◆ 原子力災害発生時、発電所を支援する本店の体制を構築しています。

#### 本店の防災組織

○社長は、本店対策本部を本店内に整備している原子力施設事態即応センターに設置し、原子力部門のみでなく、他部門も含めた全社大での体制で支援を行います。

○本店対策本部は、各作業班に加え、  
原子力災害対策支援拠点や東京支社  
にて構成しています。

本部長：社長 (統括管理)
副本部長：原子力発電本部長

○本店対策本部では、原子力規制庁や緊急事態支援組織等の外部機関との調整・連携を実施します。


班	主な業務 <sup>※1</sup>	選員数 <sup>※2</sup>
総括班	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本部の設営・運営</li> <li>・情報の収集及び災害状況把握</li> <li>・本部指示の伝達</li> <li>・中央官庁等社外機関（報道機関を除く。）への通報連絡</li> <li>・本店関係箇所との連絡</li> <li>・本部構成員の動員及び社外への派遣調整</li> <li>・放射線管理の総括</li> <li>・応援要請</li> </ul>	17名
原子力技術班	<ul style="list-style-type: none"> <li>・発電所設備の技術的事項全般</li> <li>・事故拡大防止措置の支援</li> <li>・発電所設備の応急復旧計画の策定・支援</li> </ul>	15名
復旧支援班	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外部電源供給設備、情報・電子通信システム等、発電所設備以外の被災状況把握</li> <li>・上記設備の応急復旧対策の検討・助言</li> <li>・外部電源供給（発電機車又は配電線布設）</li> </ul>	11名
広報班	<ul style="list-style-type: none"> <li>・報道対応方針策定</li> <li>・地域住民対応及び広報</li> <li>・報道機関対応</li> <li>・関係地方公共団体及び社内関係支社等への連絡（本店関係箇所を除く。）</li> </ul>	33名
支援班	<ul style="list-style-type: none"> <li>・原子力事業所災害対策支援拠点との連携</li> <li>・応援受け入れ対応</li> <li>・資機材、食料、飲料水等の調達、輸送</li> <li>・本店建物の警備</li> <li>・損害賠償に関する事項の検討・調整</li> <li>・復興過程の被災者支援の検討・調整</li> <li>・原子力災害医療及び健康管理に関する事項</li> </ul>	17名
予備班	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本部長の指示する事項</li> </ul>	— <sup>※3</sup>
原子力事業所災害対策支援拠点		
・原子力事業所災害対策実施の支援（具体的な業務分掌等は別図2-8参照。）		
東京支社	<ul style="list-style-type: none"> <li>・中央官庁等社外機関対応</li> </ul>	3名

## 2. 事故収束活動の体制(6／6)

### <本店の体制(2／2)>


#### 原子力事業所災害対策支援拠点の防災組織

- あらかじめ選定している候補地点の中から、地震等の自然災害の状況等を考慮し、適切な拠点を選定します。
- 原子力災害対策支援拠点では、以下の業務を実施します。
  - ①発電所への物資の輸送 ②輸送に付随する放射線管理、入退域管理(放射線教育を含む。)
  - ③拠点運営、関係機関との調整・連絡 など

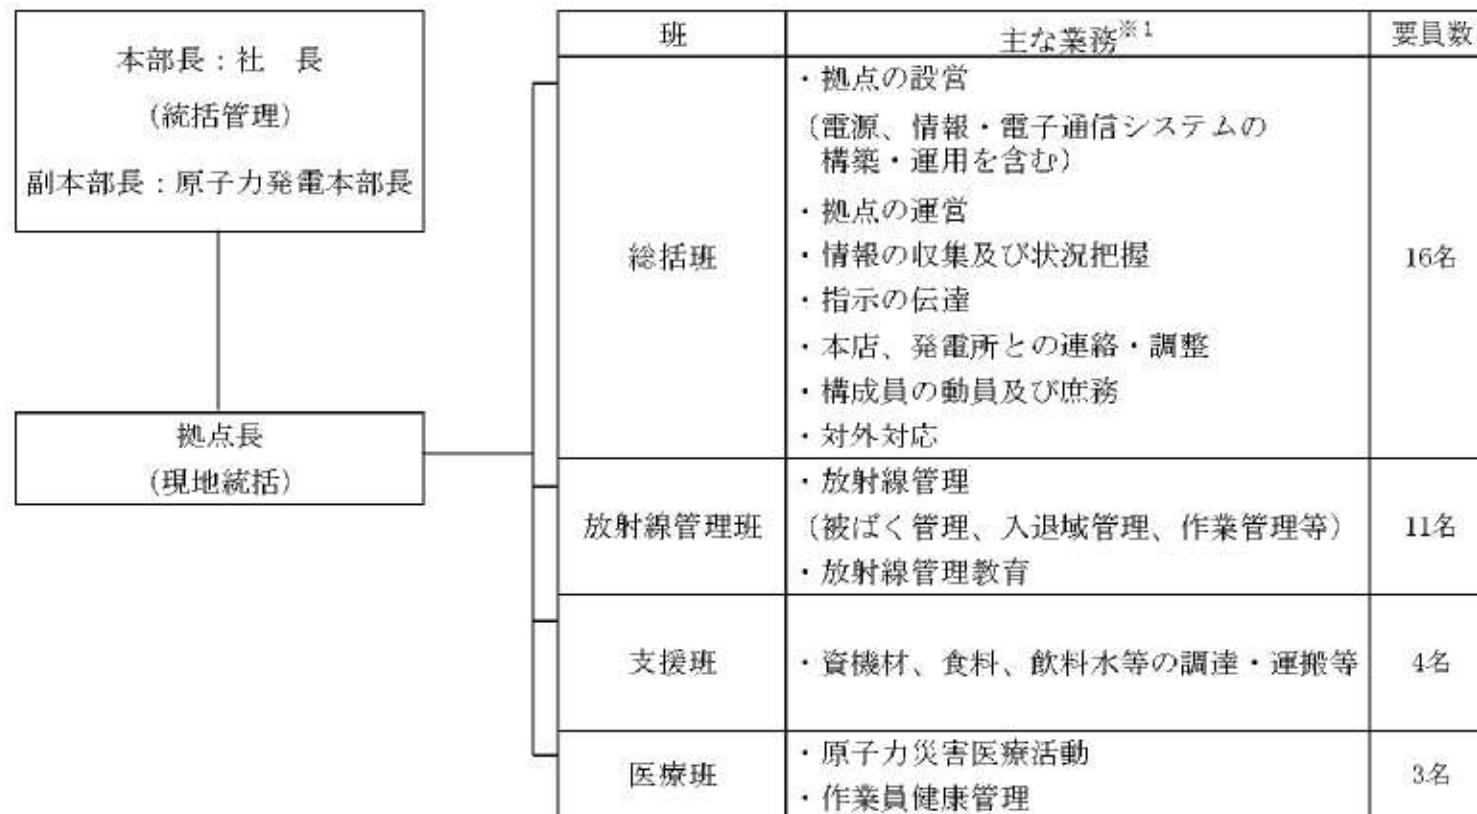

### 3. 事故収束活動に使用する資機材等(1／3)

◆ 新規制基準に適合するため、発電所において、以下の対策を実施しています。

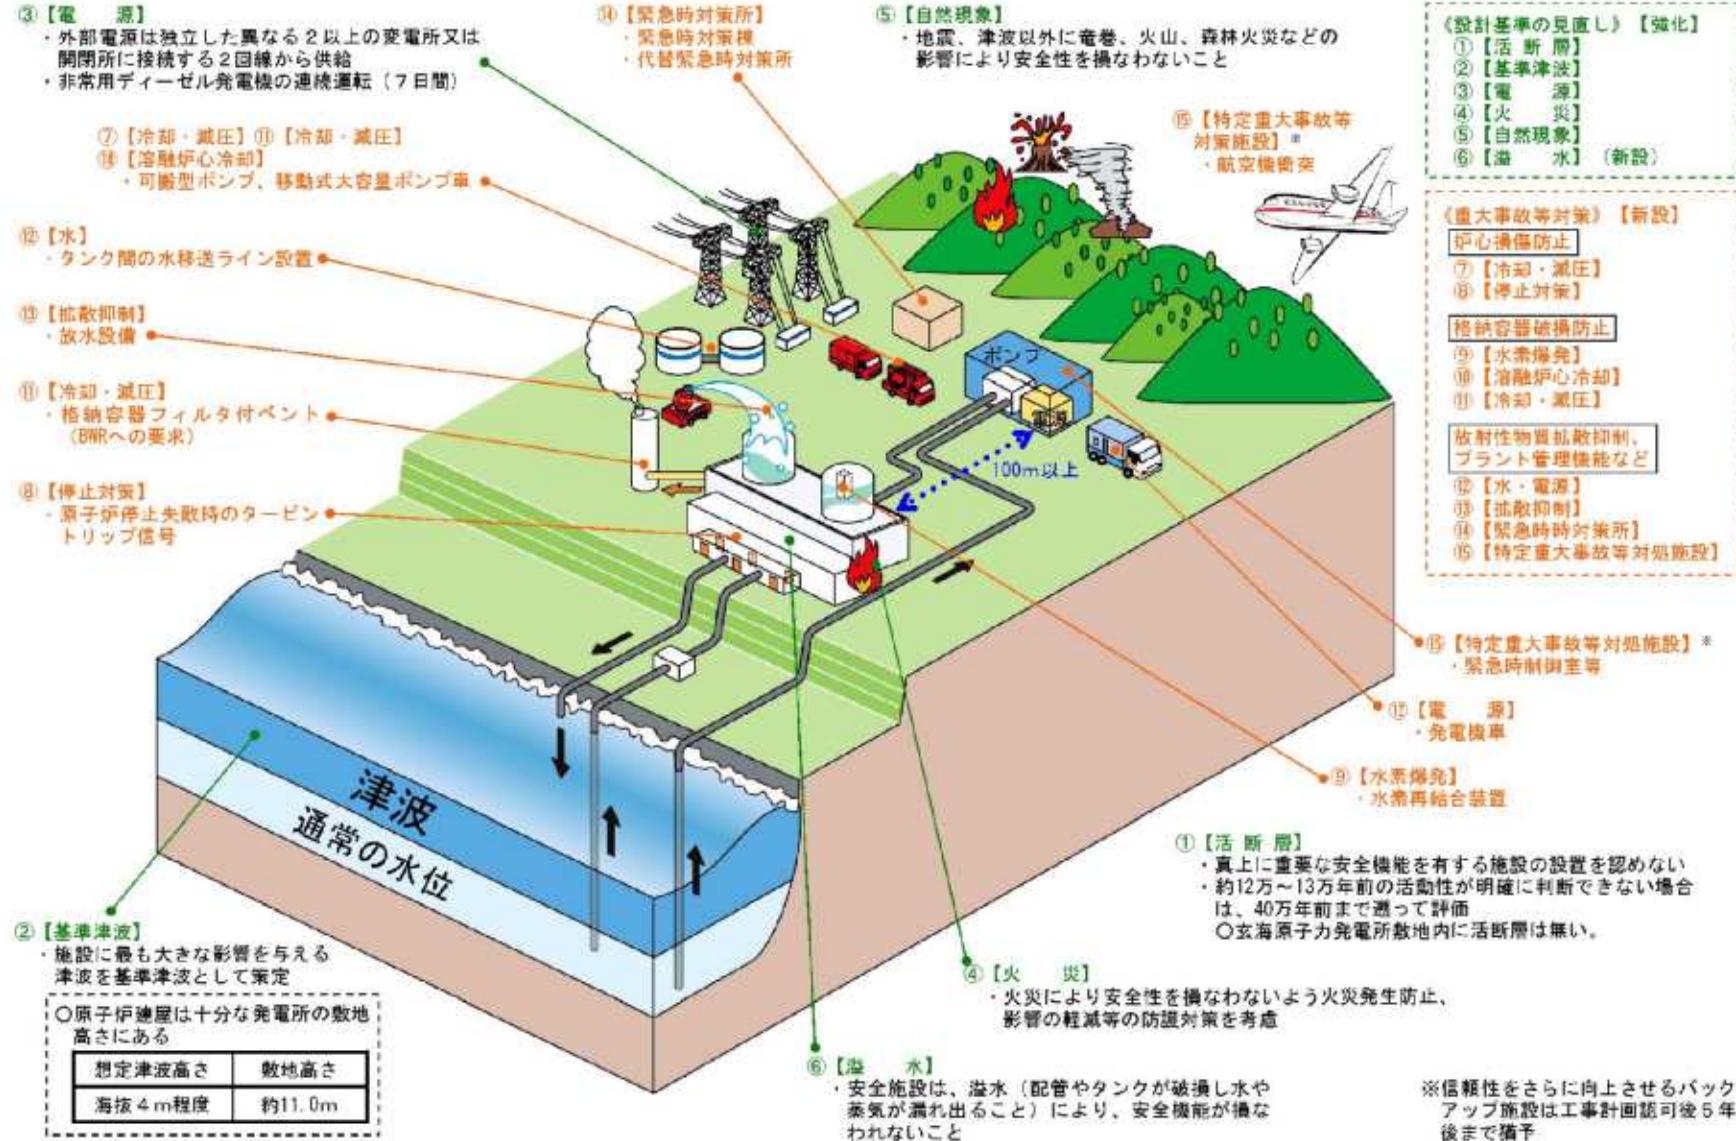

### 3. 事故収束活動に使用する資機材等(2/3)

◆ 原子力災害が発生した場合、事故収束活動に使用する資機材を整備、管理しています。

#### 発電所構内の原子力防災資機材

分類	法令による名称	具体的名称	数量	設置場所 保管場所	点検頻度
放射線監測用器具	汚染防護服	アソラック	350組	1, 2号保健物理室 今村寮 モニタリングカー 原子力訓練センター 3, 4号中央制御室	年1回
		タイベック	350組		
	呼吸用ポンベ付一体型防護マスク	セルフエアセット	84個	1, 2号保健物理室 原子力訓練センター 3, 4号中央制御室	年1回
		全面マスク	350個	1, 2号保健物理室 今村寮 モニタリングカー 原子力訓練センター 3, 4号中央制御室	年1回
通信非常用機器	緊急時電話回線	緊急時電話回線	1回線	緊急時対策所	年1回
		ファクシミリ	1台	個人配布	
	携帯電話等	携帯電話等	7台		
		1号A/B沸騰ガスモニタ 1号C/V沸騰ガスモニタ 2号A/B沸騰ガスモニタ 2号C/V沸騰ガスモニタ 3号沸騰ガスモニタ 4号沸騰ガスモニタ	1台 1台 1台 1台 1台 1台	1号原子炉補助建屋 2号原子炉補助建屋 3号原子炉補助建屋 4号原子炉補助建屋	定検毎
計測器等	熱電流モニタリング装置 その他の固定式測定器	試料放射能測定装置	2台	1, 2号放射能測定室 3, 4号放射能測定室	年1回
		γ測定儀器用サーベイメータ	4台	1, 2号保健物理室 今村寮	年1回
		γ測定ポケットサーベイメータ(貸し分)	10台	緊急時対策所	年1回
		中性子線測定用サーベイメータ	2台	1, 2号保健物理室	年1回
表面汚染濃度測定用サーベイメータ	蛍光ガラス線量計	150個	床面放射線測定室	年1回	
	空間放射線算積量計	100個	緊急時対策所	年1回	
	蛍光ガラス線量計(貸し分)	1台	床面放射能測定室	年1回	
	表面汚染測定シナリオサーベイメータ	1台	今村寮	年1回	
可搬式ダスト測定用機器	表面汚染測定用G/Mサーベイメータ	1台			
	可搬式ダストサンプラー	3台	モニタリングカー	年1回	
	可搬式ダストサンプラー(貸し分)	10台	緊急時対策所	年1回	
	可搬式ダスト測定器 ダスト・ヨウ素サンプラー	1台 1台	モニタリングカー	年1回	
可搬式の放射性ヨウ素測定機器	可搬式ヨウ素サンプラー	1台	モニタリングカー	年1回	
	可搬式ヨウ素測定器	1台			
個人用外部被ばく検量器定期	警報付ポケット線量計	200台	今村寮	年1回	
	ガラスバッジ(貸し分)	50台	緊急時対策所	3か月1回 (交換)	

分類	法令による名称	具体的名称	数量	設置場所 保管場所	点検頻度
計測器等	ヨウ素剤 担架 除染用具 被ばく者の輸送のために使用可能な車両 屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備	1号格納容器内高レンジ エリアモニタ	4台	1号原子炉格納容器	定検毎
		1号使用済燃料ピット付近区域 エリアモニタ	1台	1号原子炉補助建屋	定検毎
		1号使用済燃料ピット周辺 可搬型エリアモニタ	1台	1号原子炉補助建屋	年1回
		2号格納容器内高レンジ エリアモニタ	4台	2号原子炉格納容器	定検毎
		2号使用済燃料ピット付近区域 エリアモニタ	1台	2号原子炉補助建屋	定検毎
		2号使用済燃料ピット 排気ガスマニタ	1台	2号原子炉補助建屋	定検毎
		3号格納容器内高レンジ エリアモニタ	4台	3号原子炉格納容器	定検毎
		3号使用済燃料ピット エリアモニタ	1台	3号原子炉周辺建屋	定検毎
		3号使用済燃料ピット 排気ガスマニタ	1台	3号原子炉補助建屋	定検毎
		4号格納容器内高レンジ エリアモニタ	4台	4号原子炉格納容器	定検毎
		4号使用済燃料ピット エリアモニタ	1台	4号原子炉周辺建屋	定検毎
		4号使用済燃料ピット 排気ガスマニタ	1台	4号原子炉周辺建屋	定検毎
		モニタリングカー	2台	駐車場	年1回
		ヨウ化カリウム丸	1716錠		
その他の機器	担架	1台		健康管理室	年1回
	除染キット	1式			
	被ばく者の輸送のために使用可能な車両	ワゴン車	1台	3, 4号倉庫	年1回
	屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備	屋外消火栓設備	1式	構内	年1回

### 3. 事故収束活動に使用する資機材等(3／3)

- ◆ 発電所以外にも保管しているものをリスト化し、数量、保管場所等を管理しています。

#### 原子力事業所災害対策支援拠点の必要な資機材及び通信機器

##### 必要な資機材

分類	資機材	数量	点検頻度	
			存否・外観	機能
出入管理	入退域管理装置	1式	月1回	年1回
	放射線防護教育資料	100部	月1回	—
放管資機材	移動式WBC（車載型）	1台	月1回	年1回
	G M汚染サーベイメータ	24台	月1回	年1回
	N a Tシンチレーションサーベイメータ	2台	月1回	年1回
	電離箱サーベイメータ	2台	月1回	年1回
	個人線量計（ポケット線量計）	540個	月1回	年1回
	汚染防護服（ゴム手袋）	8,400双	月1回	—
	汚染防護服 （上下下着、帽子、靴手袋、靴下、オーバーシューズ、タイバック、アノラック）	各4,200 組、個、双、足、着	月1回	—
	全面マスク	900個	月1回	年1回
	チャコールフィルター	8,400個	月1回	—
	除染用資機材	2式	月1回	—
設営用資機材	除染用テント、車除染用洗浄機	2式	月1回	—
	廃液タンク	12m <sup>3</sup>	月1回	—
	災害用テント	10式	月1回	—
	非常用電源	可搬型発電機	2台	月1回 年1回
燃料	軽油	200ℓ	月1回	—
その他	ヨウ素剤（ヨウ化カリウム丸）	7,560錠	月1回	—

##### 通信機器

分類	名称	数量	通信先	点検頻度	
				存否・外観	機能
通信機器	衛星携帯電話	4台	社内・社外	月1回	年1回
	無線機	4台	社内	月1回	年1回
	ファクシミリ	2台	社内・社外	月1回	年1回
	可搬型衛星通信装置	2台	社内・社外	月1回	年1回

## 4. 事故収束活動に係る要員の力量(1／2)

### <発電所における訓練等の取り組み状況>

- ◆ 発電所の重大事故対策要員の対応能力向上を図るため、重大事故等発生時の物理拳動やプラント拳動等の教育及びその役割に応じた**教育・訓練を充実・強化**しています。

- ①指揮者等(事故時に全体の指揮を行う全体指揮者、号炉ごとの指揮を行う指揮者及び通報連絡者となる所長、次長他が対象)  
 ・実働を含む原子力防災訓練(訓練進行のブラインド化)

- ②運転員  
 ・全交流動力電源喪失を想定した教育訓練(仮設照明の準備等)  
 ・シミュレータ訓練の内容に重大事故等を想定した教育訓練の追加

- ③重大事故等対策要員(協力会社も含む)  
 ・可搬型設備を使用した電源確保及び水源確保等の教育訓練  
 (がれき撤去訓練を含む)  
 ・重大事故等発生時の悪環境を想定した教育訓練を実施  
 (夜間や放射線防護具の着用等)



取水用水中ポンプの設置訓練

#### 教育訓練実績【平成29年7月現在】

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度
教育・演習受講者人数(延べ人数)	約4,700人	約2,200人	約8,500人	約6,500人	約17,000人	約6,900人
訓練回数	約240回	約170回	約290回	約210回	約420回	約510回

## 4. 事故収束活動に係る要員の力量(2／2) <本店における訓練等の取り組み状況>

- ◆ 本店及び原子力事業所災害対策支援拠点においても、事故収束活動に係る訓練を適切に実施しています。



本店 原子力施設事態即応センターの訓練




原子力事業所災害対策支援拠点の訓練

## 5. 事故収束活動における電力大の支援(1／4)

### ＜原子力緊急事態支援組織の整備＞

- ◆ 事業者が共同で、原子力発電所での緊急事態対応を支援するための組織を設立しています。
- ◆ 必要なロボットや除染設備を配備し、各事業者の要員訓練を実施しています。
- ◆ 緊急時には、これらの資機材を発電所に向けて輸送し、支援を実施します。

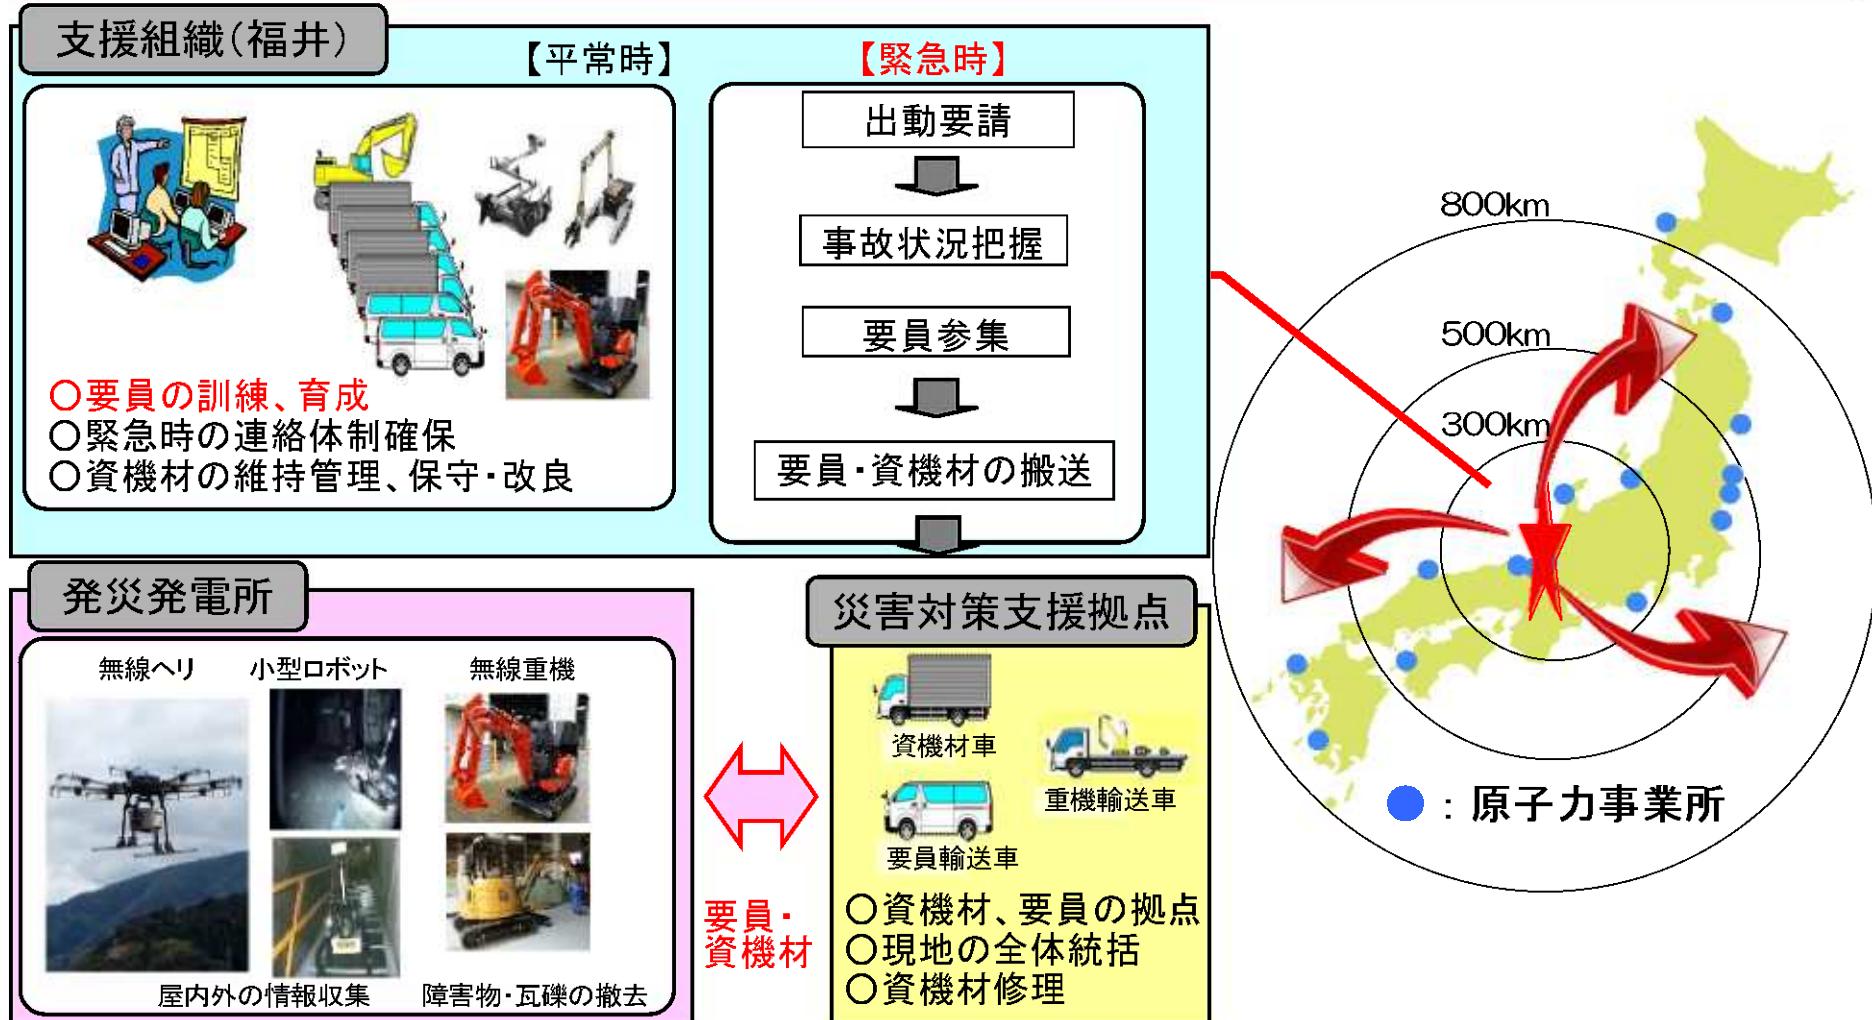

## 5. 事故収束活動における電力大の支援(2／4) <原子力緊急事態支援組織が所有する機能>

- ◆ 美浜原子力緊急事態支援センターは、以下の拠点施設及び緊急時に対応する資機材を有しています。

主な資機材



無線ヘリ(高所からの情報収集)



小型・大型無線重機  
(屋外の瓦礫等の除去)



ロボットコントロール車



ヘリポート(資機材空輸)



事務所棟 訓練施設



## 5. 事故収束活動における電力大の支援(3／4) <原子力緊急事態支援組織の活動状況>

- ◆ 美浜原子力緊急事態支援センターにおけるロボット、無線ヘリ、無線重機の基本操作訓練に加え、事業者の防災訓練に参加し、連携を確認しています。  
(平成28年12月本格運用開始)

原子力緊急事態支援センターにおける訓練



ロボット訓練



ロボット訓練



無線ヘリ訓練



無線重機訓練

事業者の防災訓練



発電所内での訓練



支援センター本部との連携

美浜原子力緊急事態支援センターにおける訓練実績 (平成29年9月末時点)

初期訓練受講者 **約600名** (電力9社+原電+電発+原燃)

## 5. 事故収束活動における電力大の支援(4／4) <原子力緊急事態支援組織との連携訓練>

17

- 当社は、事業者防災業務計画に基づき、原子力緊急事態支援組織の資機材を用いて、定期的に訓練を実施しています。また、操作要員確保として、定期的に原子力緊急時支援組織へ社員を派遣し訓練を実施しています。



発電所におけるロボット操作の訓練状況

派遣年度	人数
H24年度	6
H25年度	12
H26年度	4
H27年度	6
H28年度	2
H29年度	1
合 計	31

上記「初期訓練」を実施後、定着訓練等により、知識・技能の習熟を図っている。


原子力緊急事態支援組織への派遣実績  
(玄海原子力発電所員)

## 6. 更なる事故収束活動の充実・強化(1／4)

- 当社は、防災訓練で得られた反省点等を踏まえ、**継続的な改善を実施**しています。
- 確実な事故収束活動に当たっては、『情報の伝達』が重要なことから、「フェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーション」を基本として、情報の入手・共有・伝達について、ハード・ソフトの両面で改善に取り組んでいます。

### ハード面の主な取り組み

情報の入手・共有・伝達方法	
①	社内TV会議の活用
②	社内TV会議マイク常時ON
③	原子力災害情報システム
④	実施状況シートの活用
⑤	問合せ者の選任
⑥	国TV会議システムの2回線化
⑦	ERSS訓練モードの活用

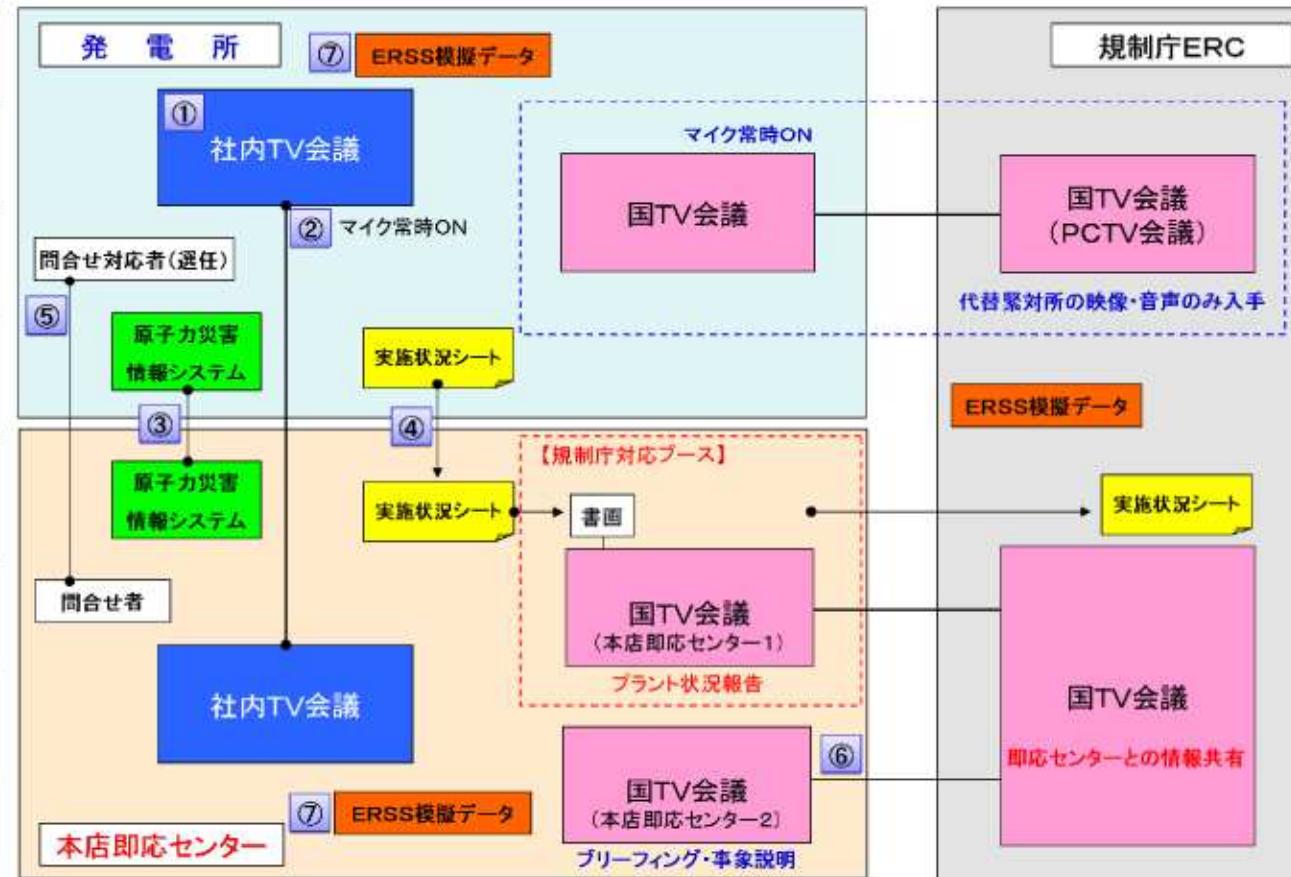

## 6. 更なる事故収束活動の充実・強化(2/4)

### ソフト面の主な取り組み

- 役割に応じ対応者がタイムリーに発言できる**本部内の環境作り**
- 情報伝達は**紙面だけでなく口頭でも実施**
- **相手に伝えるための工夫**(「緊急時対策本部運営時の心得」の掲示など)
- 発電所対策本部での**ユニット毎に分かれた対応**

### 緊急時対策本部運営時の心得

一つ、対策本部長は、事故収束活動の指揮に専念することを基本とし、対策本部長を補佐する者が対策本部間の重要事項の連絡にあたる。

一つ、指令部への報告は、重要度、緊急度を考慮すること。

#### 【報告の優先順位】

- プラントの状況（特に運転中であったプラントを優先する）
- 外部要因（地震・津波）がある場合、その状況
- 設備の状況
- 避難誘導の状況
- 通信設備の使用可否状況
- モニタリング設備準備の状況
- その他

一つ、報告にあたっては、「時間」、「予機」、「警報名称」、「設備名称」、「状況」等を簡潔かつ明確に説明すること。

一つ、誰かが発言中であっても、至急報告すべき情報を入手した場合は躊躇なく報告を行うこと。

一つ、テレビ会議中であっても、対策本部各班長は発電所の管理及び情報収集に専念し、報告すべき情報は速やかに報告すること。

## 6. 更なる事故収束活動の充実・強化(3／4)

- ◆ 原子力災害が発生した場合においても、確実な事故収束活動を実施するため、体制の整備、資機材の確保等を実施しています。

### 原子力災害対策支援拠点での訓練

- 「旧唐津発電所用地」において、原子力災害対策支援拠点の設営・運営訓練を行いました。
- 原子力災害対策支援拠点の設営・運営訓練には、他電力からの視察及び評価要員を受入れ、連携等の更なる改善に向けた意見交換等を実施しました。また、海外からの視察者にも視察いただきました。
- 原子力災害対策支援拠点の設営・運営訓練と併せて、原子力緊急事態支援組織と連携し、遠隔操作資機材（小型ロボット）の操作訓練を実施しました。
- 設営・運営訓練の機会を利用し、「旧唐津発電所用地」近傍の「浄水センター」において、自衛隊と連携したヘリコプターを用いた資機材輸送訓練を実施しました。



## 6. 更なる事故収束活動の充実・強化(4／4)

- ◆ 電力各社が保有する可搬型の電源、ポンプ等の資機材の仕様(接続口等)をリスト化し、電力間で共有しています。
- ◆ 今般、データベース検索時間の短縮、必要資料のアウトプット時間の短縮のため、各社毎の分類から資機材毎の分類様式に整理し、検索性を向上させました。

整理後の資機材データベースのイメージ(電源供給)

事業者	発電所名						
分類	名稱	電源車供給電圧	数量	接続設備仕様	燃料	備考(参考情報)	
電源供給	空冷式非常用発電装置(80kVA)	6.6kV	4台	メーカー名、型番	A重油	1.2号機	
	電源車(可搬式代替低圧注水ポンプ用)80kVA	440V	4台	メーカー名、型番	A重油	3.4号機	
	電源車80kVA	440V	4台	メーカー名、型番	A重油	3.4号機	
	電源車(緊急時対策用)100kVA	440V	2台	メーカー名、型番	A重油	3.4号機	

事業者	発電所名						
分類	名稱	電源車供給電圧	数量	接続設備仕様	燃料	備考(参考情報)	
電源供給	空冷式非常用発電装置(80kVA)	6.6kV	4台	メーカー名、型番	軽油またはA重油(A重油は非常用のみ)		
	可搬式発電車(エンジン発電機)(80kVA)	440V	4台	メーカー名、型番	軽油またはA重油(A重油は非常用のみ)		
	可搬型蓄電池(8kVA)	—	2台	メーカー名、型番	—		
	可搬型蓄電池(8kVA)	—	2台	メーカー名、型番	—		
	可搬用機用可搬ケーブル	—	6本	メーカー名、型番	—		
電源供給	可搬式電源車エンジン発電機(緊急時対策用)	440V	3台	メーカー名、型番	軽油またはA重油(A重油は非常用のみ)		

事業者	発電所名						
分類	名稱	電源車供給電圧	数量	接続設備仕様	燃料	備考(参考情報)	
電源供給	電源車(空冷式非常用発電機)80kVA	6.6kV	4台	メーカー名、型番	軽油	対応周波数:60Hz	

## 7. まとめ(事故収束活動の更なる充実に向けて)

- ◆ 当社は、発電所における安全性向上に対する設備面および現場対応力の対策を充実させることにより、重大事故の発生を防止し、外部に影響を及ぼすことがないように事業者として責任を持って取り組んでまいります。
- ◆ また、重大事故を防止する安全対策に限らず、万一、重大事故が発生した場合の事故収束活動についても原子力事業者としての責務を果たしてまいります。訓練等の活動を通じて、継続的に初動対応体制の維持、資機材等の充実、対応能力の向上等に努めるとともに、緊急事態支援組織や他の原子力事業者との連携を進めてまいります。
- ◆ 引き続き、当社は、新規制基準の枠組みにとどまることなく、安全性をより一層高める対策を、これまでと同様に自主的かつ継続的に進めてまいります。今後も発電所の安全性・信頼性の向上に努め、当社の取り組みについて、地元をはじめ皆さんにご理解いただけるよう全力で取り組んでまいります。


## 第2章

玄海原子力発電所発災時における  
原子力災害対策プラン

# 1. 原子力災害発生時の住民避難(1／2)

## <原子力災害対策重点区域の概要>

- ◆ 佐賀県地域防災計画では、原子力災害対策指針に示されている「原子力災害対策重点区域」として、発電所より概ね5kmを目安とするPAZ圏内、発電所より概ね5～30kmを目安とするUPZ圏内の対象地区名を明らかにしています。
- ◆ 玄海地域における原子力災害対策重点区域は、PAZ圏内は佐賀県玄海町および唐津市、UPZ圏内は佐賀県、長崎県及び福岡県の7市1町にまたがっています。

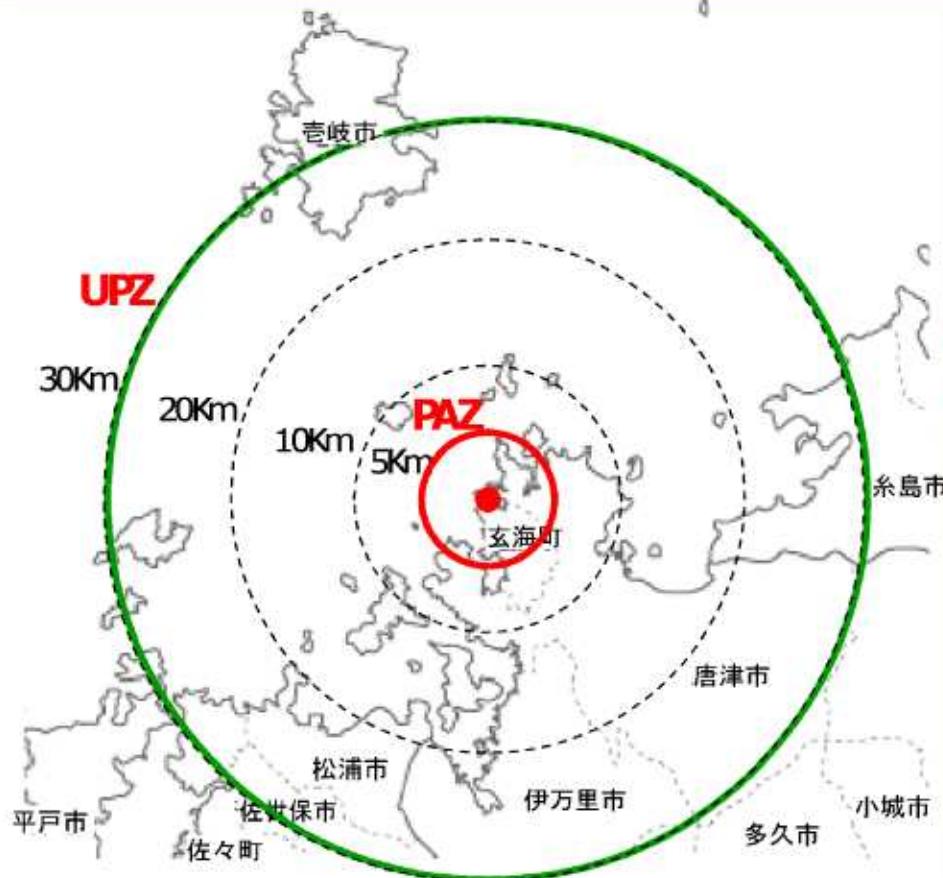

### <5km圏内>

**PAZ**(予防的防護措置を準備する区域):

Precautionary Action Zone

⇒ 急速に進展する事故を想定し、事故が発生したら直ちに避難等を実施する区域

1市1町(玄海町、唐津市)

住民数:8,480人※

### <5～30km圏内>

**UPZ**(緊急時防護措置を準備する区域):

Urgent Protective Action Planning Zone

⇒ 事故が拡大する可能性を踏まえ、避難や屋内退避等を準備する区域

7市1町(佐賀県玄海町、唐津市、伊万里市、長崎県松浦市、佐世保市、平戸市、壱岐市、福岡県糸島市)


住民数:260,965人※

※佐賀県:平成26年4月30日現在、長崎県:平成25年9月30日・10月1日現在、福岡県:平成23年9月22日現在

# 1. 原子力災害発生時の住民避難(2/2)

## <PAZ圏内やUPZ圏内に居住されている住民のみなさまの避難の概要>

- 当社の原子力発電所は、事故が発生した場合においても幾重もの対策により、原子力発電所の安全が確保できますが、万一原子力災害が発生した場合の住民の皆様の速やかな段階的避難のため、当社は、「原子力災害対策特別措置法」(原災法)に基づき、国・自治体へ通報連絡を実施します。
- 当社からの通報連絡を受けた国・自治体の指示によりPAZ圏内(発災発電所から5km圏内)やUPZ圏内(発災発電所から5~30km圏内)に居住されている住民のみなさまは、事象の進展や放射性物質の放出状況にあわせて避難を実施します。

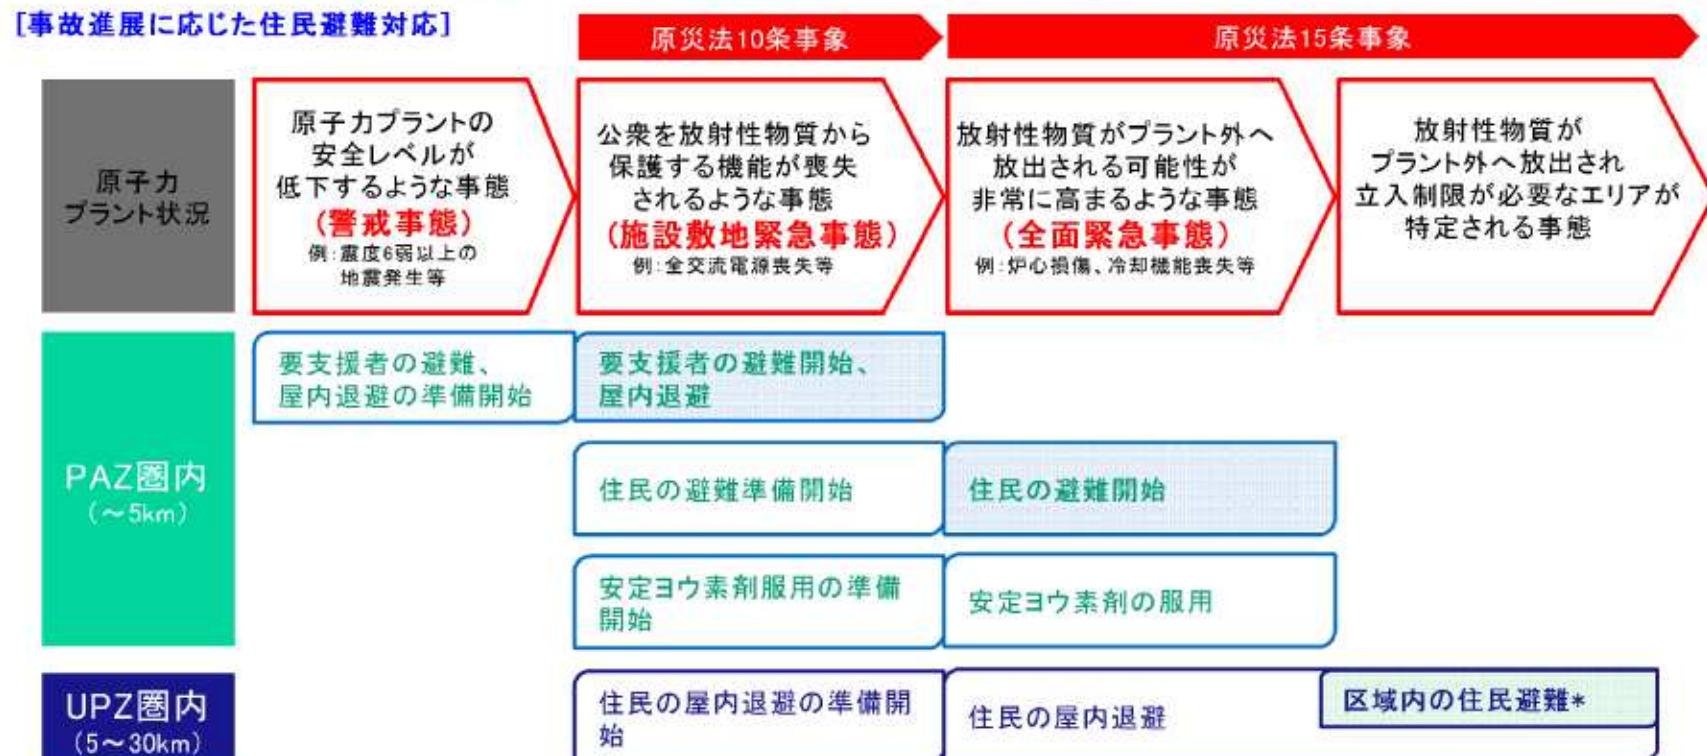


\*空間放射線量率に左右されるが、一般的には1週間程度内で一時避難する。

## 2. 事業者の取り組み(1／9)

### <万一の避難等のための迅速な通報連絡(情報発信)>

- ◆ 原子力災害が発生した場合、原子力事業者は、「原子力災害特別措置法」(原災法)に基づき、速やかに国・自治体へ通報連絡を実施します。また、原子力事業者から国・関係自治体への通報については、地上回線に加え、衛星通信回線など、多様な手段を確保しています。

(警戒事象発生時の通報連絡経路)

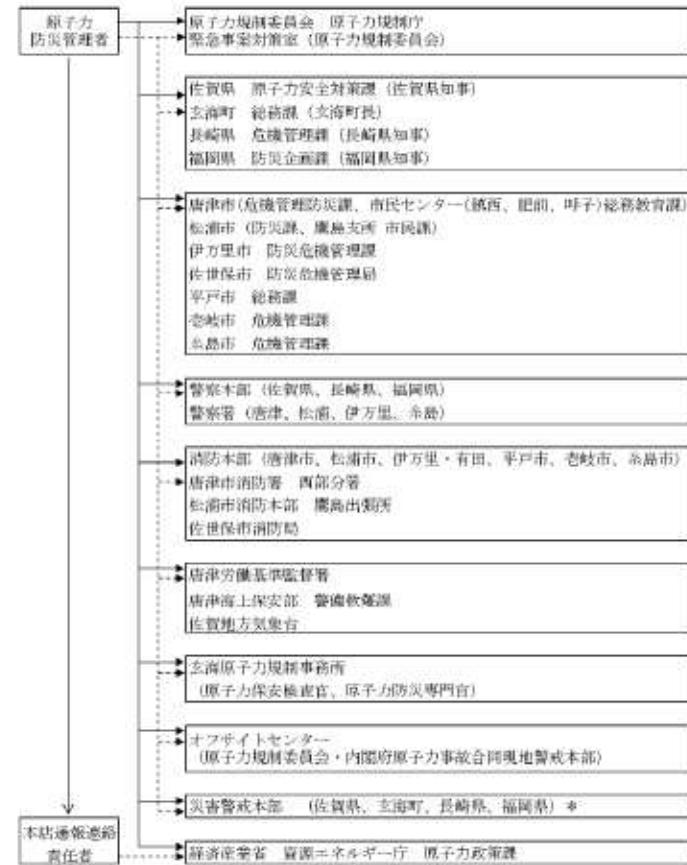

→ : ファクシミリ装置等による連絡

⇒ : 電話による連絡

\* : 災害警戒本部等が設置されている場合に限る。

(原災法第10条通報の通報連絡経路)



↓ : 原災法第10条第1項に基づく通報先

→ : ファクシミリ装置等による通報

⇒ : 電話による着信確認

... : 電話による連絡

\* : 災害警戒本部等が設置されている場合に限る。

## 2. 事業者の取り組み(2／9)

### ＜住民のみなさまの避難に対する九州電力の役割＞

- ◆ 原子力災害が発生した場合、発電所周辺に居住されている住民のみなさまの避難については**原子力事業者として、最大限の支援を行います。**
- ◆ 具体的には、地域ごとに設置された地域原子力防災協議会での議論を踏まえ原子力防災会議において承認されたエリア毎の「緊急時対応(広域避難計画)」に基づき、事業者としての役割を果たして参ります。

【玄海地域の緊急時対応(H28.12.9承認)における事業者の主な実施事項】

項目	具体的内容
輸送力に関する支援	PAZ及びPAZに準じた防護措置を実施する地域の要支援者の避難手段として不足する福祉車両や運転手等の確保
避難退域時検査への支援	避難退域時検査・除染、緊急時モニタリングの要員及び資機材の支援
生活物資の備蓄支援	食料品、飲料水、毛布の備蓄支援
燃料補給の支援	オフサイトセンター、放射線防護対策施設、モニタリングポストへの燃料補給支援

## 2. 事業者の取り組み(3／9) ＜輸送力に関する支援＞

- ◆ 原子力災害が発生した場合、最初にPAZ内(発災発電所から5km圏内)及びPAZに準じた防護措置を実施する地域に居住されている住民のみなさまの避難が開始されますが、要支援者の方の避難に必要な輸送手段(福祉車両)につきまして、当社からも出来る限り提供致します。
- ◆ またPAZ避難完了後は、PAZ避難向けに提供した輸送力を用いて、UPZ内(発災発電所から5～30km圏内)に居住されている住民のみなさまの避難用として提供致します。

(九州電力からの輸送手段の提供)

- ・ 医療機関、社会福祉施設、在宅要支援者の避難のための福祉車両については、当社事業所及び玄海町、唐津市、松浦市鷹島※の医療機関、社会福祉施設へ平成29年3月までに**福祉車両21台**を配備  
※ 松浦市鷹島は、長崎県及び松浦市の地域防災計画において「PAZに準じた防護措置を実施する地域」と位置づけ
- ・ 在宅要支援者(玄海町、唐津市)の避難に使用する福祉車両の運転手については、九州電力から派遣



(ストレッチャー仕様: 4台)



(車椅子仕様: 17台)

※ 上記について、原子力災害時に福祉車両の運転等を行う玄海地域の事業所の社員を対象に、平成29年度から社外専門家による移動介助や福祉車両の操作等の教育を実施しております。

(H29年度実績: 延べ79人)

## 2. 事業者の取り組み(4/9) <避難退域時検査への支援>

- ◆ UPZ圏内で空間放射線量率が高い区域の住民のみなさまが広域避難する際、**避難退域時検査を実施**し、車両や住民のみなさまの放射性物質の付着の確認と除染を行いますが、当社からも、**検査及び除染要員の支援**を行います。
- ◆ また、除染等により発生した**汚染水・汚染付着物等**については当社が処理します。

(玄海地域における避難退域時検査場所の候補地)

佐賀県



長崎県



福岡県



(凡例)  
●：避難退域時検査場所（候補地）

※1 避難する事業者トレーニングセミナーに登録する住民の避難退域時検査も実施  
※2 避難する体育施設に避難する住民の避難退域時検査も実施

## 2. 事業者の取り組み(5/9)

### <生活物資の備蓄支援>

- ◆ 原子力災害時に佐賀県、長崎県、福岡県及び関係市町が備蓄する生活物資が不足する場合に備え、当社は、食料品、飲料水、毛布(4,700名×3日分)を平成29年6月に3県内の当社施設に分散して備蓄しております。
- ◆ 原子力災害が発生した場合には、各県からの要請に基づき、避難所等(30km以遠)に提供します。

(食料品、飲料水、毛布を備蓄した当社施設[3施設])



	食料品 (食)	飲料水 (リットル)	毛 布 (枚)
旧神崎営業所 (佐賀県)	30,600	20,400	3,400
旧佐世保電力所 (長崎県)	9,000	6,000	1,000
福岡支社 特殊車庫南側倉庫 (福岡県)	2,700	1,800	300
合 計	42,300	28,200	4,700

※ 物資の供給については、佐賀県、長崎県、福岡県からの要請に基づき、各県に備蓄されている物資を総合的に運用のうえ、要請に対応いたします。

## 2. 事業者の取り組み(6／9) ＜燃料補給の支援＞

30

- ◆ 原子力災害時に、オフサイトセンター等の重要施設の電源について、配電線からの供給が見込めず、非常用発電機の燃料が尽きることが見込まれる場合に、**当社は燃料取引先を通して燃料補給を実施します。**
  - ◆ 燃料取引先と原子力災害時に優先的に燃料を供給する旨の覚書を平成29年3月に締結。

(燃料補給先[40箇所])



(オフサイトセンター)




(モニタリングポスト)

## 2. 事業者の取り組み(7/9) <住民避難の実施体制>

- ◆ 原子力災害が発生した際は、**本店対策本部や現地関係事業所と連携し、「被災者支援に資するチーム」を設置し、住民のみなさまの避難が必要になった場合は、自治体の指揮下において、迅速かつ的確に避難支援を行います。**

(被災者支援に資するチーム:イメージ)

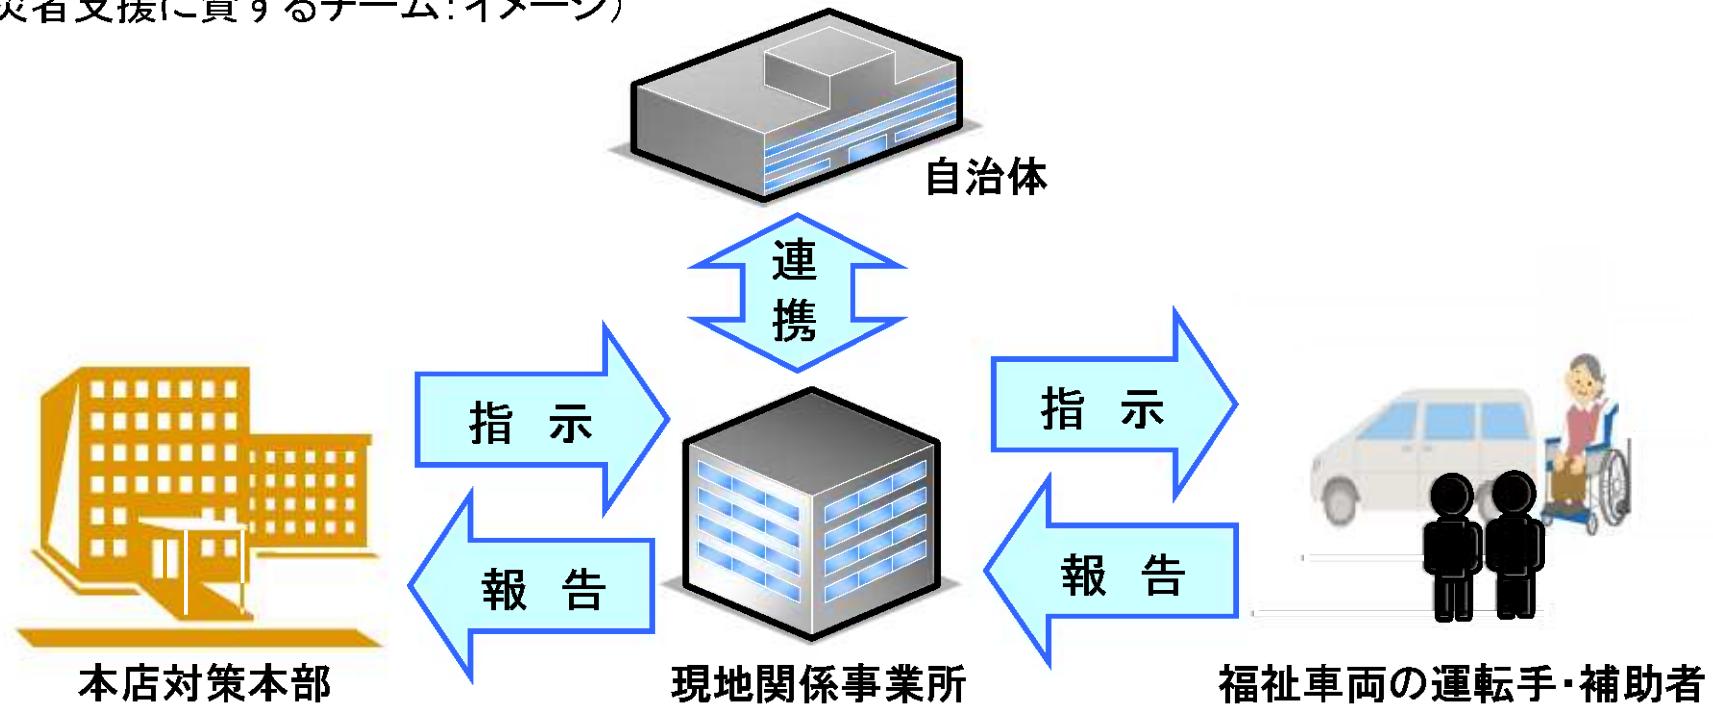

- ・ 現地に被災者支援活動チームの設置を指示
- ・ 住民避難に関する状況把握

- ・ 本店対策本部、自治体との連携
- ・ 福祉車両の運転手・補助者への指示
- ・ 住民避難に関する状況把握


- ・ 医療機関、社会福祉施設、在宅の要支援者の避難支援

## 2. 事業者の取り組み(8／9)

### <住民のみなさまの相談窓口・損害賠償対応体制>

- ◆ 原子力災害が発生した際は、直ちに当社本店内に「相談窓口」を開設し、住民のみなさまからの様々なお問合せに対して誠意を持って対応いたします。
- ◆ また、損害賠償請求への対応については、原子力災害発生後、申出窓口を設置し、原子力損害の賠償に関する法律や、原子力損害賠償紛争審査会が定める指針等、国の原子力損害賠償制度の枠組みの下で、適切な対応をいたします。

(原子力災害発生時の損害賠償対応イメージ)

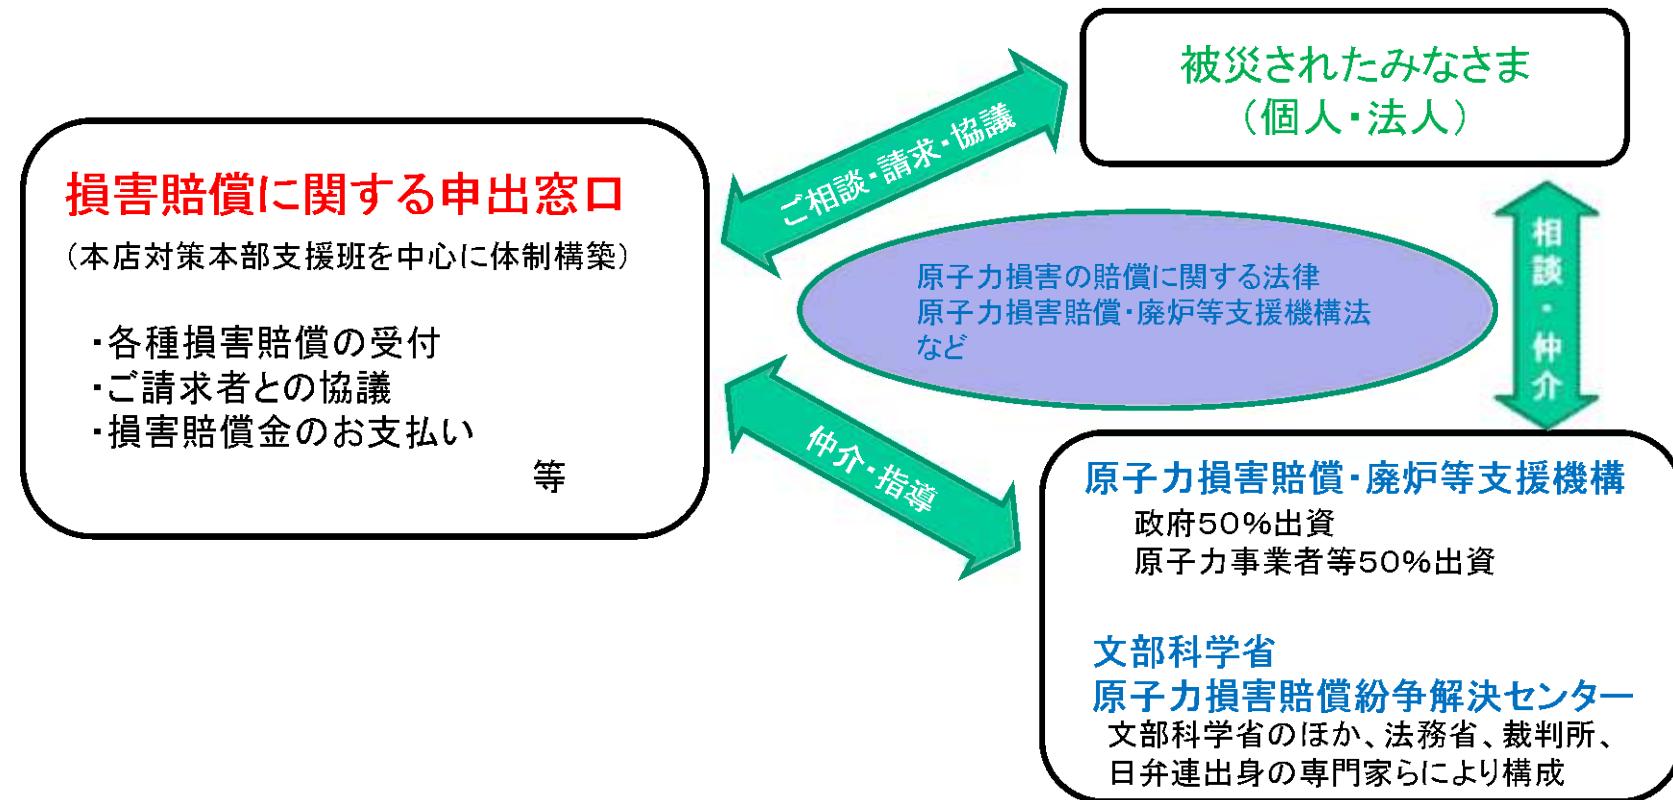

## 2. 事業者の取り組み(9/9)

### ＜玄海地点の自治体の避難計画に対する支援体制の強化＞

当社は、**玄海地点における「自治体の避難計画に対する支援体制の強化」について、以下のとおり計画しています。**

#### (1) PAZ圏内の要支援者等に対する避難支援の実効性の向上

- 「社員の避難支援スキル向上」については、平成29年5月に専門家(作業療法士)による移動介助に関する研修・福祉車両の操作訓練を実施しました。今後も継続的に実施します。
- 「PAZ内の山間部にお住まいの高齢者の避難支援」については、自治体との協議を進め、体制を整備します。
- 当社社員が福祉車両を用い避難支援を行うPAZ内の要支援者に対しては、定期的な訪問を行う等、可能な限り、コミュニケーションを図っていきます。

#### (2) 福祉車両の追加配備

- 当社は、玄海町、唐津市、松浦市鷹島の当社事業所及び社会福祉施設等に要支援者避難用として福祉車両を21台配備しました。今後、更に迅速な避難が可能となるよう、UPZ内へ福祉車両を追加配備する方向で、自治体との協議を進めます。

#### (3) 当社備蓄物資の避難所等への支援

- 原子力災害時に自治体が備蓄する生活物資が不足する場合に備え、平成29年6月、当社施設(3箇所)に、食料、飲料水、毛布(4,700名×3日分)を配備しました。

#### (4) PAZ圏内住民の避難道路へのアクセス道路等の改善支援

- 避難道路に繋がるアクセス道路や避難集合場所の改善、街路灯の設置等について自治体との協議を進め、順次、着手します。

### 3. 電力大の支援、取り組み(1／6)

#### ＜原子力事業者間の支援体制＞

- ◆ 原子力事業者は、万が一原子力災害発生した場合に備えて**事業者間協力協定を締結**しています。
- ◆ 災害収束活動で不足する放射線防護資機材等の物的な支援を実施するとともに、環境放射線モニタリングや周辺地域の汚染検査等への人的・物的な支援を実施します。
- ◆ 協定活動の範囲に定める協力事項については、原子力総合防災訓練等の機会を基本に自治体訓練への参加を通じて実効性を向上させていきます。

名称	原子力災害時における原子力事業者間協力協定			
目的	原子力災害の発生事業者に対して、協力要員の派遣、資機材の貸与等、必要な協力を円滑に実施するために締結			
発効日	2000年6月16日（原子力災害対策特別措置法施行日）			
締結者	原子力事業者12社 北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、関西電力、 中国電力、四国電力、九州電力、日本原子力発電、電源開発、日本原燃			
協力活動の範囲	・原子力災害時の周辺地域の環境放射線モニタリングおよび周辺地域の汚染検査・汚染除去に関する事項について、協力要員の派遣・資機材の貸与その他の措置を実施			
役割分担	・災害発生事業者からの要請に基づき、予めその地点ごとに定めた幹事事業者が運営する支援本部を災害発生事業所近傍に設置し、各社と協力しながら応援活動を展開			
主な実施項目	・環境放射線モニタリング、住民スクリーニング、除染作業等への協力要員の派遣（300人） ・資機材の貸与			
	 GM管サーベイメータ (360台)	 個人線量計 (1,000個)	 全面マスク (1,000個)	 タイベックスーツ (30,000着)

### 3. 電力大の支援、取り組み(2／6) <原子力事業者間の支援に係る訓練>

- 当社は、原子力事業者12社間の協力協定の取組みとして、佐賀県・長崎県・福岡県原子力防災訓練において、避難住民に対する避難退域時検査支援を実施しました。(平成29年9月4日)  
(11社計11名が参加)



佐賀県  
(多久市陸上競技場)


長崎県  
(佐世保市三川内地区公民館)

福岡県  
(そびあしんぐう  
／筑紫野市勤労青少年ホーム)

### 3. 電力大の支援、取り組み(3／6)

#### ＜原子力事業者間の支援体制の拡充＞

- ◆ 協定内容は、福島第一原子力発電所事故の対応実績等を踏まえ、隨時充実化。
- ◆ 2014年10月より、災害発生時の広域住民避難への対応として、協力事項に「住民避難支援」を明記、避難退域時検査等に対応できるよう放射線測定要員等の派遣や資機材の提供を拡充。

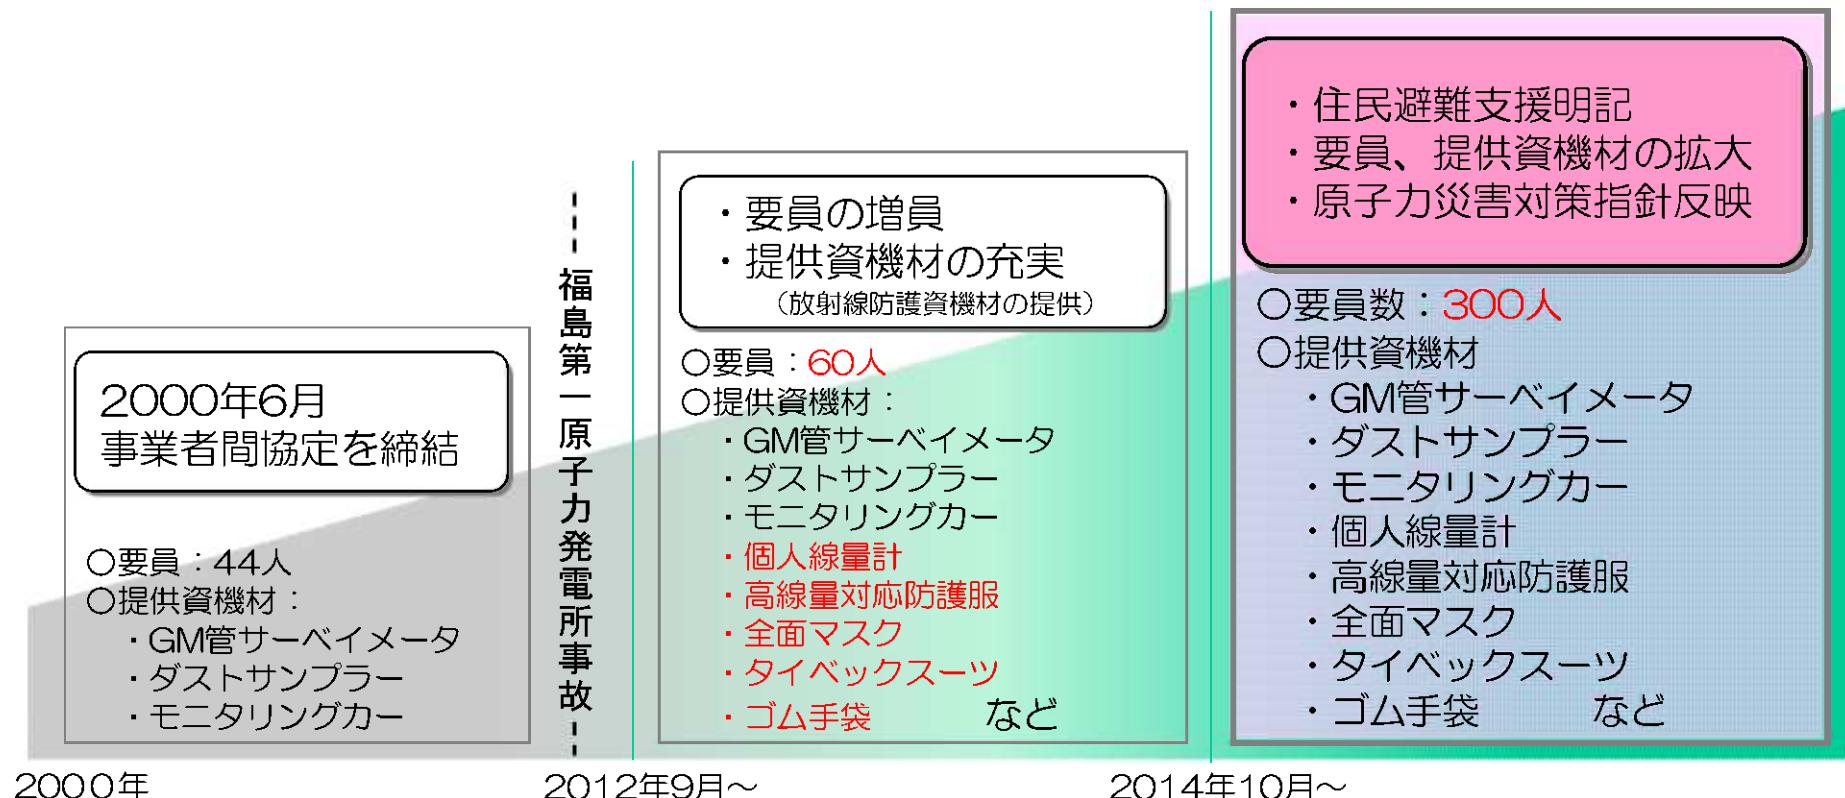

### 3. 電力大の支援、取り組み(4/6) ＜放射線防護資機材の提供＞

- ◆ 原子力災害発生後の避難・一時移転における避難退域時検査等の活動において、**放射線防護資機材等が不足する場合は、原子力事業者間による支援協定により、資機材を最大限提供します。**
- ◆ 更に不足する場合は、当社の非発災発電所から可能な範囲で確保し提供します。



【原子力事業者間での支援資機材・数量】

品名	単位	北海道	東北	東京	中部	北陸	関西	中国	四国	九州	原電	電発	原燃	合計
汚染密度測定用サーベイメーター	(台)	18	24	102	18	12	66	18	18	36	18	0	18	348
NaIシンチレーションサーベイメーター	(台)	1	2	3	1	1	3	1	1	2	2	0	1	18
電離箱サーベイメーター	(台)	1	2	3	1	1	3	1	1	2	2	0	1	18
ダストサンプラー	(台)	3	4	17	3	2	11	3	3	6	3	0	3	58
個人線量計（ポケット線量計）	(個)	50	100	150	50	50	150	50	50	100	100	0	50	900
高線量対応防護服	(着)	10	20	30	10	10	30	10	10	20	20	0	10	180
全面マスク	(個)	50	100	150	50	50	150	50	50	100	100	0	50	900
タイベックスーツ	(着)	1,500	2,000	8,500	1,500	1,000	5,500	1,500	1,500	3,000	1,500	0	1,500	29,000
ゴム手袋	(双)	3,000	4,000	17,000	3,000	2,000	11,000	3,000	3,000	6,000	3,000	0	3,000	58,000

### 3. 電力大の支援、取り組み(5／6)


#### ＜西日本5社による相互協力体制の構築＞

- ◆ 5社の地理的近接性を活かし、5社の原子力発電所において、万一、原子力災害が発生した場合の、原子力災害の拡大防止対策及び復旧対策をさらに充実させることを目的に、協力要員の派遣や資機材の提供など、追加協力を相互に行います。
- ◆ 加えて、廃止措置を安全かつ円滑に進めるための取り組みや、特定重大事故等対処施設設置にかかる対応等についても、5社で協力して進めます。

#### 協力内容

- 原子力災害時における協力
- 廃止措置実施における協力
- 特定重大事故等対処施設設置における協力

- ◆ 平成28年4月22日  
関西電力、中国電力、四国電力、九州電力の4社による原子力事業における相互協力に関する協定を締結しました。
- ◆ 平成28年8月5日  
北陸電力が参加し、5社による相互協力協定を締結しました。  
(協力内容は4月22日から変更なし)

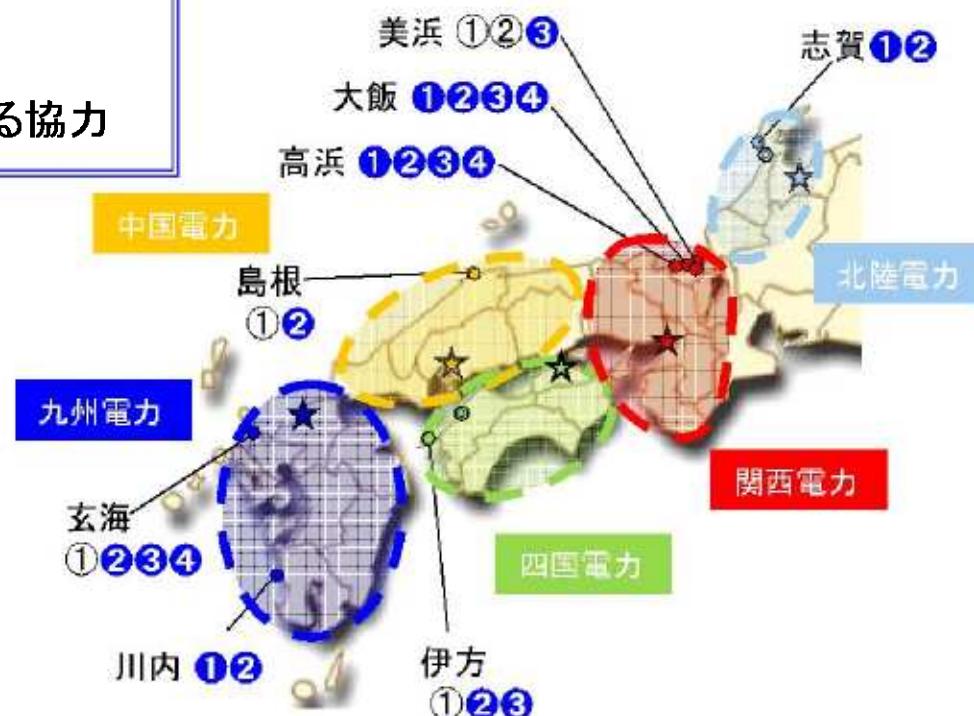

### 3. 電力大の支援、取り組み(6／6) <西日本5社による相互協力の活動状況>

- ◆ 西日本5社による相互協力の取組みとして、各社の防災訓練において、情報連携、要員派遣等を実施しています。

#### <訓練実施状況>

- 避難住民に対する避難退域時検査支援
- テレビ会議を活用した原子力部門トップ間の情報共有(CNO会議)、支援要請  
⇒ 訓練を通じて得られた気付き事項、反省点を、今後各社で共有、議論とともに、他社の訓練にも積極的に参加することで、緊急時の対応能力及び相互支援能力の更なる向上に努めてまいります。



避難退域時検査(平成28年11月20日)  
高松SA(石川県かほく市)・十三中学校(富山県氷見市)



CNO会議(平成29年9月4日)  
九州電力本店即応センター

## 4. 原子力災害対策(オフサイト)活動に係る訓練(1／2) <訓練の取り組み>

40

- ◆ 佐賀県・長崎県・福岡県原子力防災訓練(平成29年9月3日・4日)において、**住民避難支援**を行うための訓練を実施し実効性を確認しました。
- ◎ 原子力災害医療訓練として、避難退域時検査対応者を派遣。
- ◎ 要支援者避難支援として、福祉車両を用いた避難支援を実施。

### ○避難退域時検査訓練



※当社及び他社から31名派遣

### ○要支援者避難支援訓練

- 対応内容：福祉車両を用いたPAZ内要支援者の避難支援  
※ 要支援者は自治体職員が代役
- 対応場所：PAZ内の要支援者宅周辺から予め定められている場所（放射線防護対策施設等）までの搬送

車両	福祉車両	8台 [ストレッチャー仕様1台、車椅子仕様7台]
対応者	当社事業所	13名 [福祉車両の運転手・補助者]

## 4. 原子力災害対策(オフサイト)活動に係る訓練(2／2) ＜自治体、実働省庁との連携＞

オフサイトセンターにおける訓練の状況



福祉車両による避難訓練の状況



## 5. 原子力災害対策(オフサイト)活動に係る充実・強化

- ◆ 様々な機会を活用し、原子力災害対策(オフサイト)活動の充実・強化を行っています。

### オフサイトセンターにおける図上訓練の状況



## 6. まとめ(支援活動の更なる充実に向けて)

- ◆ 当社は、原子力事故が生じた場合、住民避難などの被災者支援活動や被災者の方々への賠償などに誠意をもって対応致します。
- ◆ さらに、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、国・自治体が実施する対応に協力して対処に当たります。
- ◆ 原子力事業者間協定の内容充実等、事業者間の連携強化について、検討してまいります。
- ◆ これらを肝に銘じ、今後も、地域原子力防災協議会等と協調し、原子力災害対策活動の更なる充実・向上に努めてまいります。